




ZK2-2P wg 15973/2019/OD5/ZR1

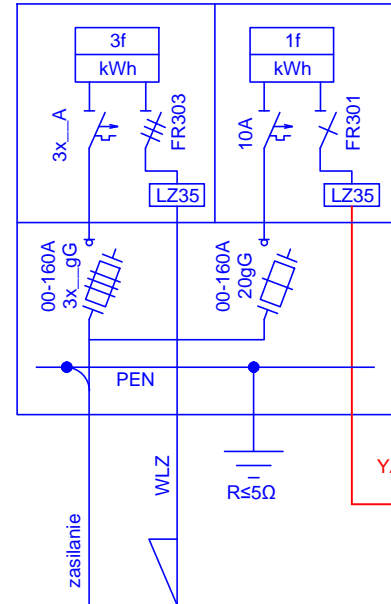

Szafka oświetleniowa SO - ul. Spychalskiego
Pz = 40W

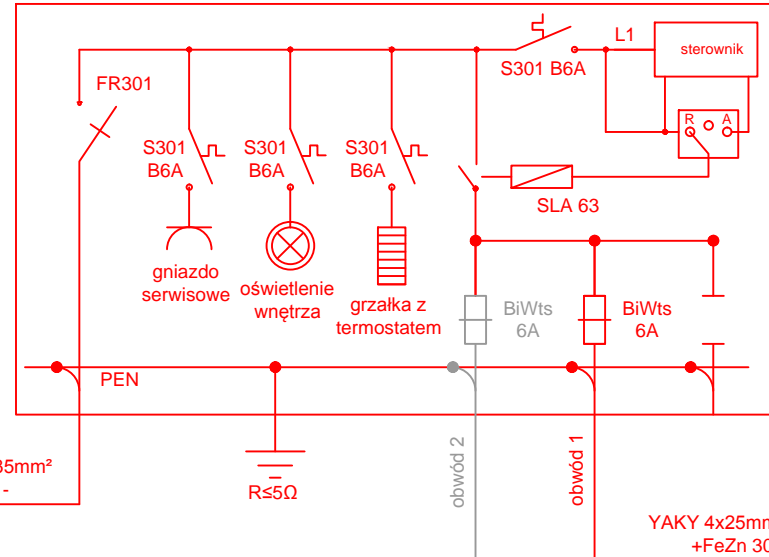


YAKY 4x35mm²
- 5m -

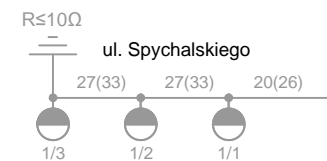

Obwód nr 2 zostanie wykonany
w etapie II i nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania

Obudowa szczelna IP66 o wym. ~30x20x15cm.
Montaż w konstrukcji murka.

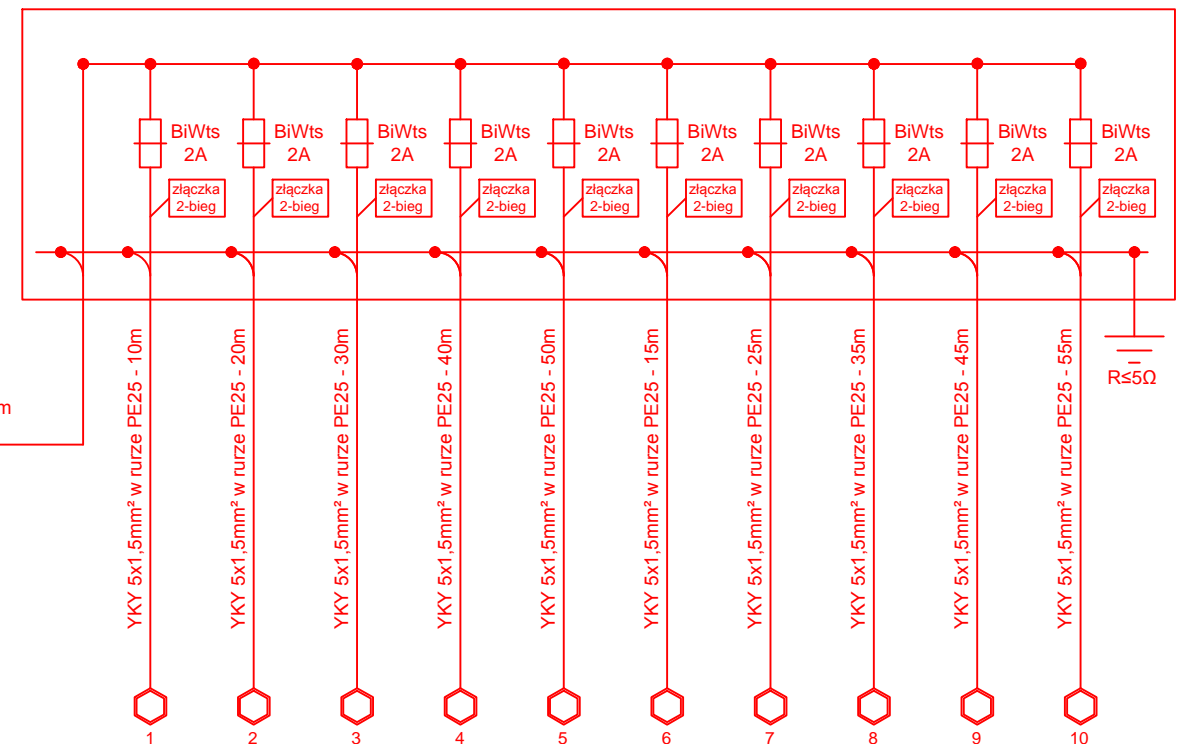

Uwaga:
Jako wyposażenie standardowe SO należy przewidzieć gniazdo serwisowe, oświetlenie wnętrza oraz grzałkę z termostatem. Instalację zalicznikową należy wykonać jak 3-fazową, z tym że wszystkie żyły fazowe podłączyć pod jedną fazę (możliwość w przyszłości zasilenia 3-fazowego bez konieczności zmiany instalacji).

- proj. oprawa oświetleniowa dekoracyjna na konstrukcji schodów
- proj. sieć oświetleniowa
- proj. przyłącze wg Enea Operator

SM
projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:		Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań	
Nazwa inwestycji:		Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu	
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Stadium dokumentacji:		PB/PW	
Stanowisko		Imię i nazwisko	
Projektant		mgr inż. Piotr Piskorek	
Opracował		ZAP/0219/POOE/11 elektryczna	
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający		mgr inż. Michał Staby	
Tytuł rysunku:		MAP/0370/PWBE/17 elektryczna	
Nr umowy:		RU-151/PIM/18/KD/2018-156	
Data opracowania:		05/2019	
Skala:		-	