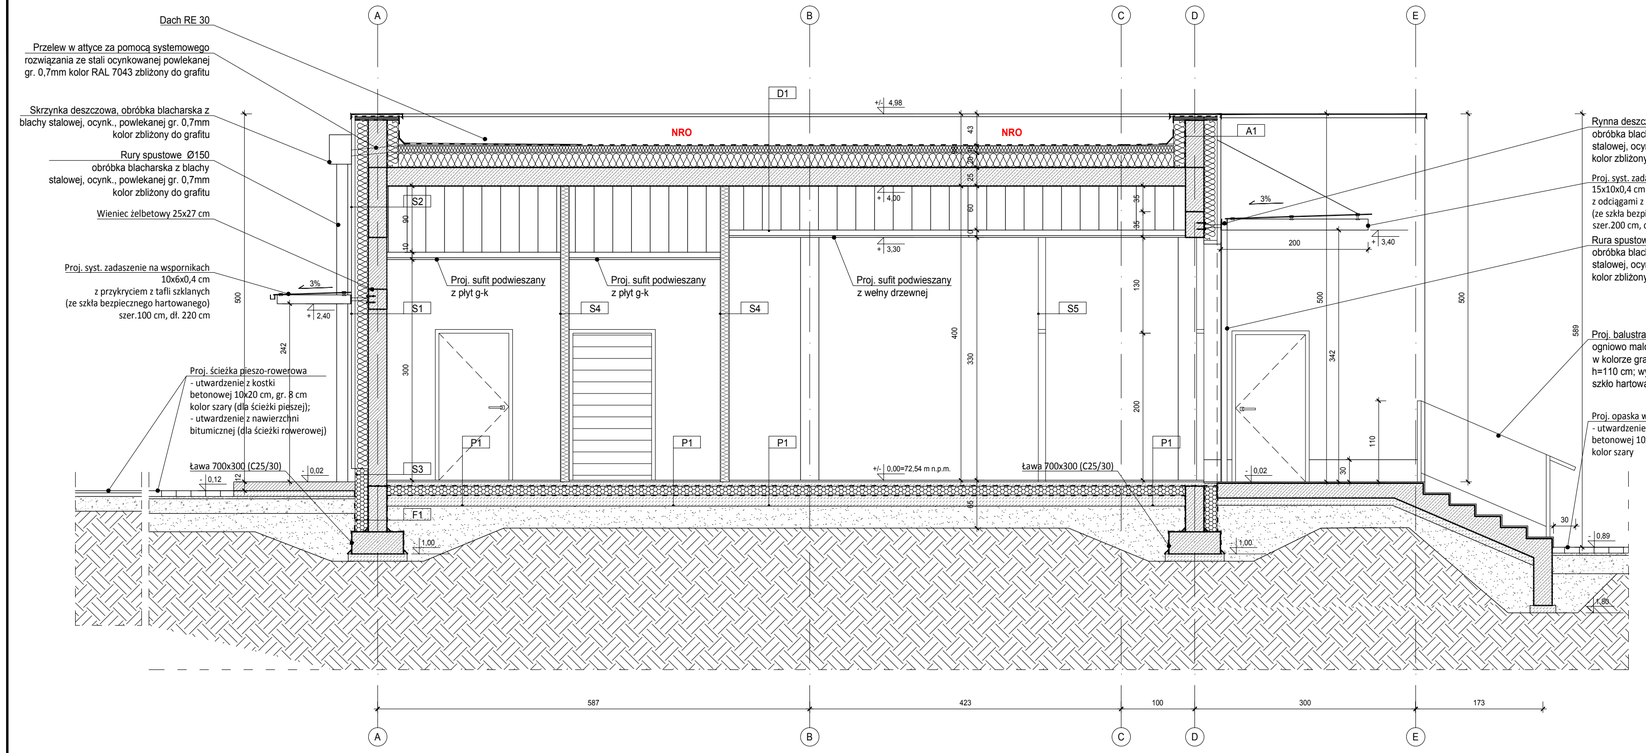

Dach		
D1	WARSTWA	GR
	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	1
	Papa termozgrzewalna podkładowa	1
	Warstwa spadkowa - wełna mineralna twarda układana warstwowo (λ=0,038)	12
	Wełna mineralna twarda układana warstwowo (λ=0,038)	25
	Warstwa rozdzielająca - folia PE	0.2
	Strop Filigran 250mm (C25/30)	25
	Sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej na ruszcie systemowym	
		64.2

Ściana zewnętrzna		
S1	WARSTWA	GR
	Okładzina z desek elewacyjnych kompozytowych niepalnych, drewnopodobnych	2
	Przestrzeń wentylacyjna	3
	Wełna mineralna z welonem szklanym (λ=0,038W/mK) na ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych	18
	Bloczki z betonu komórkowego (500)	24
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	1.5
		48.5

Ściana zewnętrzna		
S2	WARSTWA	GR
	Okładzina z desek elewacyjnych kompozytowych niepalnych, drewnopodobnych	2
	Przestrzeń wentylacyjna	3
	Wełna mineralna z welonem szklanym (λ=0,038W/mK) na ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych	18
	Monolityczna ściana żelbetowa	24
	Tynk gipsowy - dobór wykończenia po str. Inwestora	1.5
		48.5

Ściana cokołowa		
S3	WARSTWA	GR
	Tynk mozaikowy	0.2
	Styropian XPS 200 (λ=0,036)	18
	Bloczki z betonu komórkowego (500)	24
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	1.5
		43.7

Ściana wewnętrzna		
S4	WARSTWA	GR
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	2
	Proj. ściana szkieletowa z rusztu systemowego wypełnionego wełną mineralną szklaną o min. grubości 50 mm, obłożona z każdej strony 2x płytami GK na profilach CW75 (w pom. mokrych wodoodpornymi).	12
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	1.5
		15.5

Ściana wewnętrzna		
S5	WARSTWA	GR
	Ścianka systemowa przeszklona na profilach aluminiowych	10
		10

Ściana wewnętrzna		
S6	WARSTWA	GR
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	2
	Bloczki z betonu komórkowego (500)	24
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	2
		26

Ściana wewnętrzna REI60		
S7	WARSTWA	GR
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	2
	Proj. ściana szkieletowa z rusztu systemowego wypełnionego wełną mineralną szklaną o min. grubości 50 mm, obłożona z każdej strony 2x płytami GKF na profilach CW75 (w pom. mokrych wodoodpornymi).	12
	Płytki ceramiczne - dobór wykończenia po str. Inwestora	1.5
		15.5

Podłoga na gruncie		
P1	WARSTWA	GR
	Warstwy wykończeniowe - gres (wg indywidualnego wykończenia)	2
	Wylewka betonowa zbrojona włóknami C8/10	12
	Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE	0.2
	Styropian EPS 100-38	12
	Hydroizolacja - 2x papa	1
	Podbeton C8/10	15
	Piasek zagęszczony	30
		72.2

Attyka		
A1	WARSTWA	GR
	Okładzina z desek elewacyjnych kompozytowych niepalnych, drewnopodobnych	2
	Przestrzeń wentylacyjna	3
	Wełna mineralna z welonem szklanym (λ=0,038W/mK) na ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych	18
	Bloczki z betonu komórkowego (500)	24
	Wełna mineralna z welonem szklanym (λ=0,038W/mK)	18
	Tynk cementowo-wapienny	1.5
		66.5

Ściana fundamentowa		
F1	WARSTWA	GR
	Mata ochronna (kubełkowa) do uszczelnień bitumicznych	0.3
	Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna dwuskładnikowa	0.2
	Styropian XPS 100 (λ=0,036)	18
	Bloczki z betonu komórkowego (500)	24
	Warstwa wykończenia	1.5
		44

LEGENDA:

- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- ELEMENTY MUROWANE
- ŚCIANY SZKIELETOWE SYSTEMOWE GR.12 CM
- GAŚNICA (schematyczne oznaczenie na legendzie)
- PWP PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych twałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań
INWESTYCJA	Budowa budynku gastronomicznego z wypożyczalnią kijków do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty śmietnikowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka istniejącego bud. gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warmińskiej, obr. Golęcin, dz. 18/2 w Poznaniu
LOKALIZACJA	Poznań, obręb Golęcin, ark.36 działka nr 18/2
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch	WP-CIA/OKKUpB/50/2010 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0817	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marta Pawlak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Rafał Murat	upr. proj. w specjalności arch. nr **BS/WPOKKUpB/2011** nr izby: **WP-0898**	

TREŚĆ RYS.			SKALA
PRZEKRÓJ A-A			1:50
DATA	14 GRUDNIA 2017	NR KONTRAKTU	001867
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**A.03**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.