


ROZDZIELNICA KOTŁOWNI 230/400 V AC - TK1

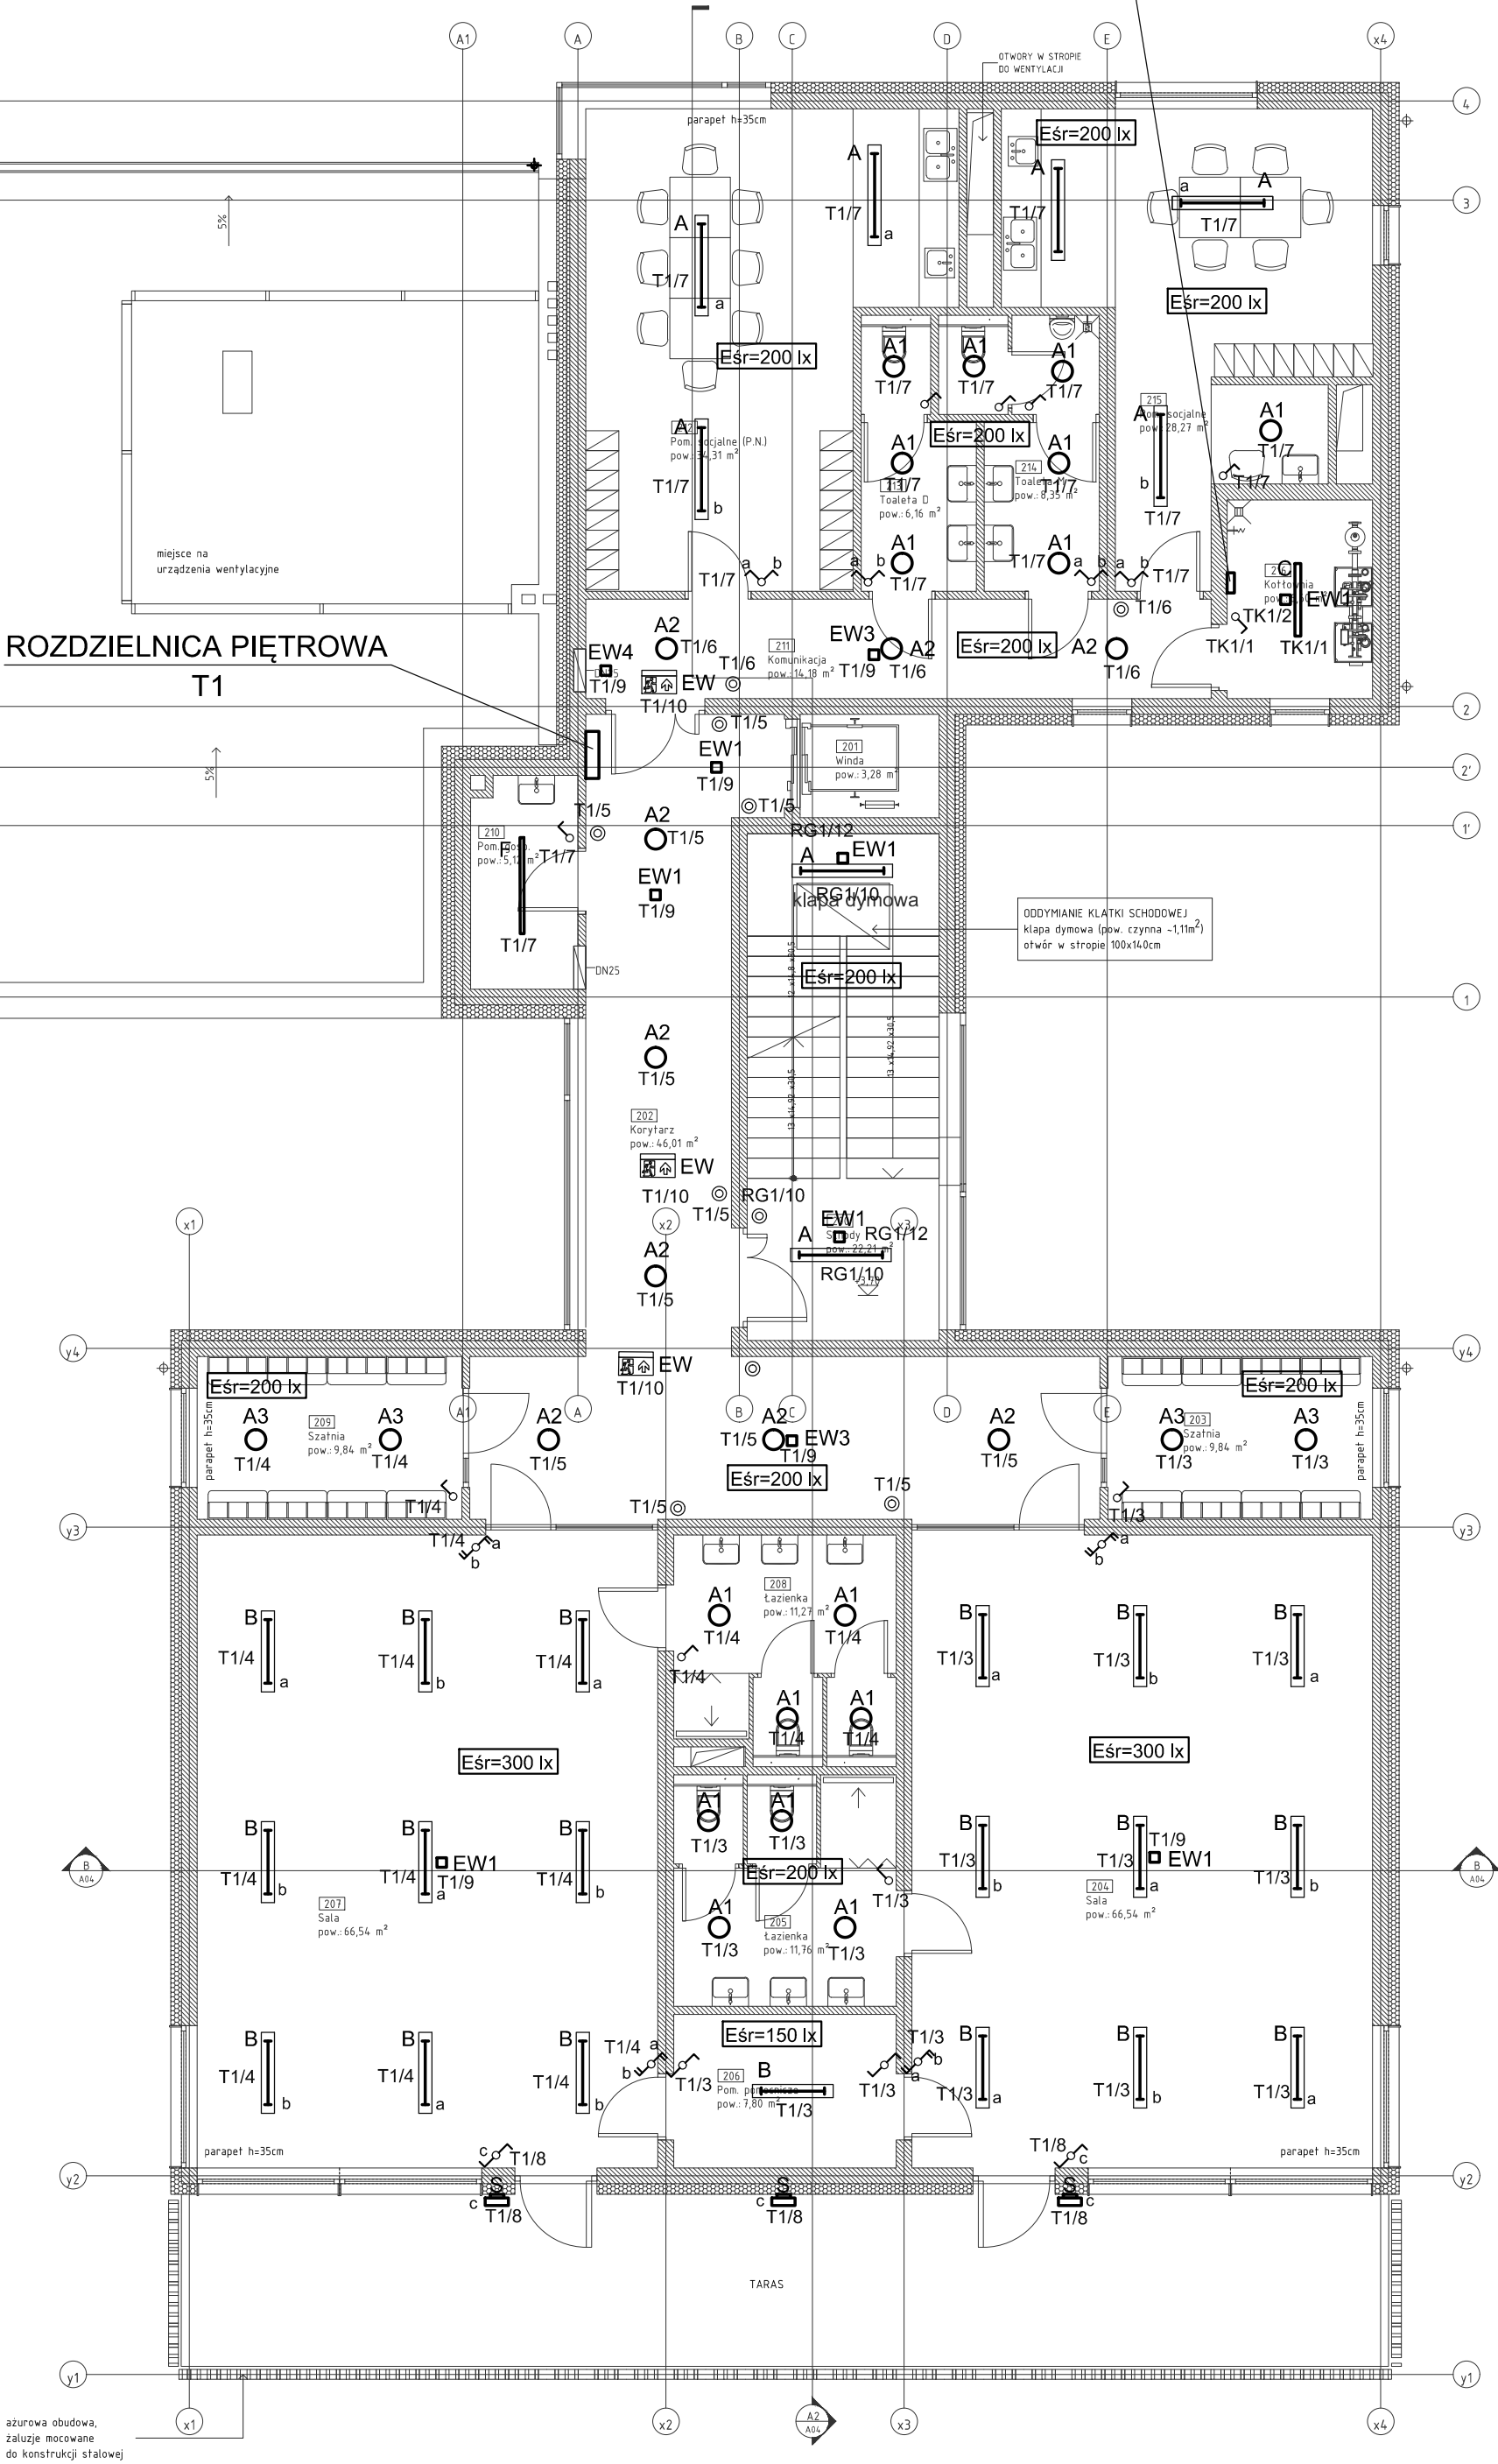

LEGENDA OPRAW

- A Oprawa podstawowa nastropowa LED 37W COLLEGE LED4650-840 HF L1500 [STD]  
kod 96628918
- A1 Oprawa podstawowa nastropowa LED16W KAT RD 2000-840 HF [STD]  
kod 96629367
- A2 Oprawa podstawowa podstropowa LED 28W CHAL 150 LED3000-840 HF [STD]  
kod 96629028
- A3 Oprawa podstawowa podstropowa LED 17W CHAL 150 LED2000-840 HF [STD]  
kod 96629026
- B Oprawa podstawowa nastropowa LED 33W COLLEGE LED4200-840 HF L1200 [STD]  
kod 96628932
- C Oprawa podstawowa nastropowa LED 33W AQFPPO S LED4300-840 PC MB HF [STD]  
kod 96630154
- F Oprawa podstawowa nastropowa LED 36W POPPACK LED5000-840 HF L1500 [STD]  
kod 96630934
- G Oprawa podstawowa nastropowa LED 64W COLLEGE LED6500-840 HF L1500 [STD]  
kod 96628877
- H1 Oprawa podstawowa nastropowa LED 45W CLEAN C-O LED5200-840 LDO [STD]  
kod 42183175
- H2 Oprawa podstawowa nastropowa LED 33W BETA 2 LED3800-840 HF Q600 [STD]  
kod 96631442
- EW1 Oprawa awaryjna nastropowa RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH  
kod 42180402
- EW2 Oprawa awaryjna nastropowa RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH IP65  
kod 42180455
- EW3 Oprawa awaryjna podstropowa RESCLITE C ESCAPE ED NT1 WH  
kod 42180394
- EW4 Oprawa awaryjna podstropowa RESCLITE C SPOT ED NT1 WH  
kod 42180426
- EW Oprawa ewakuacyjna nastropowa ECOSIGN C AB LED NT1+OPAL COVER  
kod 42180503
- P Oprawa podstawowa zewnętrzna PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT  
kod 96666264
- R Oprawa podstawowa zewnętrzna LED 11W LINN RCT 6L50 842  
kod 96262127
- S Oprawa podstawowa zewnętrzna CASAR RECT 6L70 2WD 840  
kod 96264340
- S1 Oprawa podstawowa zewnętrzna CASAR RECT 3L70 1WD 840  
kod 96264341
- T Oprawa podstawowa zewnętrzna LEOPARD 1200 LED3 OP RD L WH L840  
kod 96631150
- EXT Oprawa zewnętrzna ewakuacyjna nastropowa RESC WALL AW NT1 IP65 EXT.  
kod 70457282

- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy p/t 16A/230V
- Przycisk instalacyjny 1-biegunowy zmierny "światło" p/t 16A/230V

T1 ROZDZIELNICA 230/400 V AC

UWAGI

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm<sup>2</sup> układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
2. W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
- Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL.
- Łączniki instalować na wys. 1,4m.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEDSZKOLE NR 121 60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65 dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn		WYDANE w01 2019-01-22	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MSA MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel/fax 61-6497394 msa.net.pl	DATA I PODPIS 01.2019 Nowak	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hanna Kowalewska	UPR. NR 302/84/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	01.2019 Pawłowski
OPRACOWAŁ	Anna Nowak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Piwarski	UPR. NR 180/88/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	01.2019 Pawłowski
TREŚĆ RYSUNKU Instalacja oświetlenia rzut piętra		RYSUNEK NR E08	
BRANŻA	elektryczna	STADIUM	proj. wykonawczy
INDEKS	0464	DATA	01.2019
SKALA	1:100		