


ROZDZIELNICA 230/400 V AC - RG2

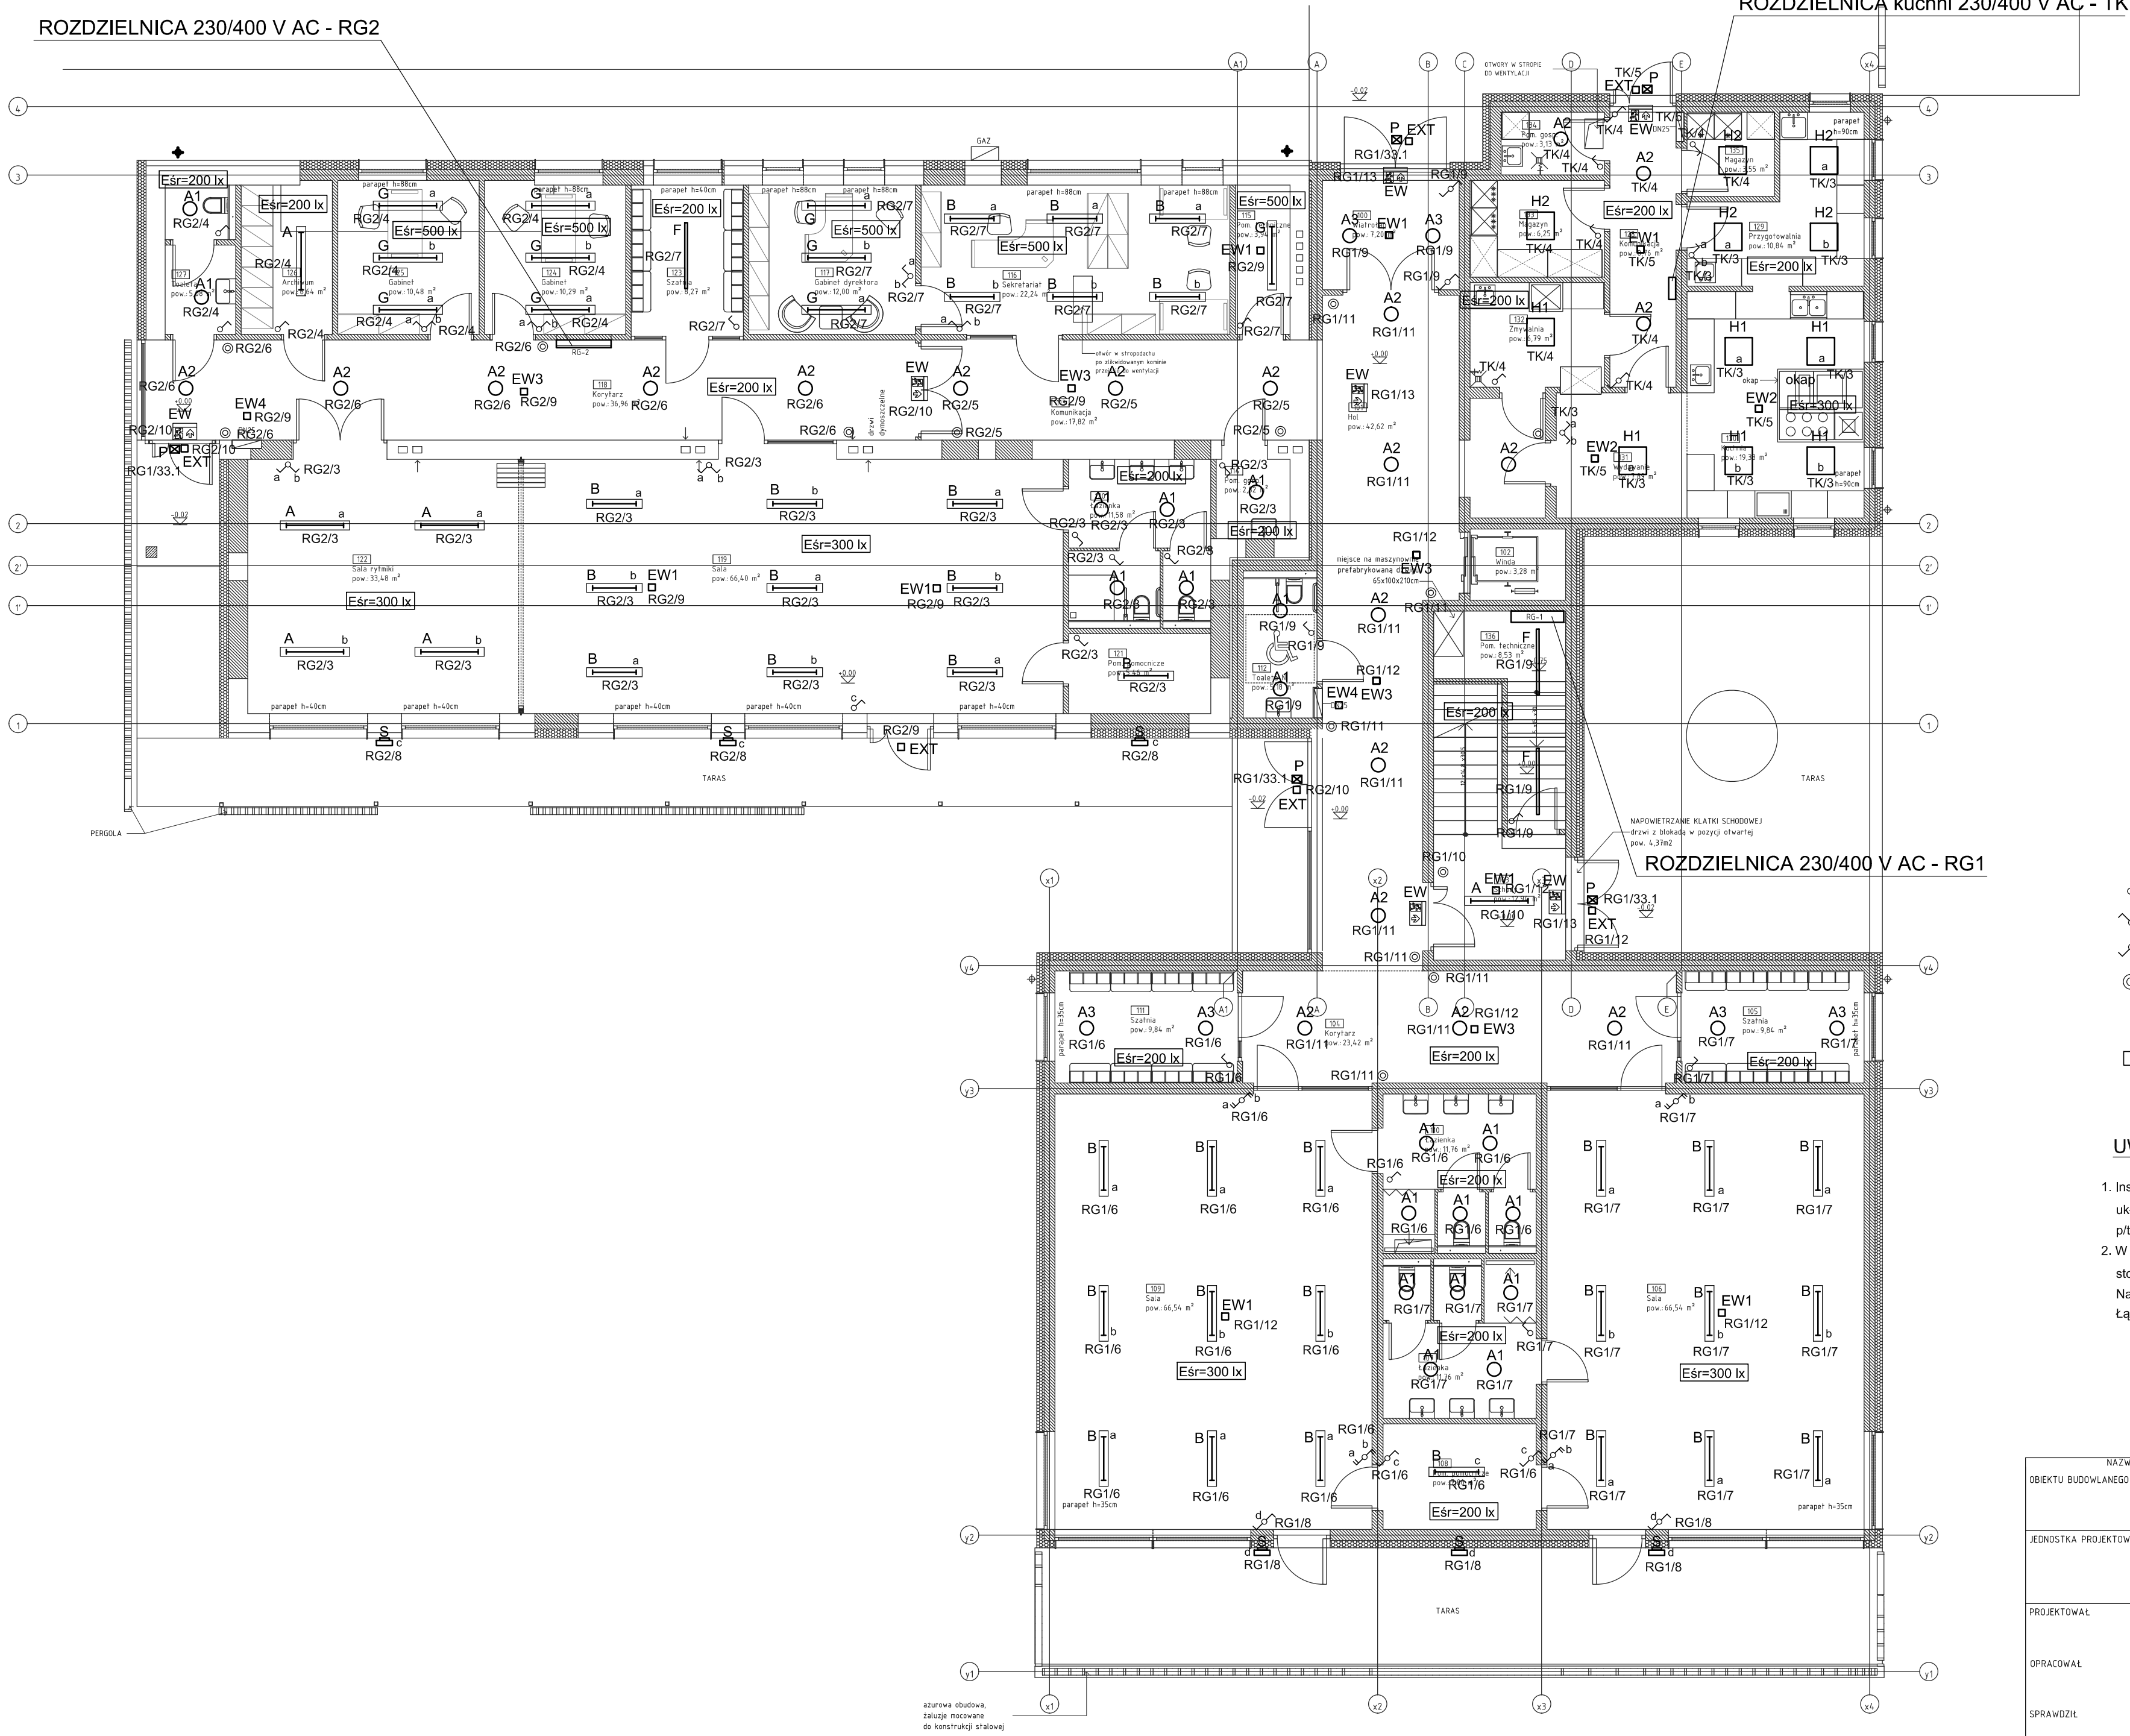

LEGENDA OPRAW

- A Oprawa podstawowa nastopowa LED 37W COLLEGE LED4650-840 HF L1500 [STD] kod 96628918
- A1 Oprawa podstawowa nastopowa LED16W KAT RD 2000-840 HF [STD] kod 96629367
- A2 Oprawa podstawowa podstropowa LED 28W CHAL 150 LED3000-840 HF [STD] kod 96629028
- A3 Oprawa podstawowa podstropowa LED 17W CHAL 150 LED2000-840 HF [STD] kod 96629026
- B Oprawa podstawowa nastopowa LED 33W COLLEGE LED4200-840 HF L1200 [STD] kod 96628932
- C Oprawa podstawowa nastopowa LED 33W AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF [STD] kod 96630154
- F Oprawa podstawowa nastopowa LED 36W POPPACK LED5000-840 HF L1500 [STD] kod 96630934
- G Oprawa podstawowa nastopowa LED 64W COLLEGE LED6500-840 HF L1500 [STD] kod 96628877
- H1 Oprawa podstawowa nastopowa LED 45W CLEAN C-O LED5200-840 LDO [STD] kod 42183175
- H2 Oprawa podstawowa nastopowa LED 33W BETA 2 LED3800-840 HF Q600 [STD] kod 96631442
- EW1 Oprawa awaryjna nastopowa RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH kod 42180402
- EW2 Oprawa awaryjna nastopowa RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH IP65 kod 42180455
- EW3 Oprawa awaryjna podstropowa RESCLITE C ESCAPE ED NT1 WH kod 42180394
- EW4 Oprawa awaryjna podstropowa RESCLITE C SPOT ED NT1 WH kod 42180426
- EW Oprawa ewakuacyjna nastopowa ECOSIGN C AB LED NT1+OPAL COVER kod 42180503
- P Oprawa podstawowa zewnętrzna PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT kod 96666264
- R Oprawa podstawowa zewnętrzna LED 11W LINN RCT 6L50 842 kod 96262127
- S Oprawa podstawowa zewnętrzna CASAR RECT 6L70 2WD 840 kod 96264340
- S1 Oprawa podstawowa zewnętrzna CASAR RECT 3L70 1WD 840 kod 96264341
- T Oprawa podstawowa zewnętrzna LEOPARD 1200 LED3 OP RD L WH L840 kod 96631150
- EXT Oprawa zewnętrzna ewakuacyjna nastopowa RESC WALL AW NT1 IP65 EXT. kod 70457282




- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy p/t 16A/230V
- Przycisk instalacyjny 1-biegunowy zriemny "światło" p/t 16A/230V

RG1 ROZDZIELNICA 230/400 V AC

UWAGI

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm<sup>2</sup> układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
2. W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
- Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL. Łączniki instalować na wys. 1,4m.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| NAZWA I ADRES<br>OBJEKTU BUDOWLANEGO |  | PRZEDSZKOLE NR 121<br>60-463 Poznań, ul. Biskupińska 65<br>dz. nr 4/624, arkusz 06, obręb 25, Strzeszyn          |   |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA                 |  MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4<br>tel/fax 61-6497394 msa.net.pl | WYDANIE  | w01<br>2019-01-22   |
| PROJEKTOWAŁ                          | mgr inż. Hanna Kowalewska  | UPR. NR 302/84/Pw<br>UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA<br>W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DATA I PODPIS<br>01.2019<br> |
| OPRACOWAŁ                            | Anna Nowak   |  |   |
| SPRAWDZIŁ                            | mgr inż. Marek Piwarski  | UPR. NR 180/88/Pw<br>UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA<br>W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 01.2019<br>                  |
| TREŚĆ RYSUNKU                        |  | Instalacja oświetlenia rzut parteru  |   |
| BRANŻA                               | elektryczna  | STADIUM  | proj. wykonawczy  |
| INDEKS                               | 0464   | DATA   | 01.2019   |
| SKALA                                | 1:100  |  |   |

E07