




PRZEKRÓJ B - B

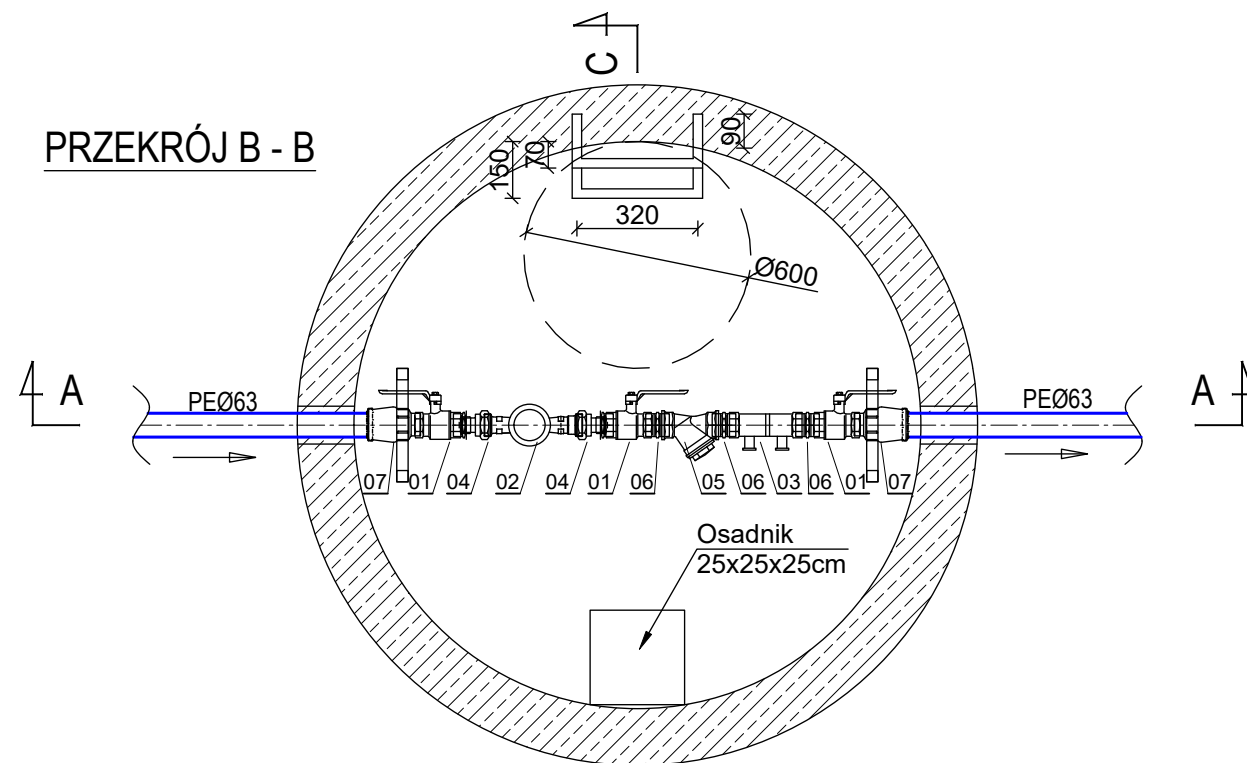

PRZEKRÓJ A - A

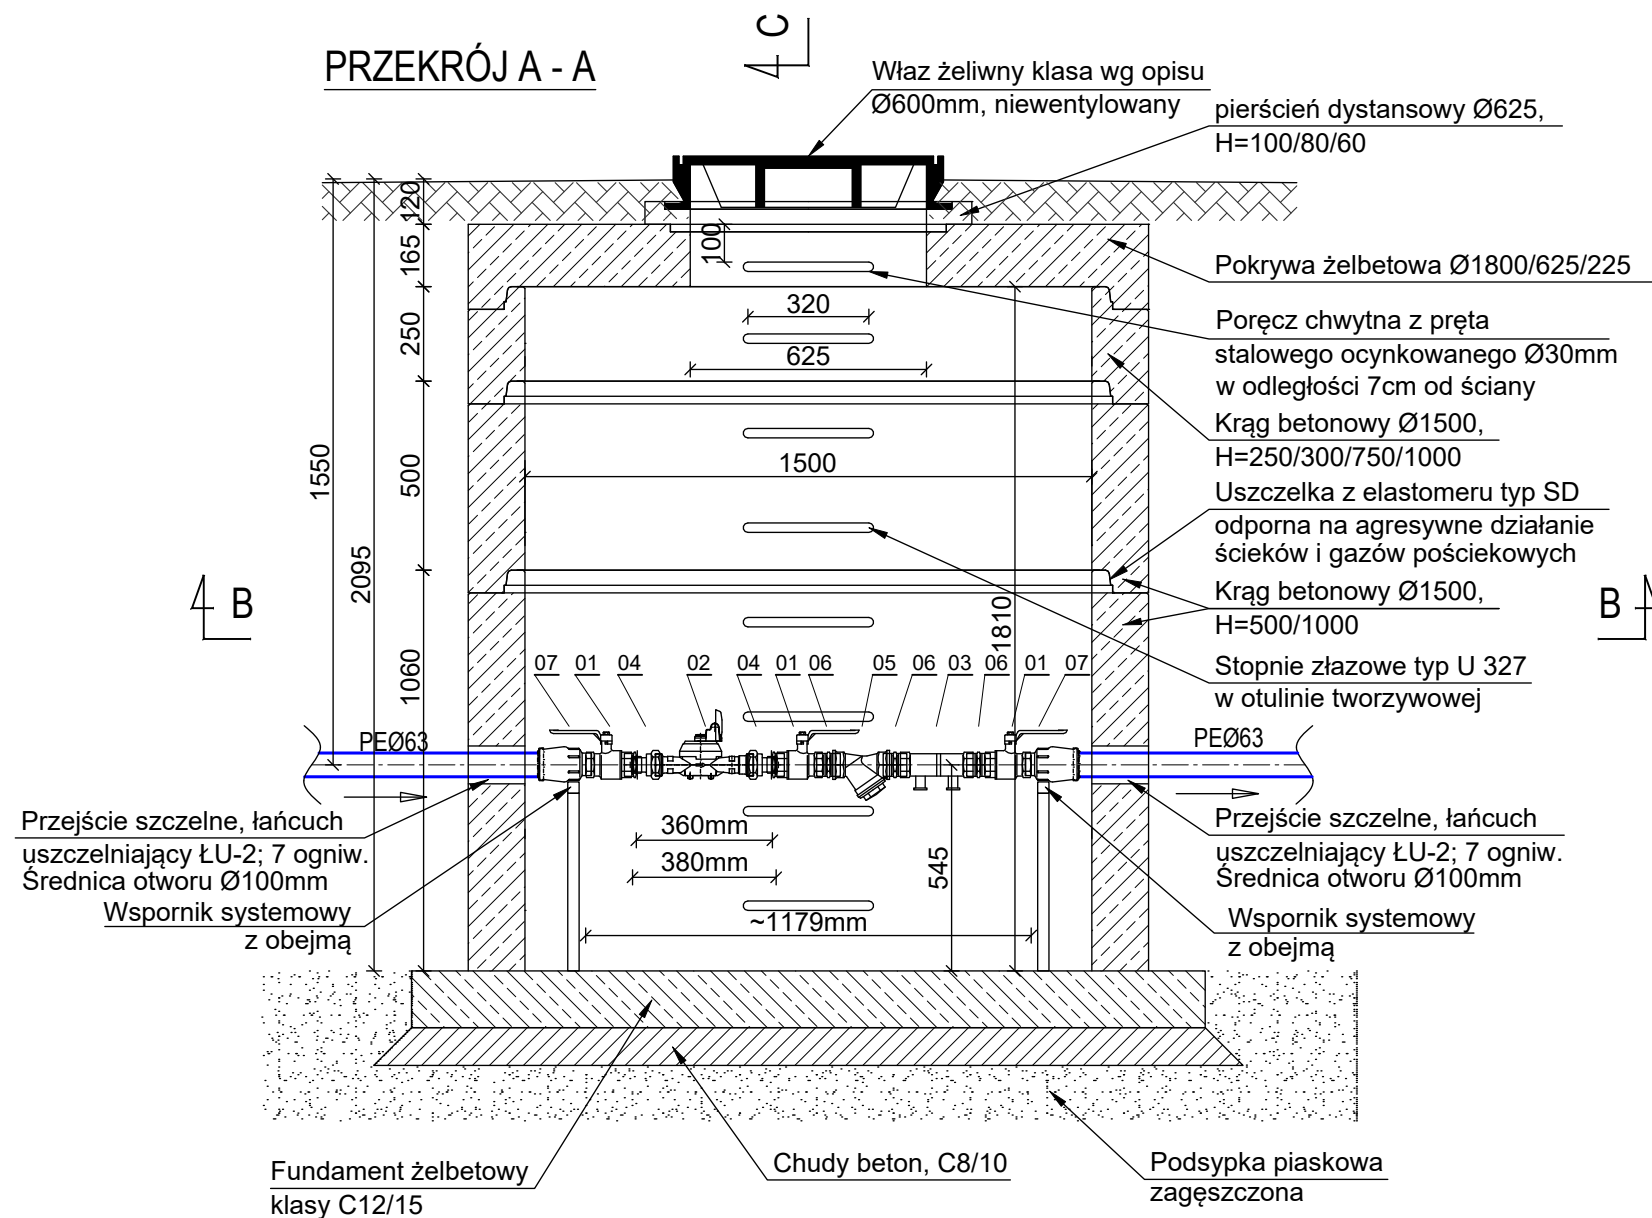

PRZEKRÓJ C - C

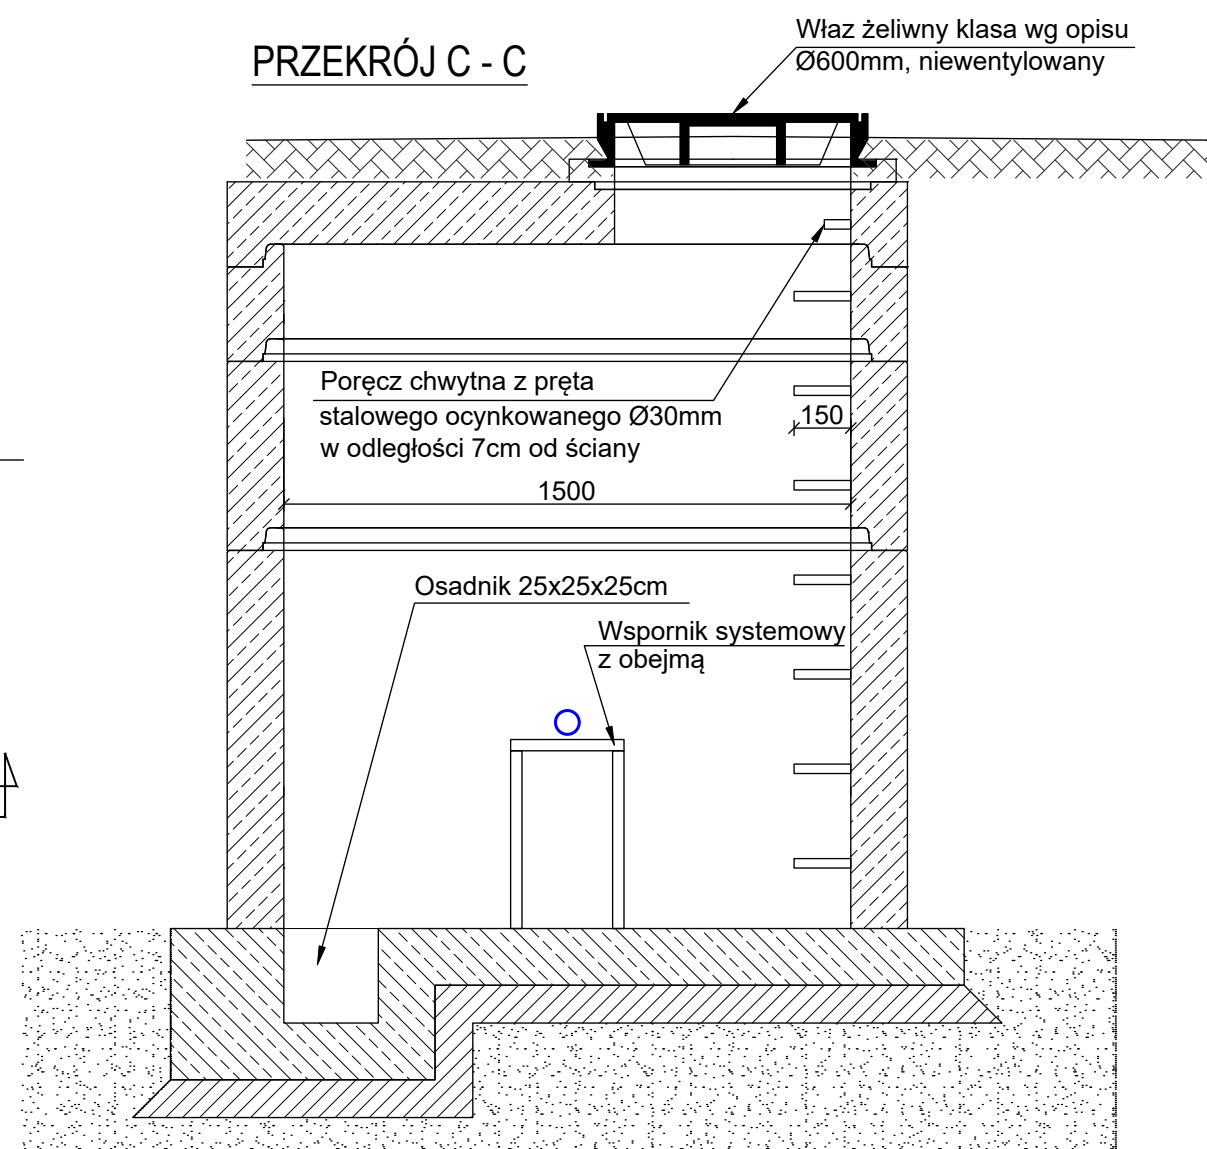

OZNACZENIA:

- 01 - ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN50, PN10
02 - WODOMIERZ DO WODY ZIMNEJ WS-10, Q3=10,0m³/h, DN32
03 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA291NF DN50; SOCLA
04 - ZWĘŻKA DN50/DN32; 2" / 1 1/4"
05 - FILTR SIATKOWY DN50, Z ZAWOREM SPUSTOWYM
06 - NYPEL DN50; 2"
07 - ZŁĄCZKA ISO PE/STAL Ø63/2", NR KAT. 6100, HAWLE

UWAGI:

Studnię wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45

Studnię wyposażono w stopnie żłazowe.

Elementy składowe studni należy łączyć ze sobą za pomocą uszczeltek gumowych.

Dostawa i montaż wodomierza przez Aquanet S.A.

OBIEKT-TEMAT:	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 121		
NWESTOR:	Miasto Poznań Przedszkole Nr 121 ul. Biskupińska 65; 60-463 Poznań		
LOKALIZACJA:	Poznań, ul. Biskupińska 65, dz. nr geod. 4/624	BRANŻA:	SANITARNA
TEMAT RYSUNKU:	STUDNIA WODOMIERZOWA		SKALA: 1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Stachowski	WKP/0157/PWOS/09	DATA: 01.2019
OPRACOWAŁ:	-	-	RYS. NR: S/03