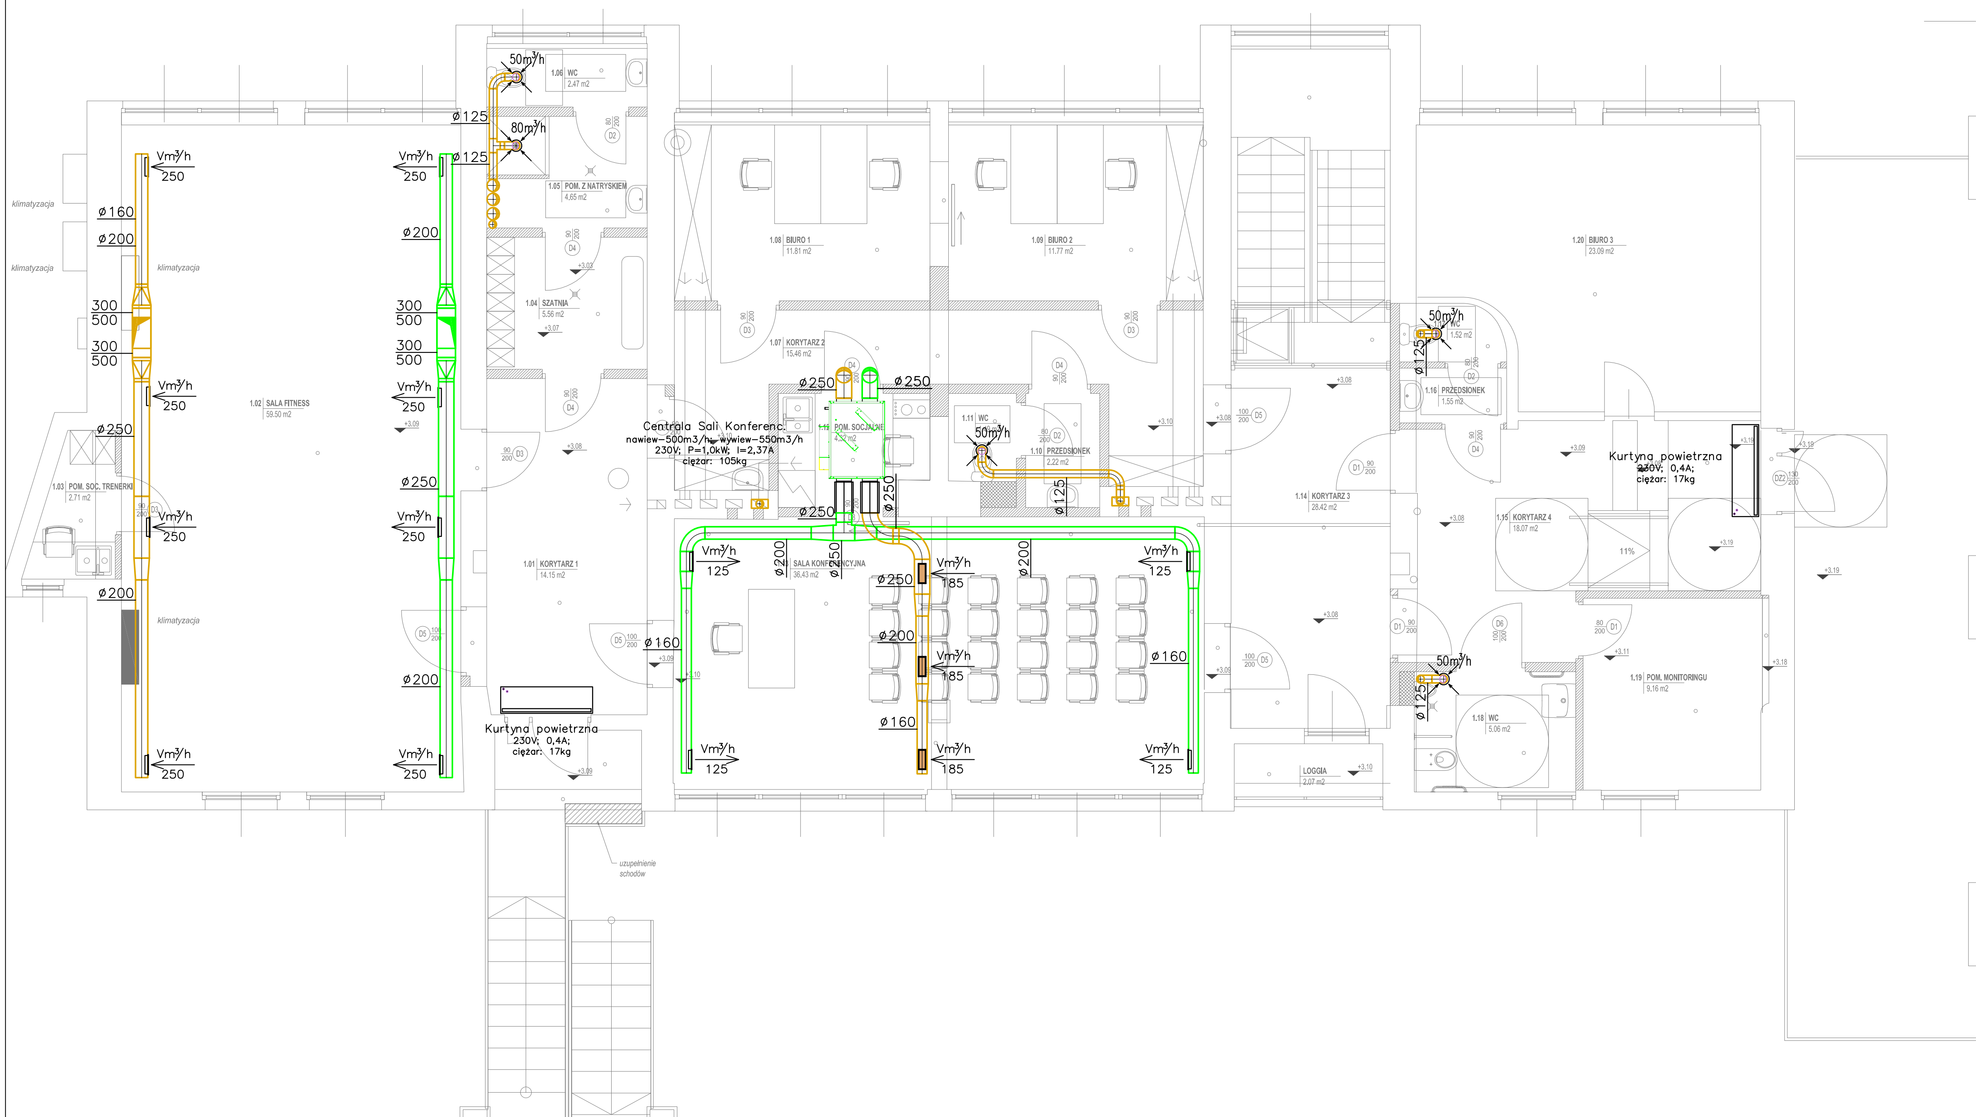

OZNACZENIA:

Kanał nawiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)

Kanał wywiewny z blachy ocynkowanej izolowany termicznie o gr. min. 20mm (gr. 100mm kanały na dachu)

UWAGA:

1. Istniejące nieczynne kanały wentylacyjne należy zdemontować
2. Regulację poszczególnych kratek wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem przepustnic powietrza
3. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych; przejście przy zmianie stref p.poż. zabezpieczyć systemem p.poż.,

Nazwa i adres inwestycji:	Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Przebudowa oraz remont pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku sanitarnym POSiR Oddział Rataje. os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań obręb Rataje, ark. nr 16, działka nr 10/1 i 10/2 kategoria obiektu : XV	Projektant	mgr inż. Jarosław Nowicki upr.bud. w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczeń	nr uprawn. LUKG/0004/POOS/05 LBS/IS/2320/01	
	Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kot upr.bud. w spec. instalacyjnej do proj. bez ograniczeń	nr uprawn. 1/42002/Gw LBS LBS/IS/2207/01	
Nazwa i adres inwestora:	Nazwa rysunku:			Data
POSiR ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE - RZUT PIĘTRA			05.02.2019
Nazwa i adres jednostki projektowej:	Etap projektu	Format	Skala	Nr rysunku	Nr strony
ARTMOST S.C. ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań	PROJEKT BUDOWLANY	420x835	1:50	S1.2	