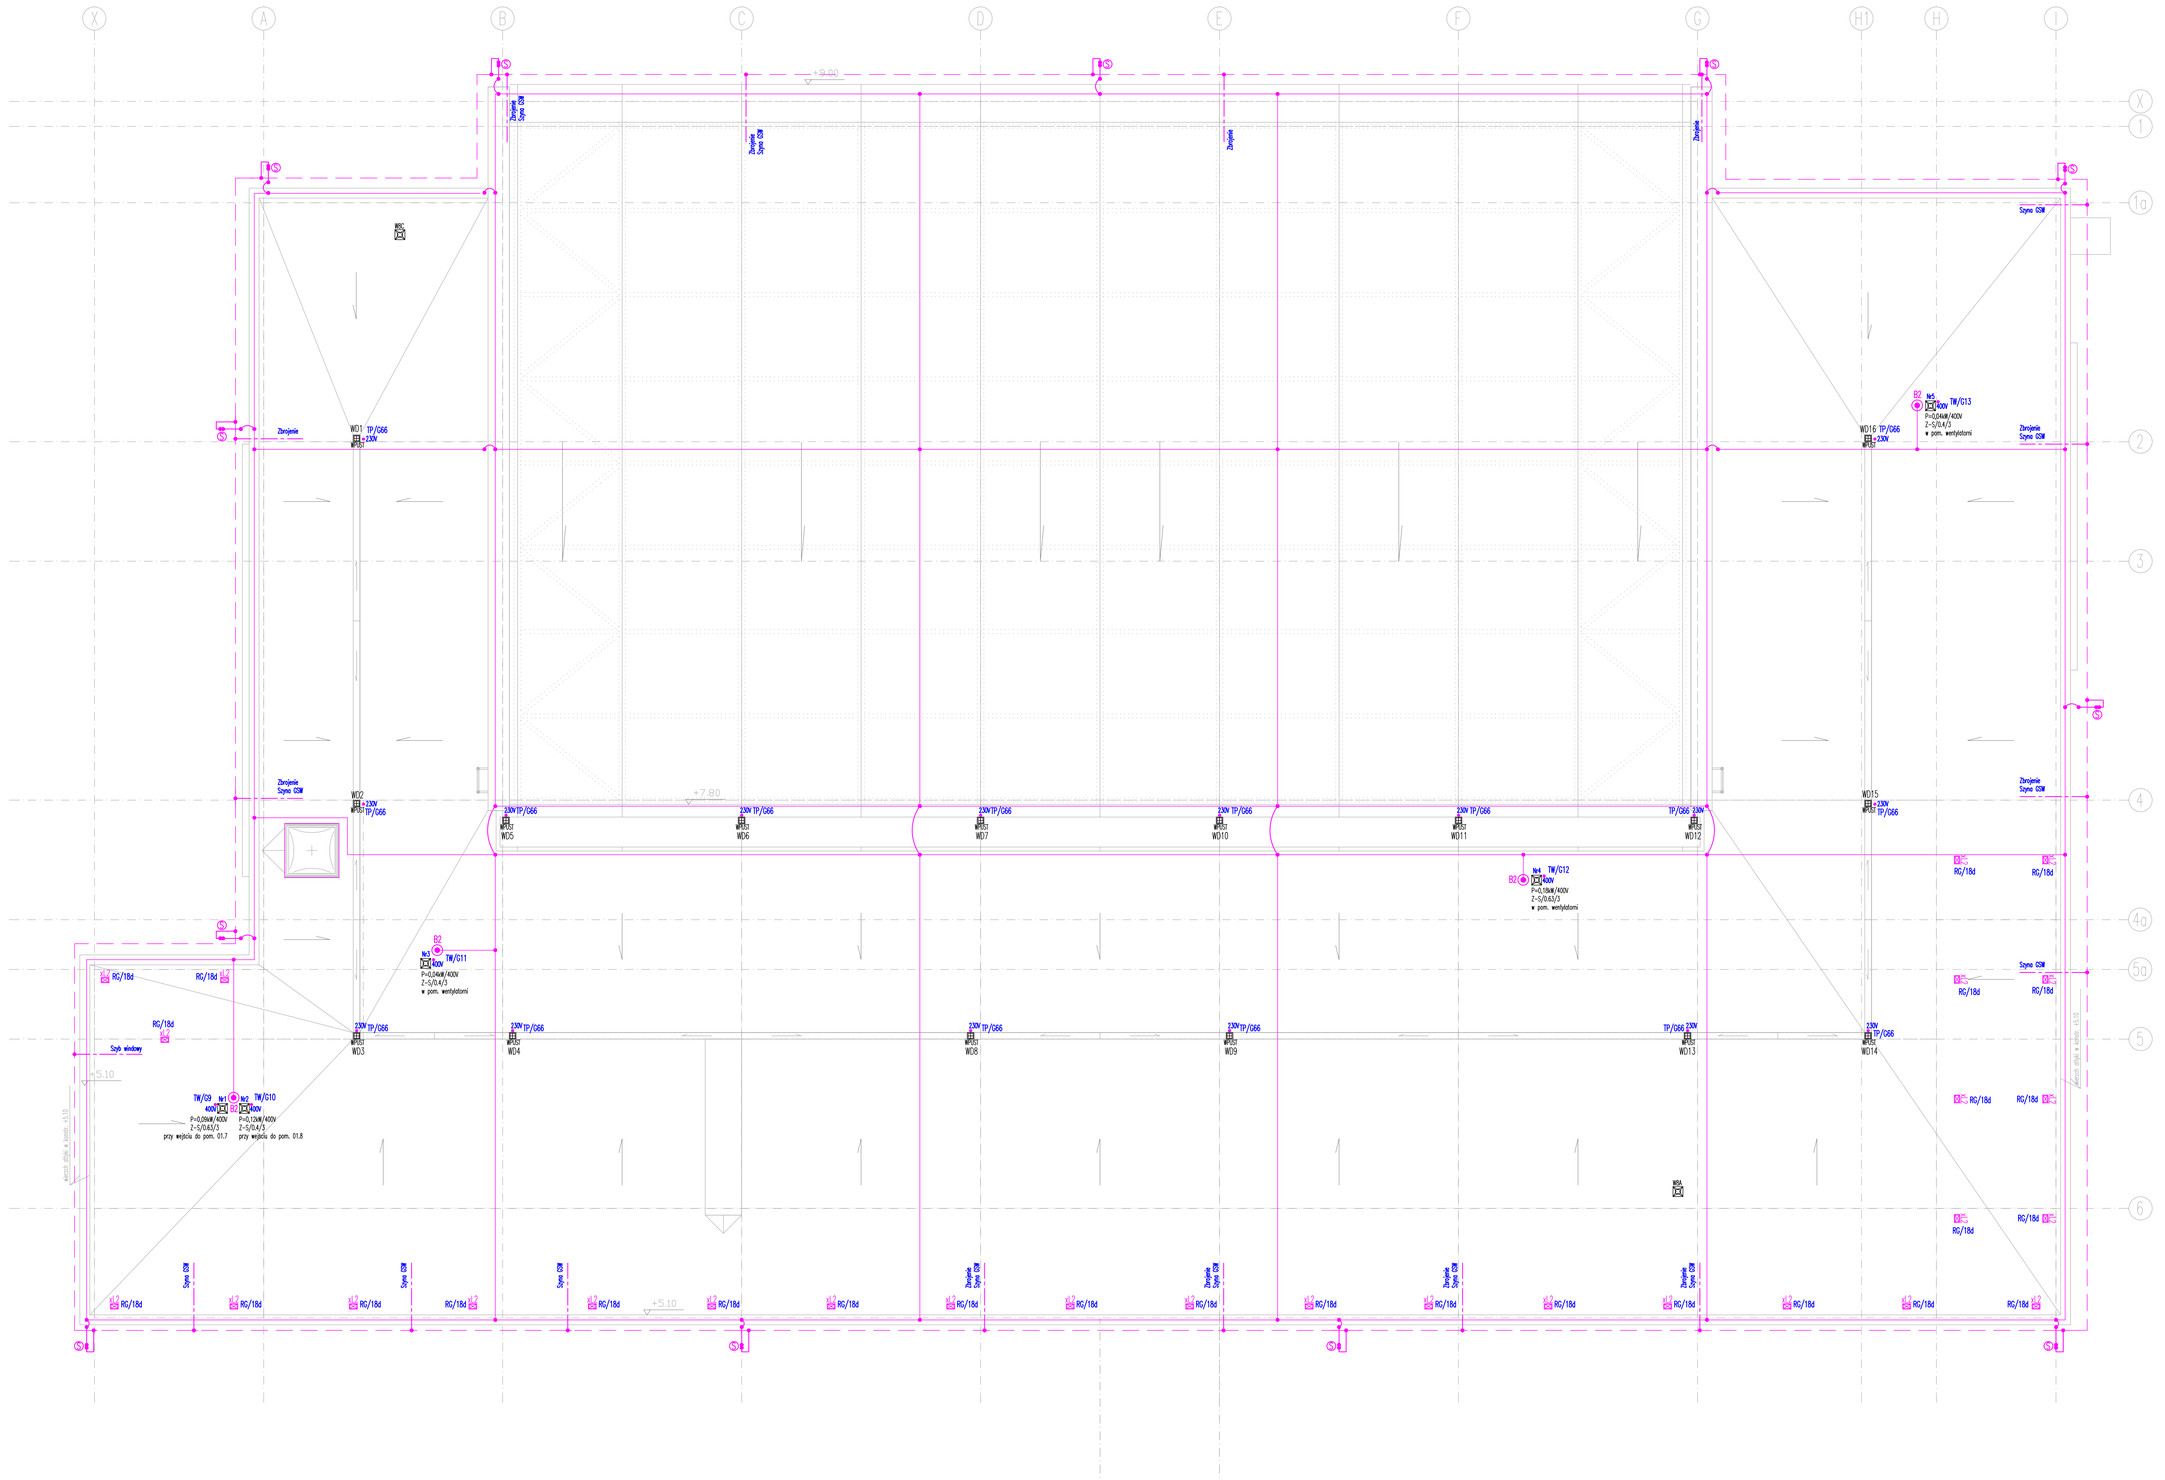

OZNACZENIA

ZWODY POZIOME – NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RKL20

UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm PRZY ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU

POŁĄCZENIA MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH płaskownik Fe/Zn 25x4mm

SZCZEGÓŁ B2

MASZT H=2m

2. Maszt stalowy odgromowy
3. Podstawa masztu
4. Złącze do przyłączenia instalacji odgromowej
5. Zwód poziomy drut Fe/Zn ⌀ 8mm

WD_ Wpust dachowy podgrzewany np. typ 62H Dalbit firmy Dallmer Dn100, lub równoważny moc 230V, (20W)

OŚWIETLENIE LIRALIGHTING:

XL2 oświetlenie podcieni oprawa MIST LED 9W, IP65, 1530.109.03.Z – nastropowa

Z-S Zestaw rozruchowy S-Z/../.. dla wentylatorów jednobiegowych prod. Uniwersal Dostawa Wykonawca instalacji wentylacji

SIEĆ NN I INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN

PROJEKT: PŁYWALNIA OSIEDLE ZWYCIĘSTWA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

AUTORZY: inż. elektryk Jarosław Sokołowski
Nr uprawnień projektowych : KL– 279/91
SOIB Nr ewidencyjny : SWK/E/0631/01

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. elektryk Tomasz Szwajca
Nr uprawnień projektowych : KL– 600/94
SOIB Nr ewidencyjny : SWK/E/0137/03

RYSUNEK: Instalacje elektryczne – poziom "dach". Instalacja odgromowa.

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: E6

03-977 WARSZAWA ul.LELEWICA 14a e[@]atj.pl 226712600
arch. arch. JACEK KWIECIŃSKI TOMASZ KOSAK KWIECIŃSKI
ATJ ARCHITEKCI 30 LISTOPADA 2017

PROJEKT WYKONAWCZY

NOWA PŁYWALNIA NA OSIEDLU ZWYCIĘSTWA W POZNANIU