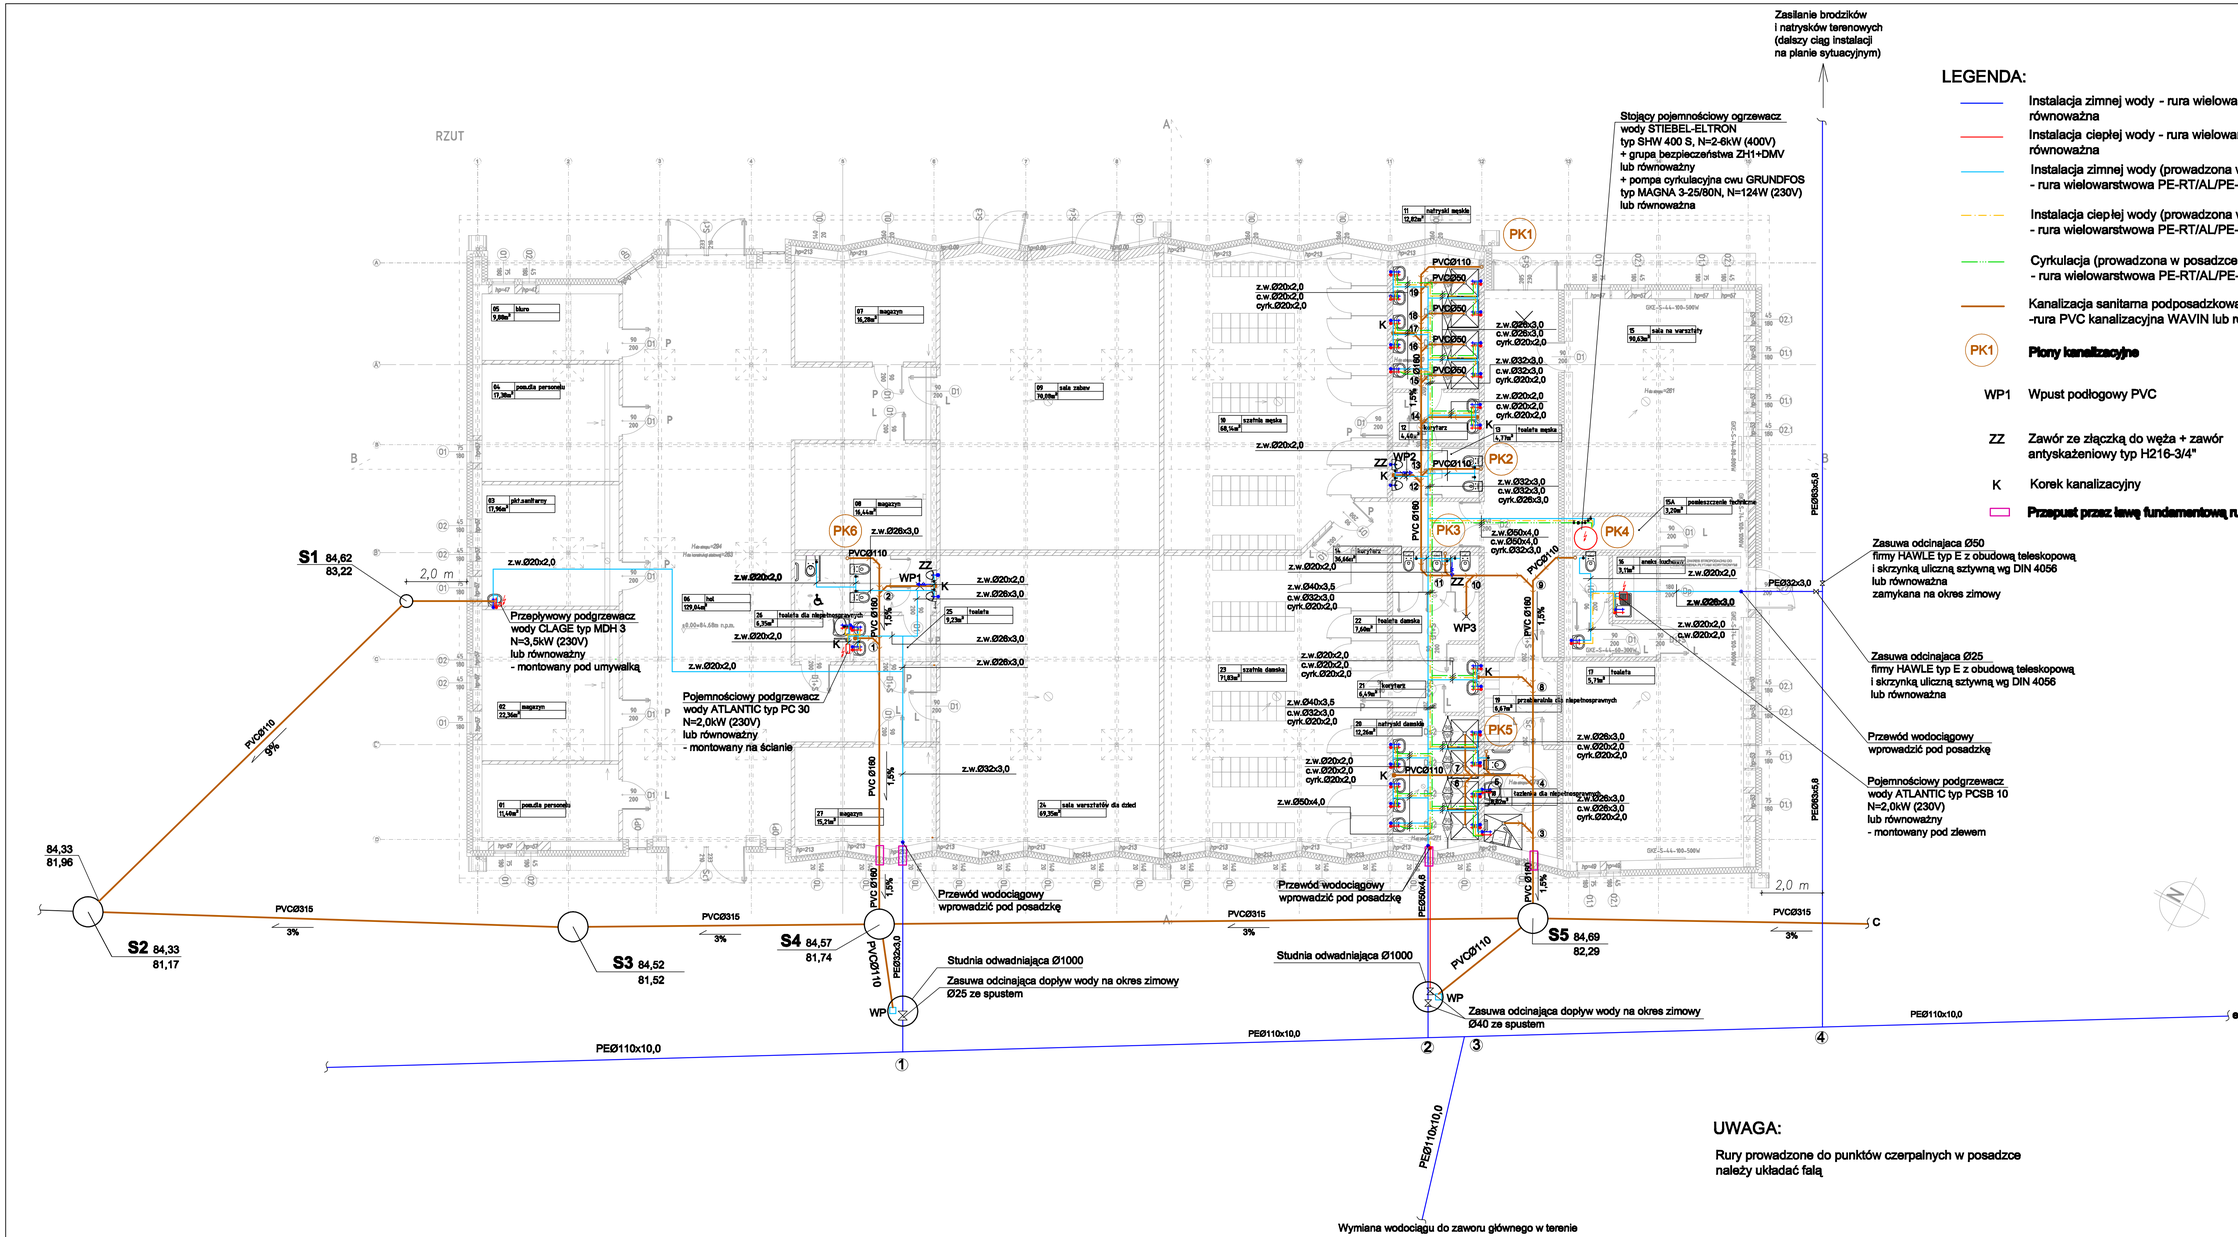
RZUT
Zasilanie brodzików
i natrysków terenowych
(dalszy ciąg instalacji
na planie sytuacyjnym)
Stojący pojemnościowy ogrzewacz
wody STIEBEL-ELTRON
typ SHW 400 S, N=2-6kW (400V)
+ grupa bezpieczeństwa ZH1+DMV
lub równoważny
+ pompa cyrkulacyjna cwu GRUNDFOS
typ MAGNA 3-25/80N, N=124W (230V)
lub równoważna
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
WP1
WP2
WP3
S1 84,62
83,22
S2 84,33
81,17
S3 84,52
81,52
S4 84,57
81,74
S5 84,69
82,29
84,33
81,96
2,0 m
PVCØ110
6%
PVCØ315
3%
PVC Ø160
1,5%
PE Ø63x5,8
PE Ø50x4,8
PE Ø32x3,0
PE110x10,0
Przepływowy podgrzewacz
wody CLAGE typ MDH 3
N=3,5kW (230V)
lub równoważny
- montowany pod umywalką
Pojemnościowy podgrzewacz
wody ATLANTIC typ PC 30
N=2,0kW (230V)
lub równoważny
- montowany na ścianie
Przewód wodociągowy
wprowadzić pod posadzkę
Studnia odwadniająca Ø1000
Zasuwa odcinająca dopływ wody na okres zimowy
Ø25 ze spustem
Zasuwa odcinająca dopływ wody na okres zimowy
Ø40 ze spustem
Zasuwa odcinajaca Ø50
firmy HAWLE typ E z obudową teleskopową
i skrzynką uliczną sztywną wg DIN 4056
lub równoważna
zamykana na okres zimowy
Zasuwa odcinajaca Ø25
firmy HAWLE typ E z obudową teleskopową
i skrzynką uliczną sztywną wg DIN 4056
lub równoważna
Przewód wodociągowy
wprowadzić pod posadzkę
Pojemnościowy podgrzewacz
wody ATLANTIC typ PCSB 10
N=2,0kW (230V)
lub równoważny
- montowany pod zlewem
Wymiana wodociągu do zaworu głównego w terenie
LEGENDA:
Instalacja zimnej wody - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT firmy HERZ lub równoważna
Instalacja ciepłej wody - rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT firmy HERZ lub równoważna
Instalacja zimnej wody (prowadzona w posadzce)
- rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT firmy HERZ lub równoważna
Instalacja ciepłej wody (prowadzona w posadzce)
- rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT firmy HERZ lub równoważna
Cyrkulacja (prowadzona w posadzce)
- rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RTfirmy HERZ lub równoważna
Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
-rura PVC kanalizacyjna WAVIN lub równoważna
PK1 Piony kanalizacyjne
WP1 Wpust podłogowy PVC
ZZ Zawór ze złączką do węża + zawór antyskażeniowy typ H216-3/4"
K Korek kanalizacyjny
Przepust przez ławę fundamentową rurą PVC Ø250
UWAGA:
Rury prowadzone do punktów czerpalnych w posadzce należy układać falą
BIURO PROJEKTÓW
APA ARCHIES sp. z o.o. sp. k.
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 32b, 60-461 Poznań
tel./fax: 691 6821 360
INWESTOR
POSiR
ul. CHWIAŁKOWSKIEGO 34
61-063 POZNAŃ
INWESTYCJA
PROJEKT REMONTU ORAZ PRZEBUDOWY PŁYWALNI OTWARTEJ W PARKU KASPROWICZA W POZNANIU
ETAP II - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, REMONT BASENU PŁYWACKIEGO, BASENU HAMOWNEGO, BUDOWA ZJEŻDŻALNI , REMONT ELEWACJI BUDYNKU TECHNICZNEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU DO ĆWICZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ADRES OBIEKTU
UL. JAROCHOWSKIEGO 5 I 5A, POZNAŃ
NR DZIAŁKI
część działek 20/51, 20/53; obręb Łazarz ark.29
BRANŻA OPRACOWANIA
SANITARNA
FAZA DOKUMENTACJI
PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU
BUDYNEK GŁÓWNY
INSTALACJE WOD.-KAN.
SKALA
1 : 100
NR RYSUNKU
2
DATA
2016.10
IMIĘ I NAZWISKO
UPRAWNIENIA / PODPISY
PROJEKTANT
inż. SYLWIA SZYMAŃSKA
NR UPR 613 / 87 / Pw
ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. OLGA RAWSKA
ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.