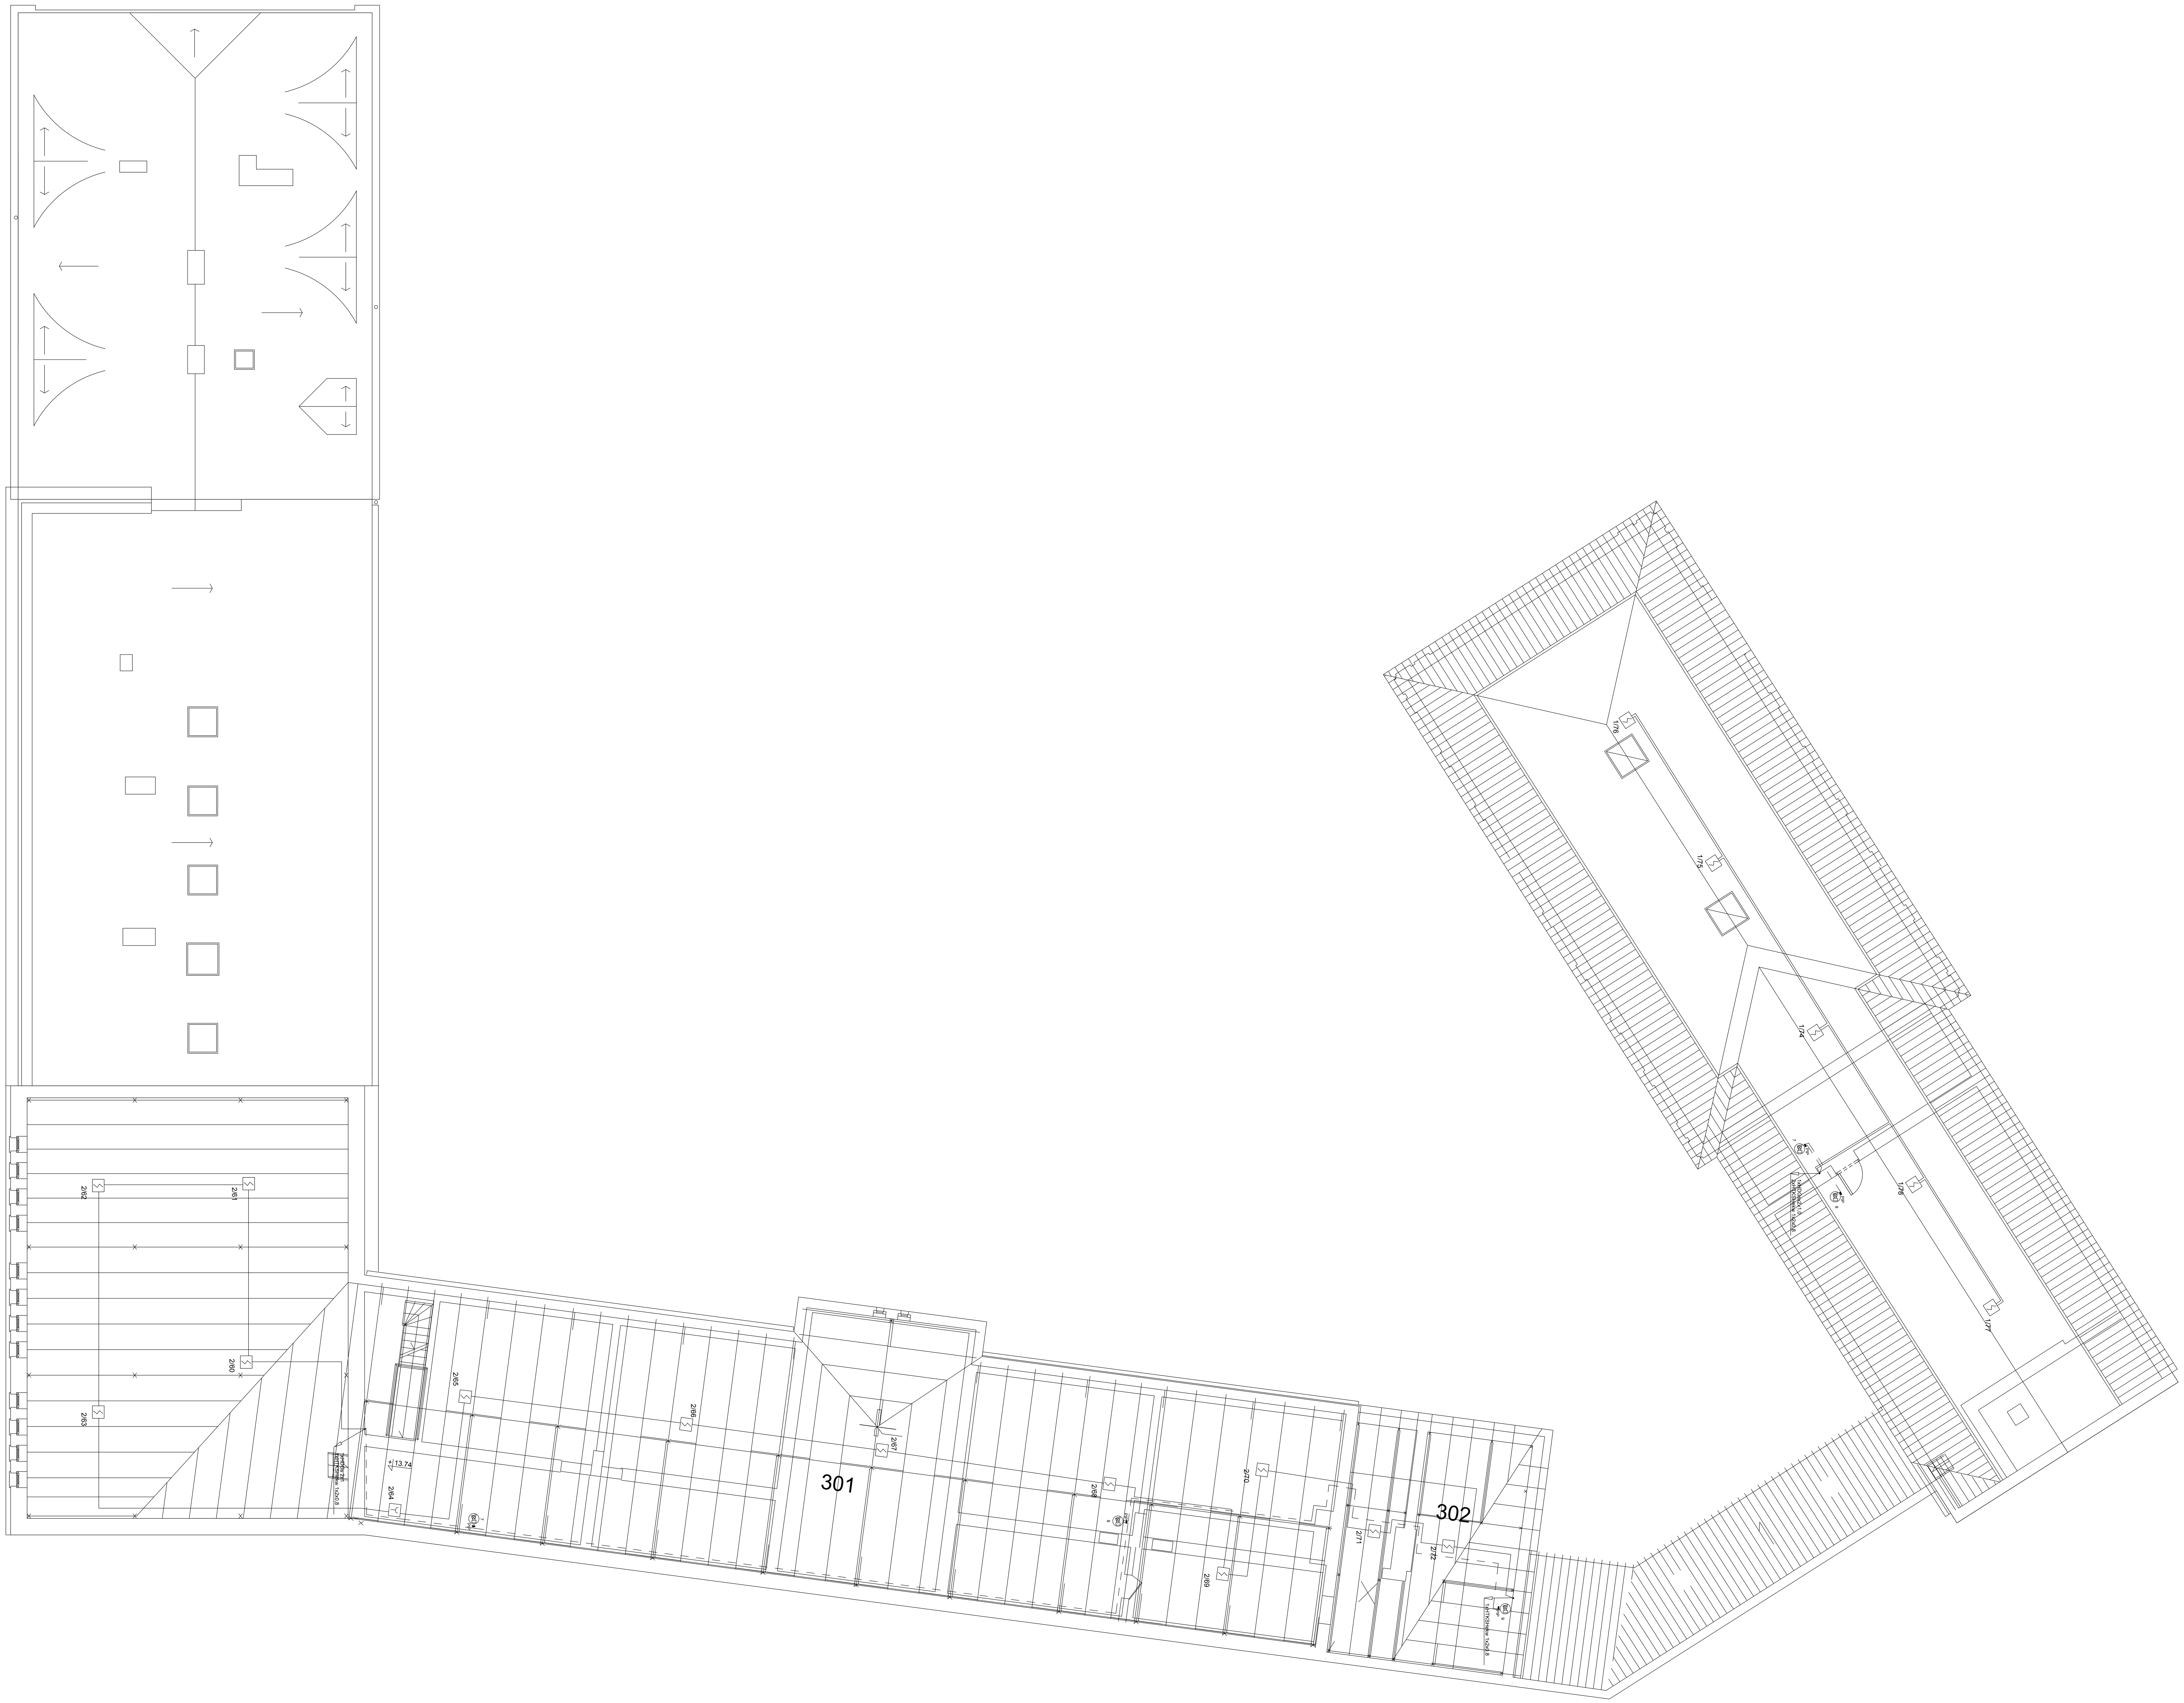

OZNACZENIA:

2/67 Czujka multisensorowa MTD 533X z gniazdem USB -501

SA8

3/6 Moduł wyjści nadzorowanych BX- IOM - sterowanie sygnalizatorami

CSO

3/4 Moduł sterujący wyjści - wyjść BX- OI3 - sterowanie centralami CSO

EZ

3/8 Moduł sterujący wyjści - wyjść BX- OI3 - sterowanie elektrozworą

Ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny MCP-545X - 1R

SA8 Sygnalizator akustyczno-świetlny SAK-7

Przycisk przewietrzania LT 43PL

Przycisk oddymiania RT-45

Czujka systemu oddymiania

SO Siłownik okienny

1/57 Numer linii (pętli) dozorowej/kolejny numer elementu w linii

Kabel HDGs 2x2,5

Kabel HDGs 2x1,0

Kabel HDGs 2x1,5

Kabel HTKSH ekw 1x2x0,8

PLAN SYTUACYJNY

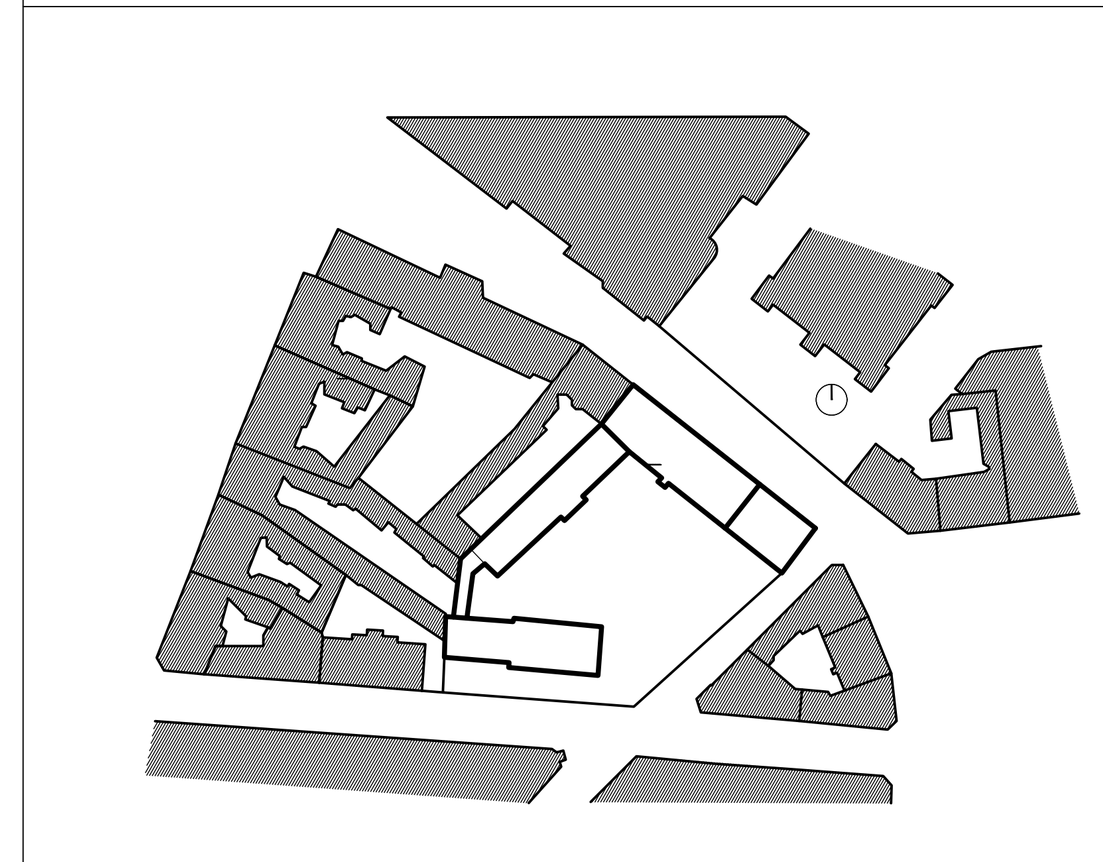

Inwestor:	III Liceum Ogólnokształconce im. św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10			
Projektant:	AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl			
Obiekt:	**MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU**			Branża: TELETECHNIKA
Temat opracowania:	INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU			Rodz. opracow.: **P.BUDOWLANY**
Treść:	RZUT PODDASZA			Skala: **1:100**
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	inż. Irenueusz Berger	0562/97U		Data: 05.2017
Projektant:	Zbigniew Anioła	0277/96/U		Nr rysunku: T/05
Asystent:				

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązń projektowych!