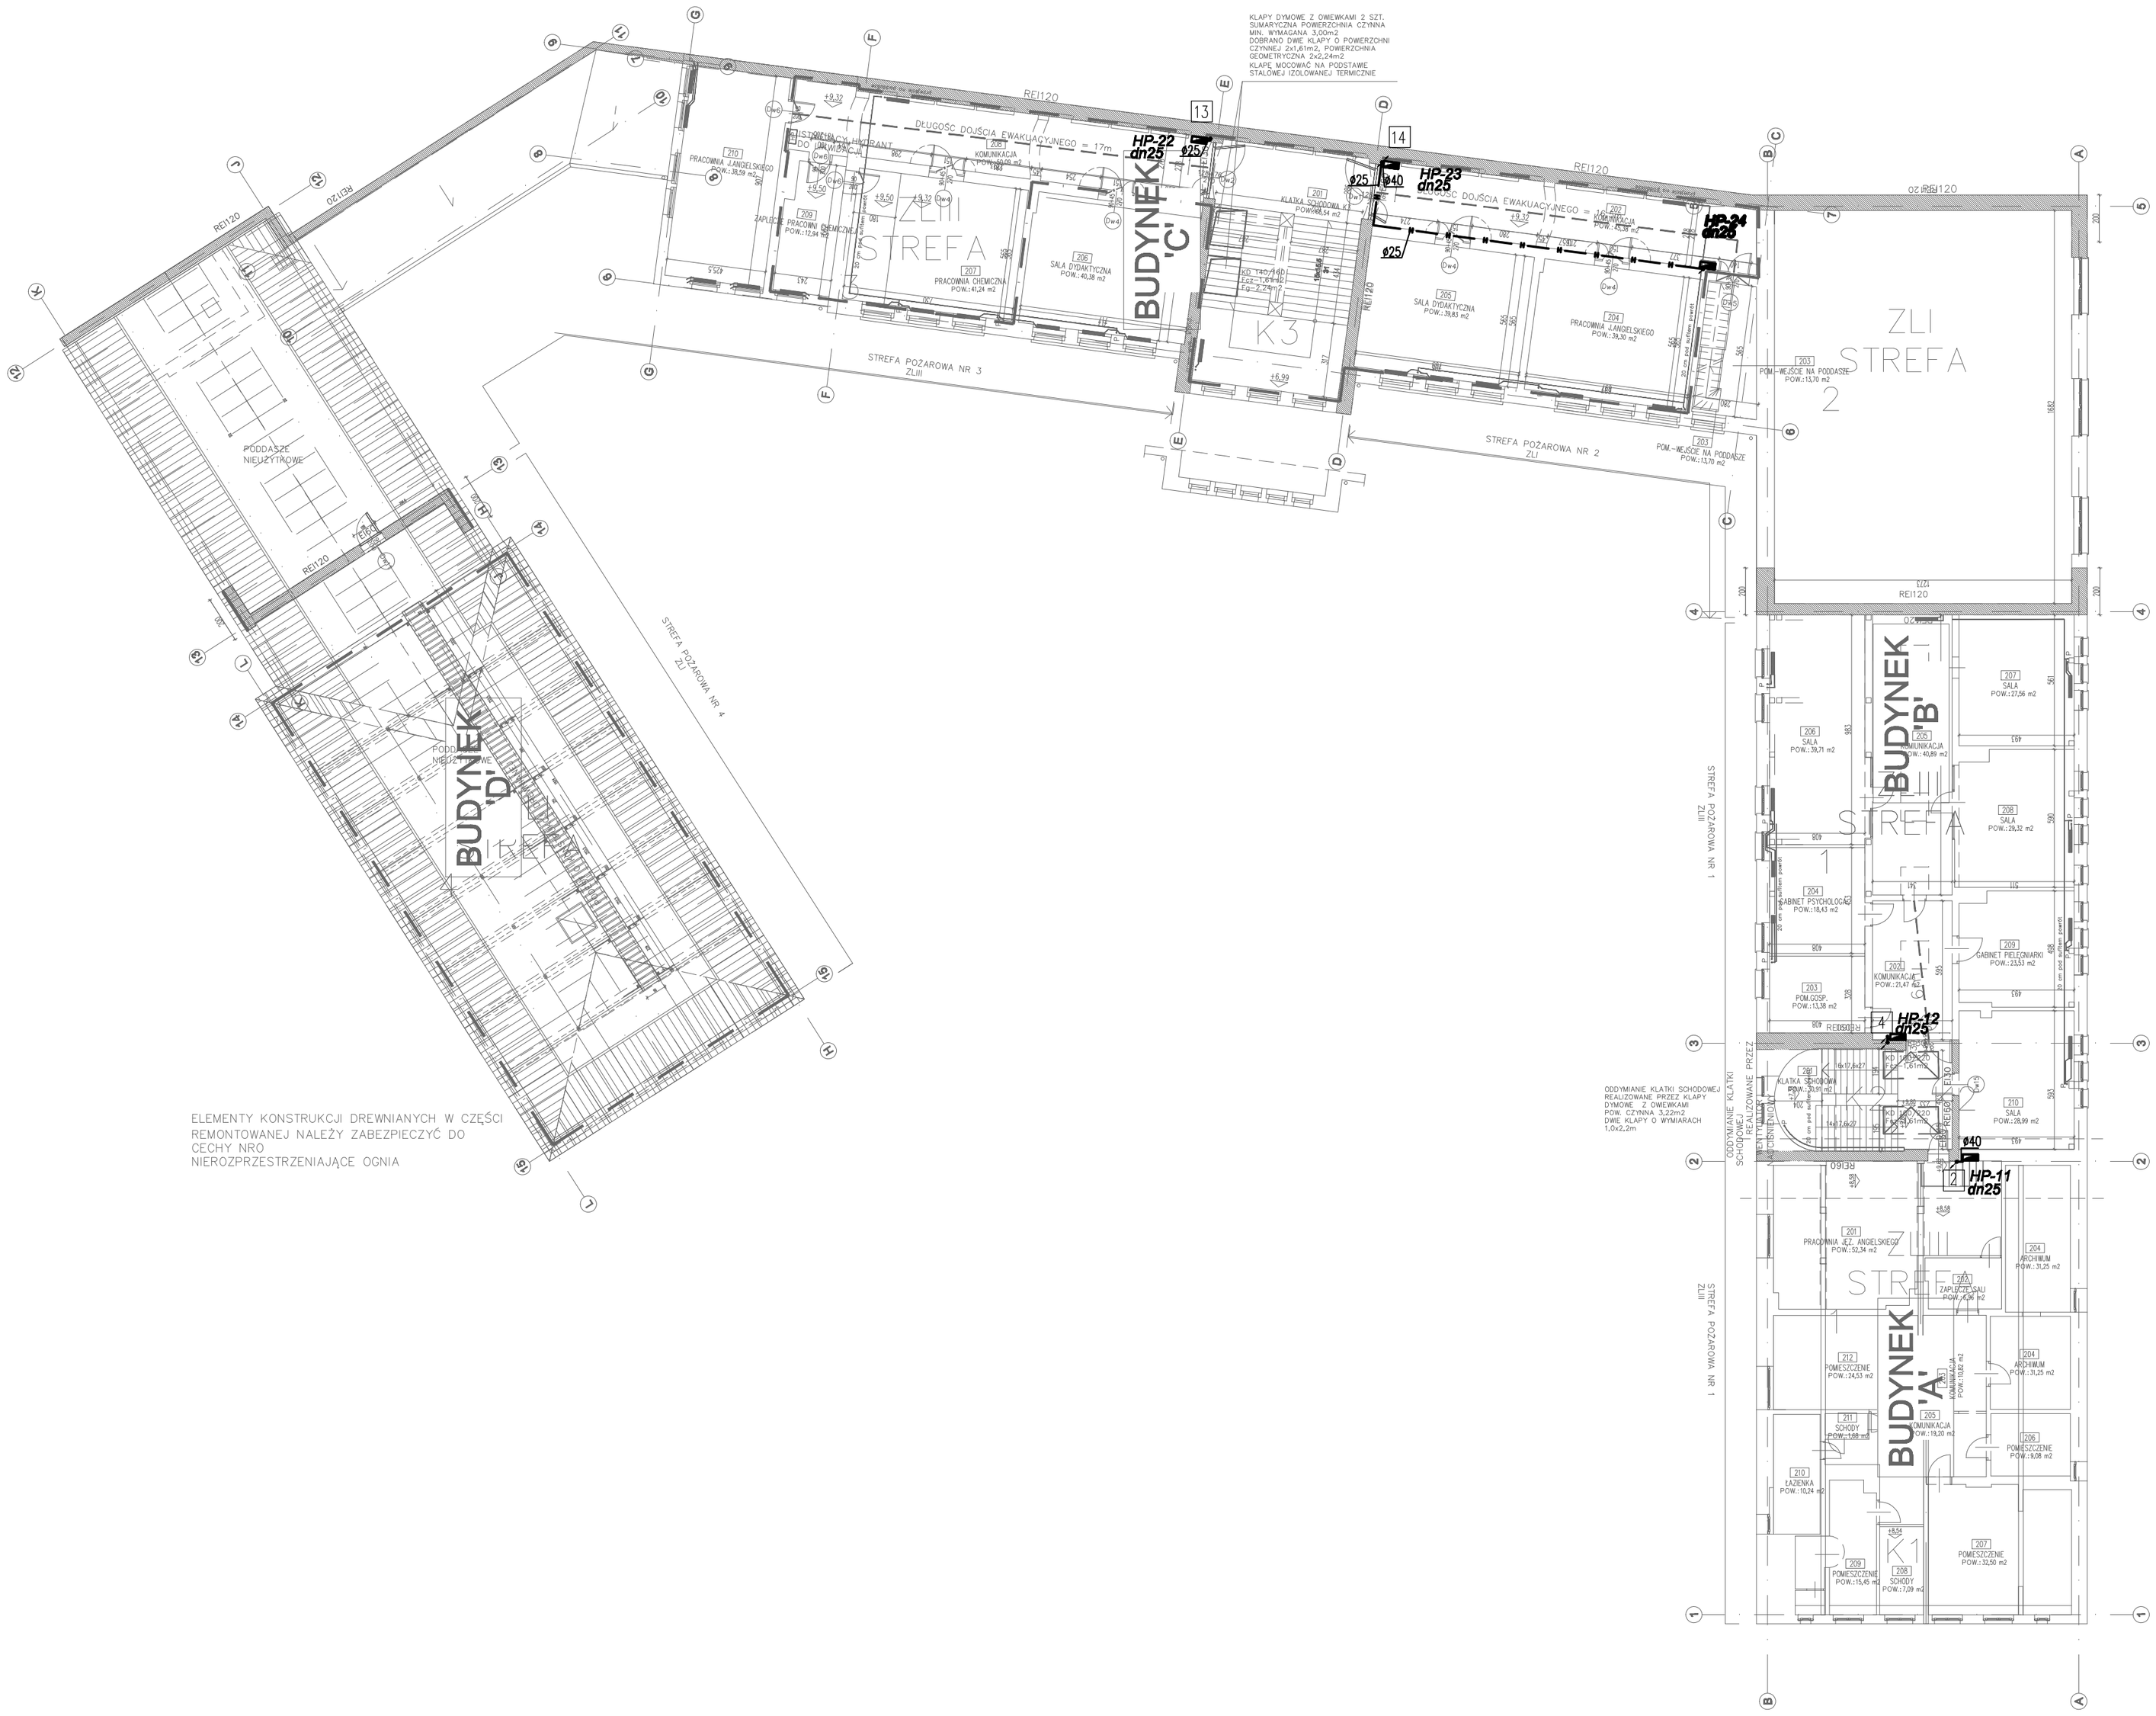

LEGENDA

— V — – istniejąca instalacja wody zimnej

— H — – projektowana instalacja wody p.poż prowadzona po ścianach lub bruzdach ścinnych

— H — – projektowana instalacja wody p.poż prowadzona w warstwie posadzek

1 – numery pionów

– hydrant p.poż

HP1Dn25

PLAN SYTUACYJNY

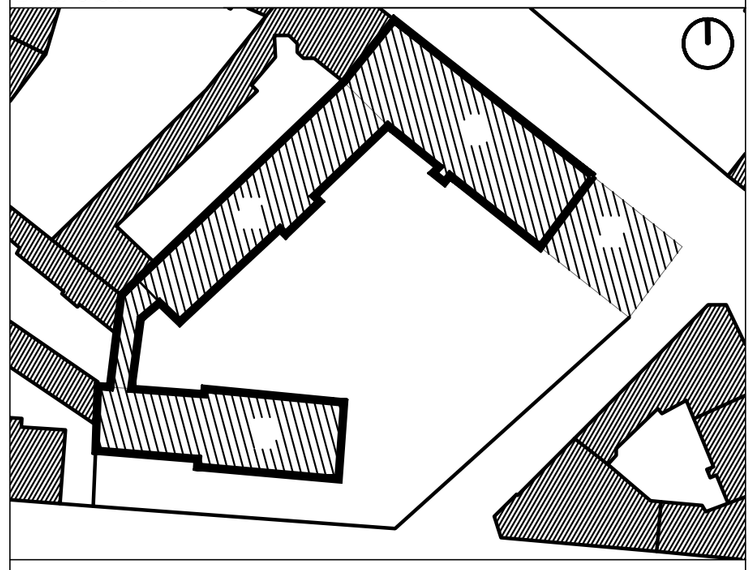

Inwestor:	III Liceum Ogólnokształcące im.św. Jana Kantego w Poznaniu 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10
Projektant:	AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl
Obiekt:	BUDYNEK III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU UL. STRZELECKA 10, POZNAŃ
Temat opracowania:	REMONT BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU Projekt budowlany/wykonawczy wymiany instalacji p.poż.
Branża:	SANITARNA
Rodz. opracow.:	P. BUDOWLANY
Treść:	**INSTALACJA WODNA HYDRANTÓW P.POŻ.** **RZUT II PIĘTRA**
Skala:	1:200

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leopold Kamiński	NR 194/89/Pw	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Staniszewski	NR 319/320/87Pw;274/91/Pw	

Data: 05.2017 r.

Nr rysunku: 3.2.4

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązń projektowych!