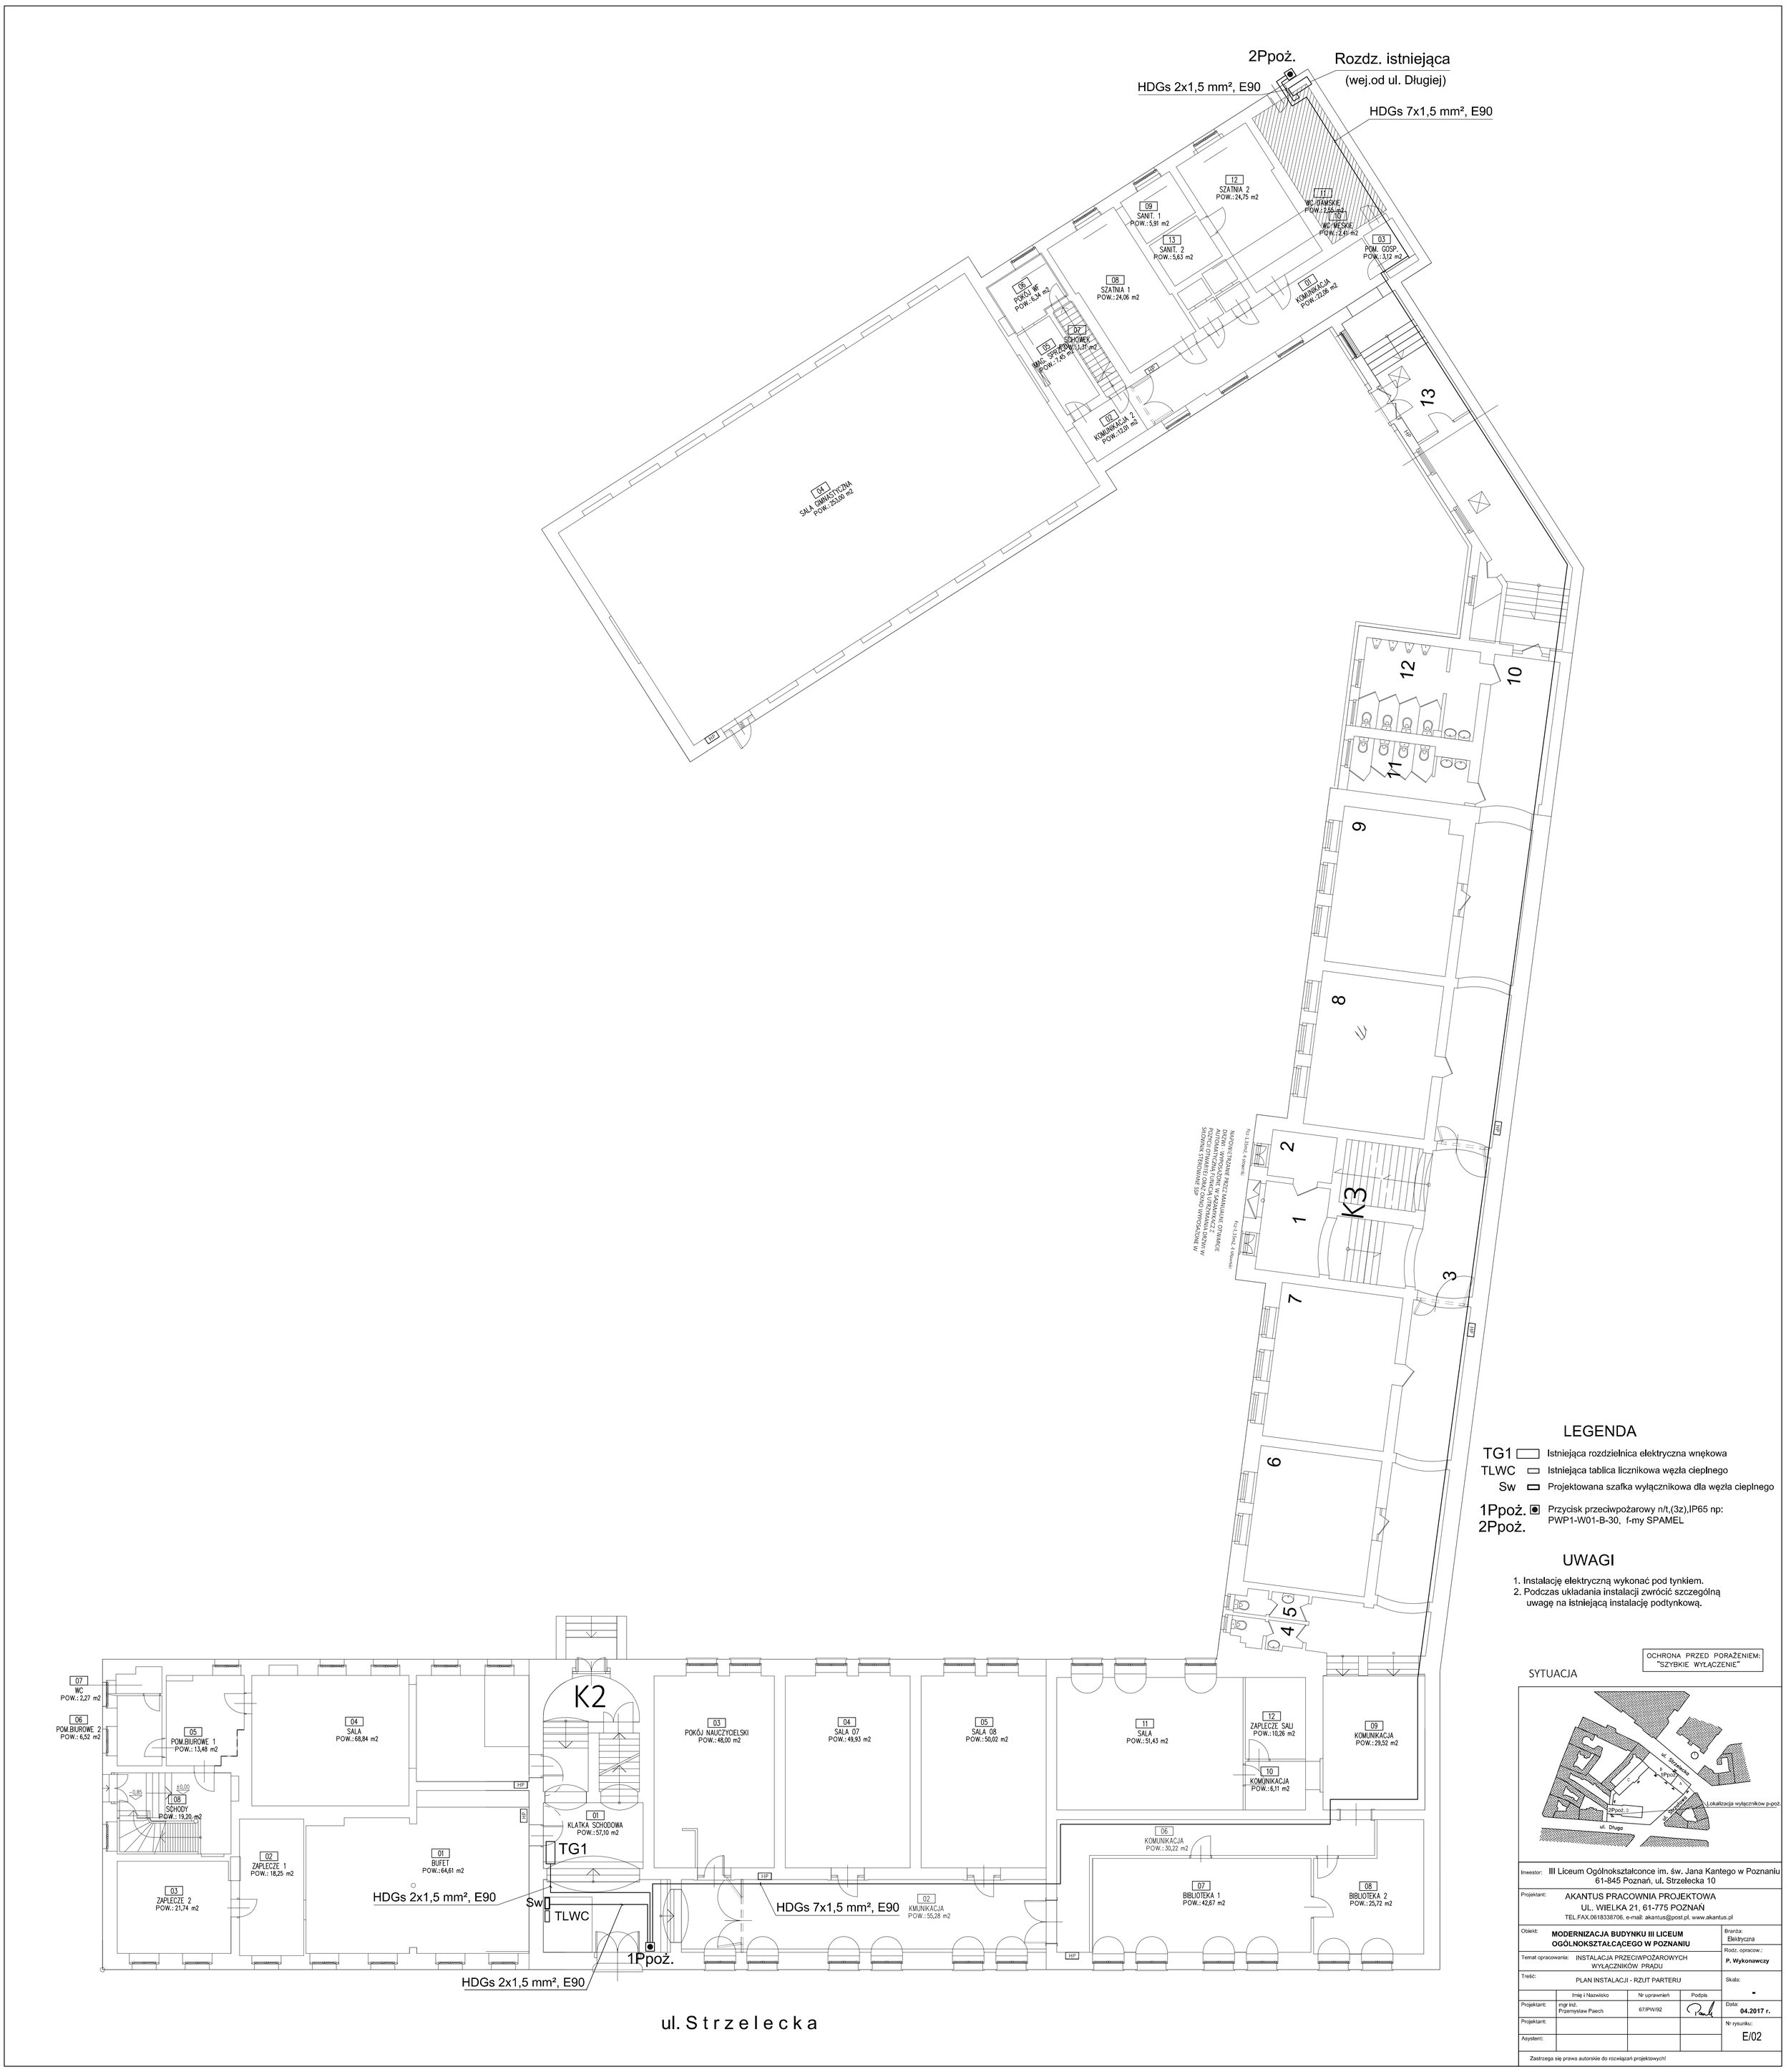

LEGENDA

TG1	▭	Istniejąca rozdzielnica elektryczna wnękowa
TLWC	▭	Istniejąca tablica licznikowa węzła cieplnego
Sw	▭	Projektowana szafka wyłącznikowa dla węzła cieplnego
1Ppoż. 2Ppoż.	◉	Przycisk przeciwpożarowy n/t,(3z),IP65 np: PWP1-W01-B-30, f-my SPAMEL

UWAGI

1. Instalację elektryczną wykonać pod tynkiem.
2. Podczas układania instalacji zwrócić szczególną uwagę na istniejącą instalację podtynkową.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:
"SZYBKIE WYŁĄCZENIE"

SYTUACJA

Inwestor: III Liceum Ogólnokształconce im. św. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

Projektant: AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAŃ
TEL.FAX.0618338706, e-mail: akantus@post.pl, www.akantus.pl

Obiekt: **MODERNIZACJA BUDYNKU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU**

Branża: Elektryczna

Temat opracowania: INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU

Rodz. opracow.: **P. Wykonawczy**

Treść: PLAN INSTALACJI - RZUT PARTERU

Skala: -

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Przemysław Paech	67/PW/92	
Projektant:			
Asystent:			

Data: **04.2017 r.**

Nr rysunku: E/02

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!