


LEGENDA

- - - istniejąca instalacja wody zimnej
- - - projektowana instalacja wody p.poz. prowadzona po ścianach lub brzdach ściennych
- - - projektowana instalacja wody p.poz. prowadzona w worście posadzki

- 1 - numery pionów
- HP10n25 - hydrant p.poz

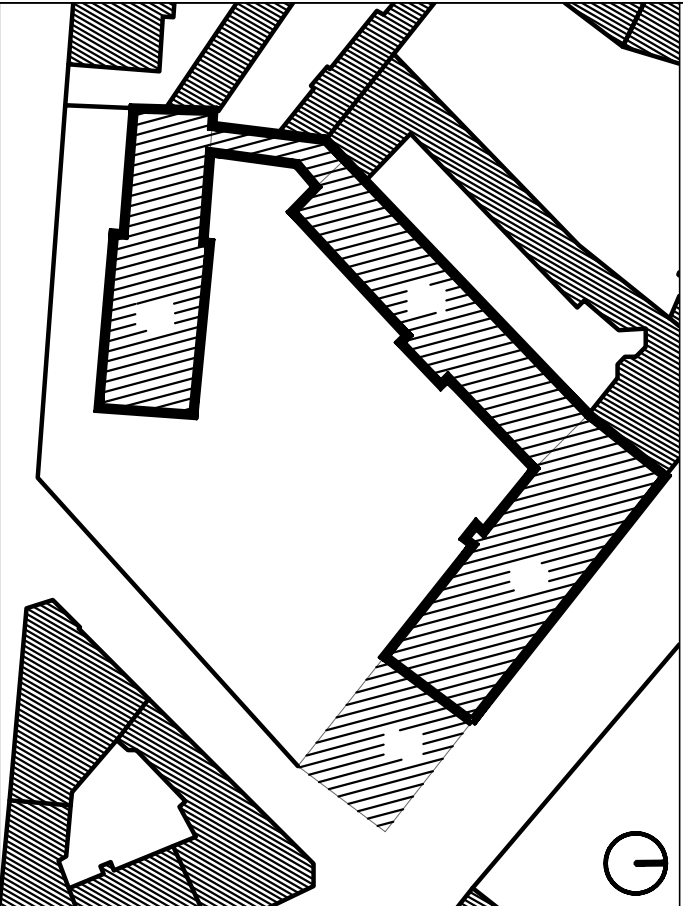

Inwestor:
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
61-845 Poznań, ul. Strzelecka 10

Projektant:
AKANTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. WIELKA 21, 61-775 POZNAN
TEL./FAX:091 6339706, e-mail: akantus@pocz.pj, www.akantus.pj

Obiekt:
BUDYNEK III LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
W POZNANIU
UL. STRZELECKA 10, POZNAŃ

Tenat opracowania:
REMONT BUDYNKU III LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W POZNANIU
Projekt budowlany/wykonywcy wymiany
instalacji p.poz.

Tytuł: INSTALACJA WODNA HYDRANTÓW P.POZ
RZUT PIVNIC

| | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|---------|-------------|
| Projektant: | mgr inż. Leopold Kowalski | Nr uprawnień: | Podpis: | Data: |
| Sprowadzający: | mgr inż. Piotr Kowalski | Nr uprawnień: | Podpis: | Data: |
| 05.2017 r. | | | | Nr rysunku: |
| 3.2.1 | | | | |

Załączając do prawa autorskie do niniejszej projektacji

