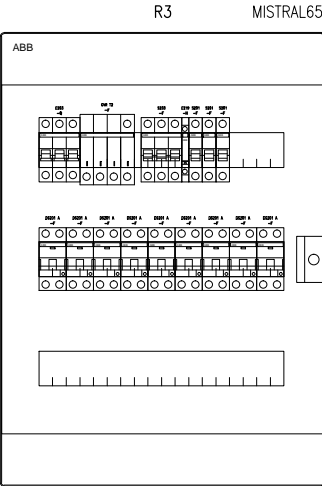
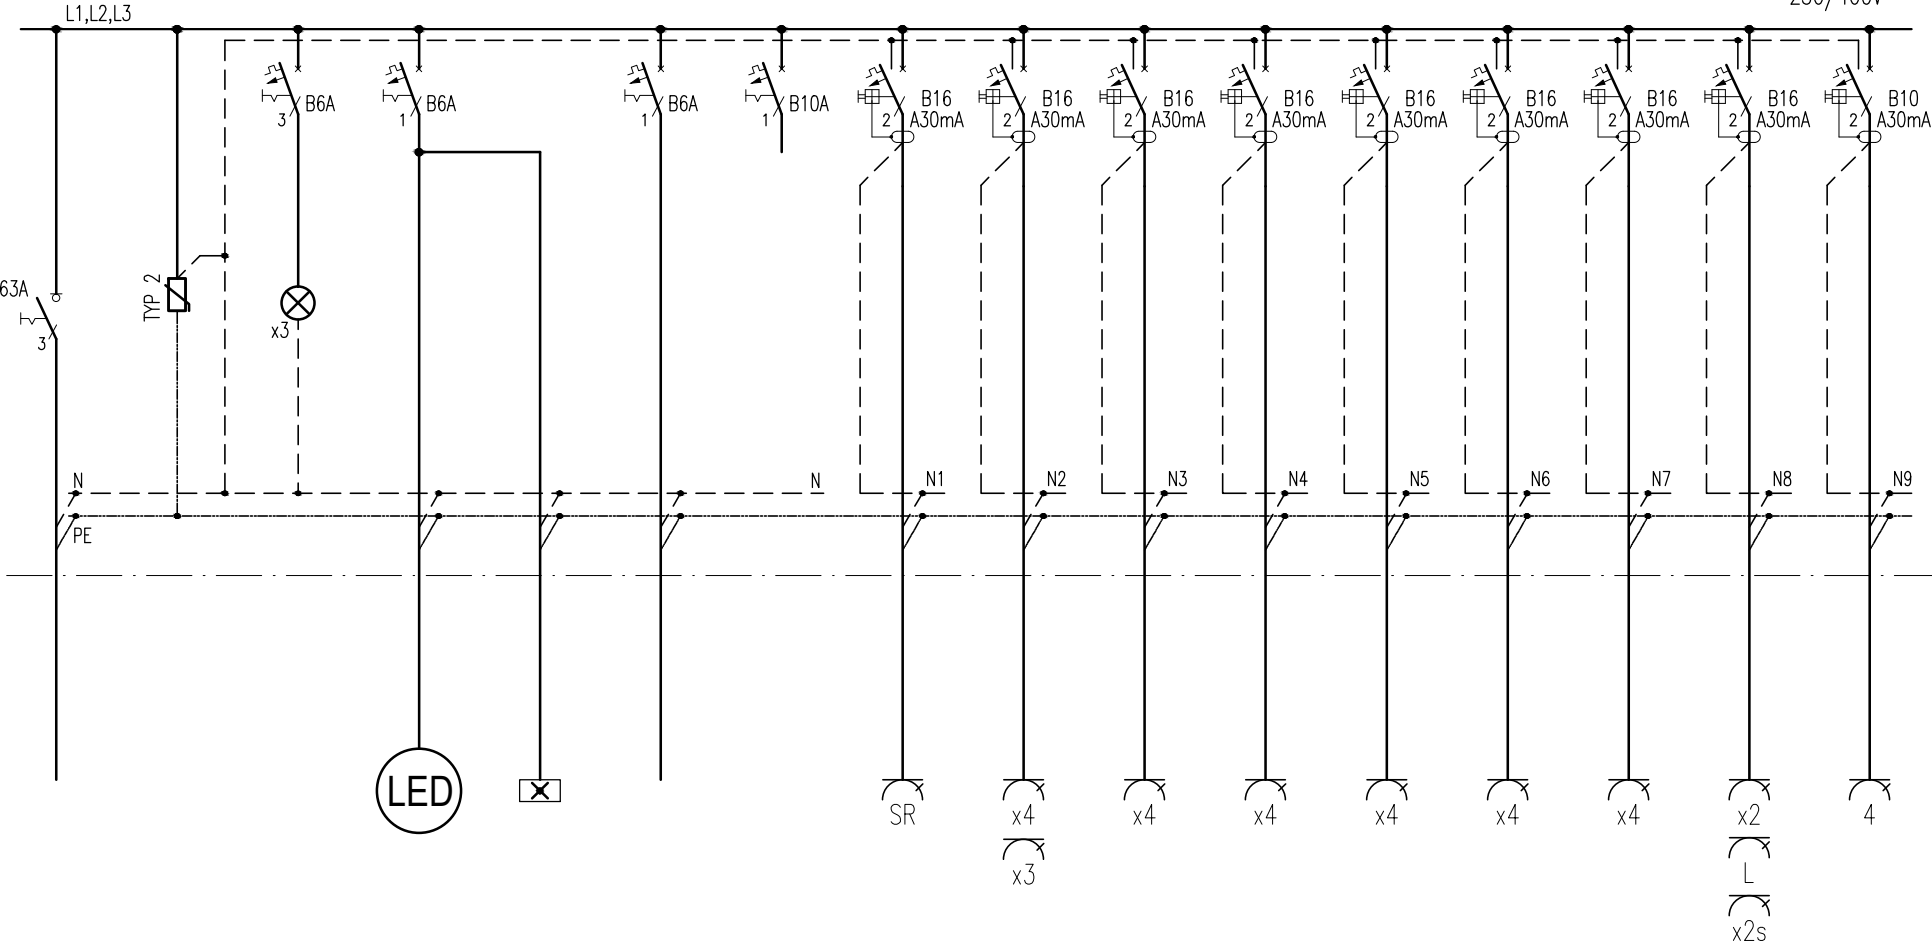


ROZDZIELNICA R3 KLATKA SCHODOWA poziom +7,1m  
Rozdzielnica natynkowa, drzwi pełne, kl.II IP41

Pi=13,79kW  
Ps=6,44kW  
Io=15,0A  
230/400V





Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP65  
Stopień ochrony: IK09  
Prąd znamionowy: 125 A  
Typ: Natynkowa  
Ilość modułów: 54  
Szerokość: 430 mm  
Wysokość: 600 mm  
Głębokość: 155 mm

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
  - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
  - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

			szt.4	szt.1	szt.1			szt.1	szt.7	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.8	szt.4	szt.1
Nr		0	00	01	02	03	05	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pi [kW]	13,8	OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYP 2	–	0,181	0,01	0,1	–	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
TYP KABLA	YDY2o5x10		–	YDY2o 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x1,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x1,5mm <sup>2</sup>	–	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDY2o 3x2,5mm <sup>2</sup>
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁ. WIEŻY RGO-301		LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA JURY	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POMIESZCZENIA JURY	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI POM. JURY	REZERWA	GNIAZDO WTYKOWE DO SZAFY RACK POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE POM. JURY	GNIAZDA WTYKOWE ŁODÓWKI, CZAJNIK, TV	GNIAZDO WTYKOWE GRZEJNIKA G4 POM. JURY

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	rozłącznik izolacyjny modułowy 3P 63A 400V	1
2.	ogranicznik przepięć typ 2 TNS Uc=275V Up≤1,5kV 4P	1
3.	lampa LED potrójna zielona 415/230 VAC	1
4.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B6A lcn=6kA	1
5.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A lcn=6kA	2
6.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A lcn=6kA	1
7.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	2
8.	wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym 2P A 30mA B16 6kA	8
9.	obudowa nacienna 125A, kl.II, trzyrzędowa, 54M, drzwi pełne, IP65	1

Inwestor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Mała w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	Rozdzielnica piętrowa R3			
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2018	
Opracował				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ	1:10	E04	Strona	