


ROZDZIELNIA RGO-301/RGT-301 KŁATKA SCHODOWA (fragment)
WNĘKOWA ISTNIEJĄCA

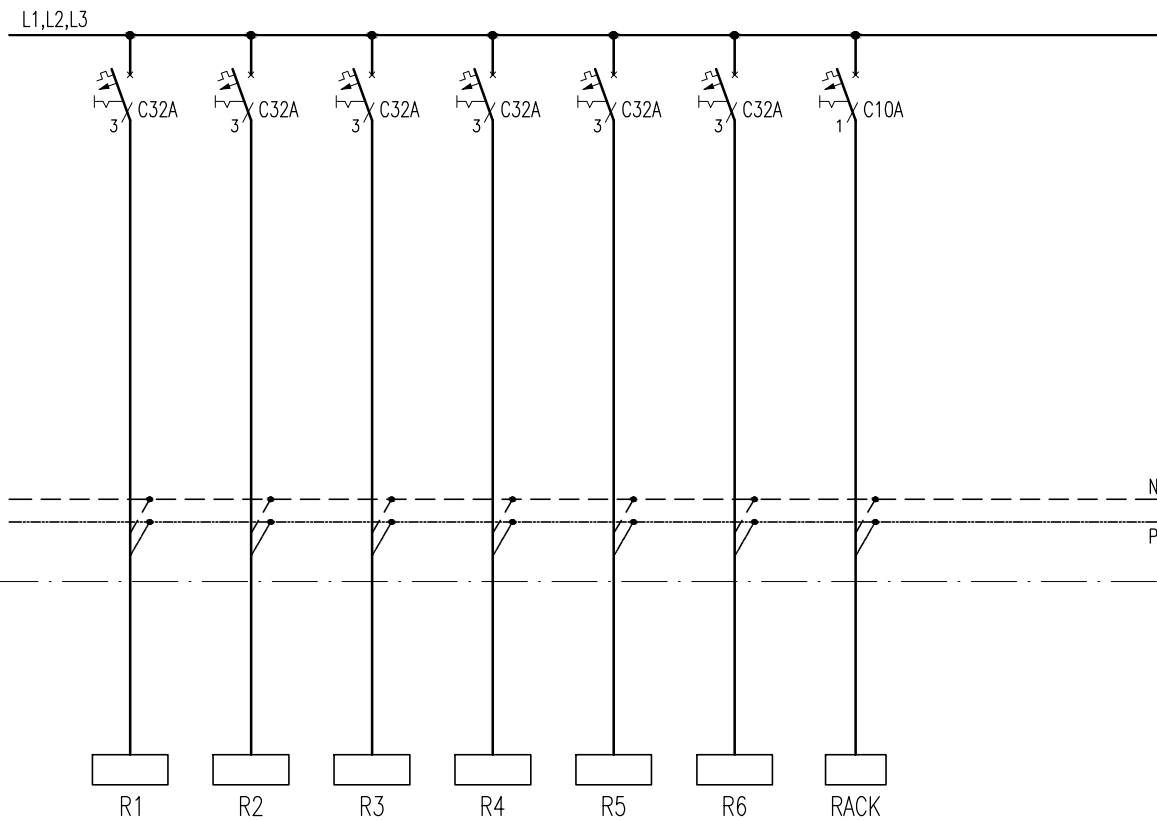



- Uwaga:
- Przyłączenie do sekcji RGO/RGT-301 uzgodnić z Użytkownikiem na roboczo na etapie wykonawstwa
 - Przewody wlvz układać w istniejących szachtach na uprzednio zamontowanych drabinkach kablowych
 - Zaleca się wymianę ograniczników przepięć warystorowych typ 2 na iskiernikowo - warystorowe typ 1 kombinowany

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa – izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca – wyłączniki różnicowoprądowe

Nr		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Pi [kW]		13,6	15,7	13,8	14,0	13,8	12,1	0,2
TYP KABLA		YDYzo 5x10mm²	YDYzo 5x10mm²	YDYzo 5x10mm²	YDYzo 5x10mm²	YDYzo 5x10mm²	YDYzo 5x10mm²	YDYzo 3x2,5mm²
NAZWA ODBIORU		ROZDZIELNICA PIĘTROWA R1	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R2	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R3	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R4	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R5	ROZDZIELNICA PIĘTROWA R6	ZASILANIE SZAFY RACK ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	ogranicznik przepięć typ 1 kombinowany TNS I _{imp} =25kA U _p ≤1,5kV U _c =255V	4
2.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A I _{cn} =6kA	6
3.	wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A I _{cn} =6kA	1

Inwestor	Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Nazwa inwestycji	Modernizacja wieży sędziowskiej na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu			
Adres inwestycji	Poznań, ul. Wiankowa 3, część dz. nr 5, 7, 18, 19 ark. 20 obr. Komandoria			
Faza	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Tytuł	Rozbudowa rozdzielni głównej RGO/RGT-301			
INTEGRA Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jan Warzecha	220/79/Pw	01.2019	
Sprawdził	inż. Leszek Warzecha	404/87/Pw	01.2019	
Opracował				
Biuro	Skala	Nr rys.	Rewizja	0
POZNAŃ		E01	Strona	