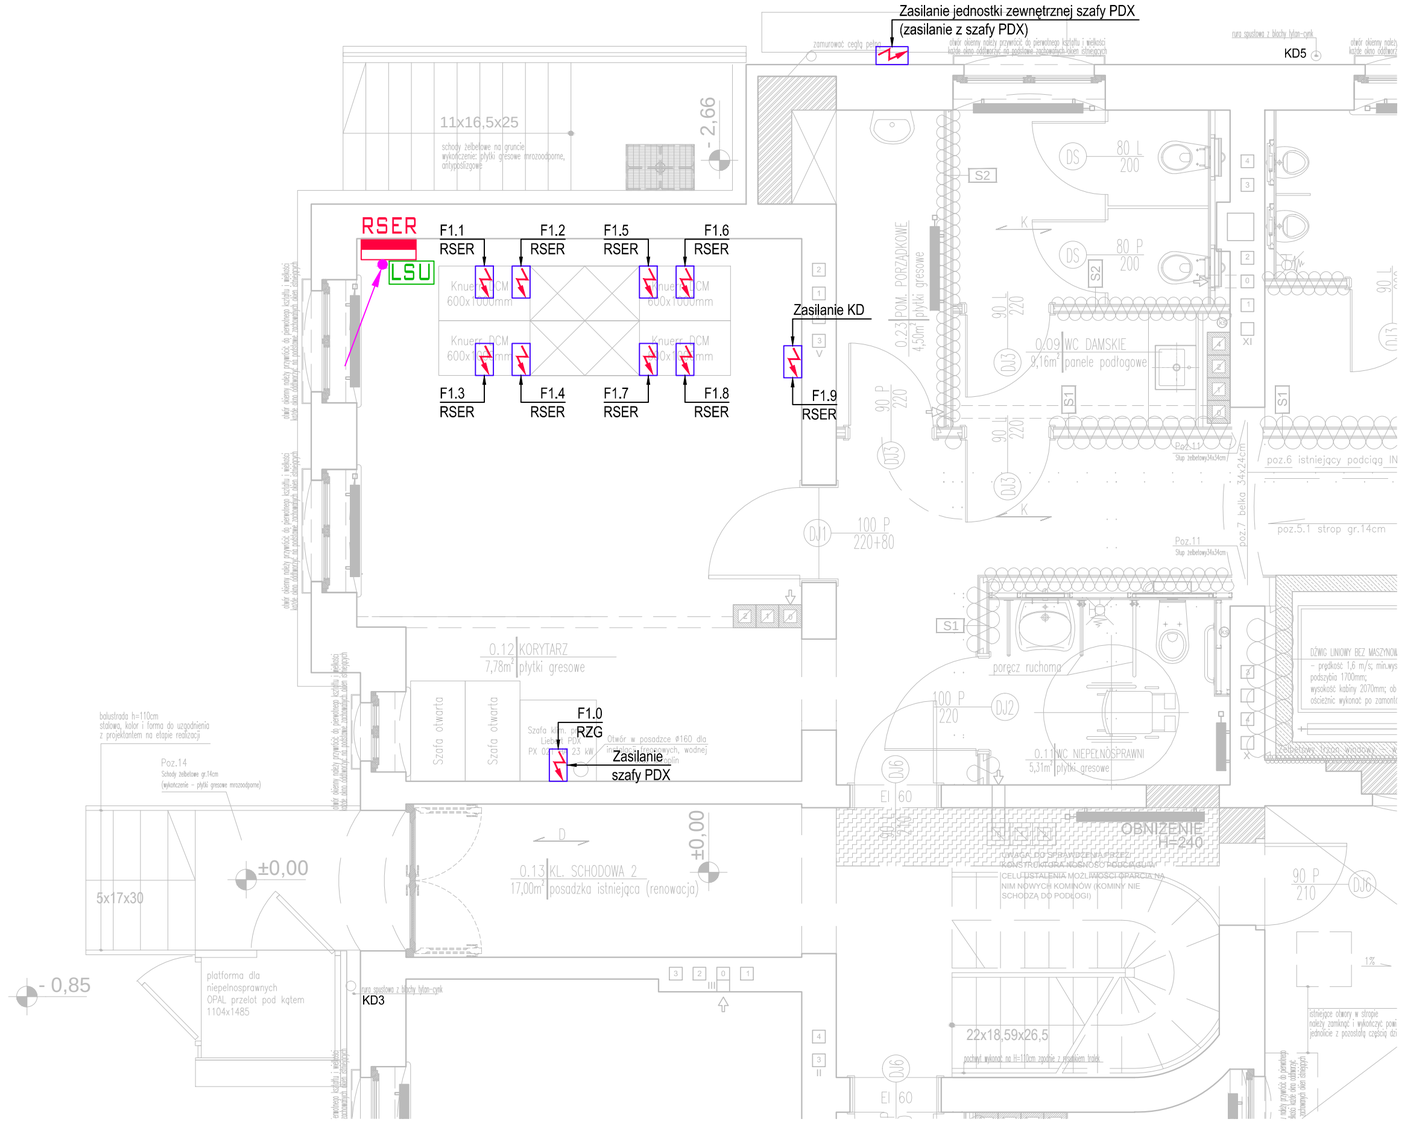

LEGENDA

RSER	Projektowana rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia serwerowni
	Punkt zasilania elektrycznego
	Miejsce przejścia instalacji z piwnicy na parter budynku
LSU	Lokalna szyna połączeń wyrównawczych montowana na ścianie pod rozdzielnicą na wys. ok. 0,5m licząc od poziomu wykończonej posadzki.

UWAGI

1. Stosować przewody o izolacji 750V.
2. Dla zasilania listew PDA w szafach rack należy zostawić 2m zapasu przewodu..
3. Rozdzielnicę RSER montować na wysokości 1,8m licząc od poziomu wykończonej posadzki do góry rozdzielnicy.
4. Dokładne miejsca doprowadzenia wszystkich zasilań należy ustalić z innymi branżami na budowie.
5. Jednostkę zewnętrzną klimatyzacji precyzyjnej serwerowni należy zasilić z jednostki wewnętrznej.
6. **Miejsce doprowadzenia zasilania do centrali Systemu Gaszenia Gazem ustalić z dostawcą systemu na budowie.**
7. Przewody zasilające należy układać podtynkowo i natynkowo - w sposób akceptowany przez konserwatora zabytków.
8. Przyciski przeciwpożarowych wyłączników prądu należy montować na parterze w pom. ochrony obok już istniejących przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu.
9. Lokalną szynę połączeń wyrównawczych połączyć z najbliższym wypustem uziemiającym linką LgYżo 35mm2.

ELEKTRO INSTAL
tel. 885 550 550; fax. (061) 823 97 80
60-693 Poznań, ul. Obornicka 258/1
e-mail: biuro@elektroinstal.poznan.pl www.elektroinstal.poznan.pl

jednostka projektowa:	
temat:	PROJEKT NOWEJ SERWEROWNI W SIEDZIBIE ZTM W POZNANIU
rysunek:	*INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU*
adres obiektu:	ul. Matejki 59, Poznań
branża/ stadium:	elektryczna / projekt wykonawczy
Inwestor :	Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

projektował: *Bartosz Balcerek*	upr. do projekt. bez ograniczeń w specj. instalacje i sieci elektroenerg. nr WKP/0379/POOE/12		skala: 1:50
asystent: *Damian Stasiak*			data: 12.2014
sprawdził:			rys.nr: E.03