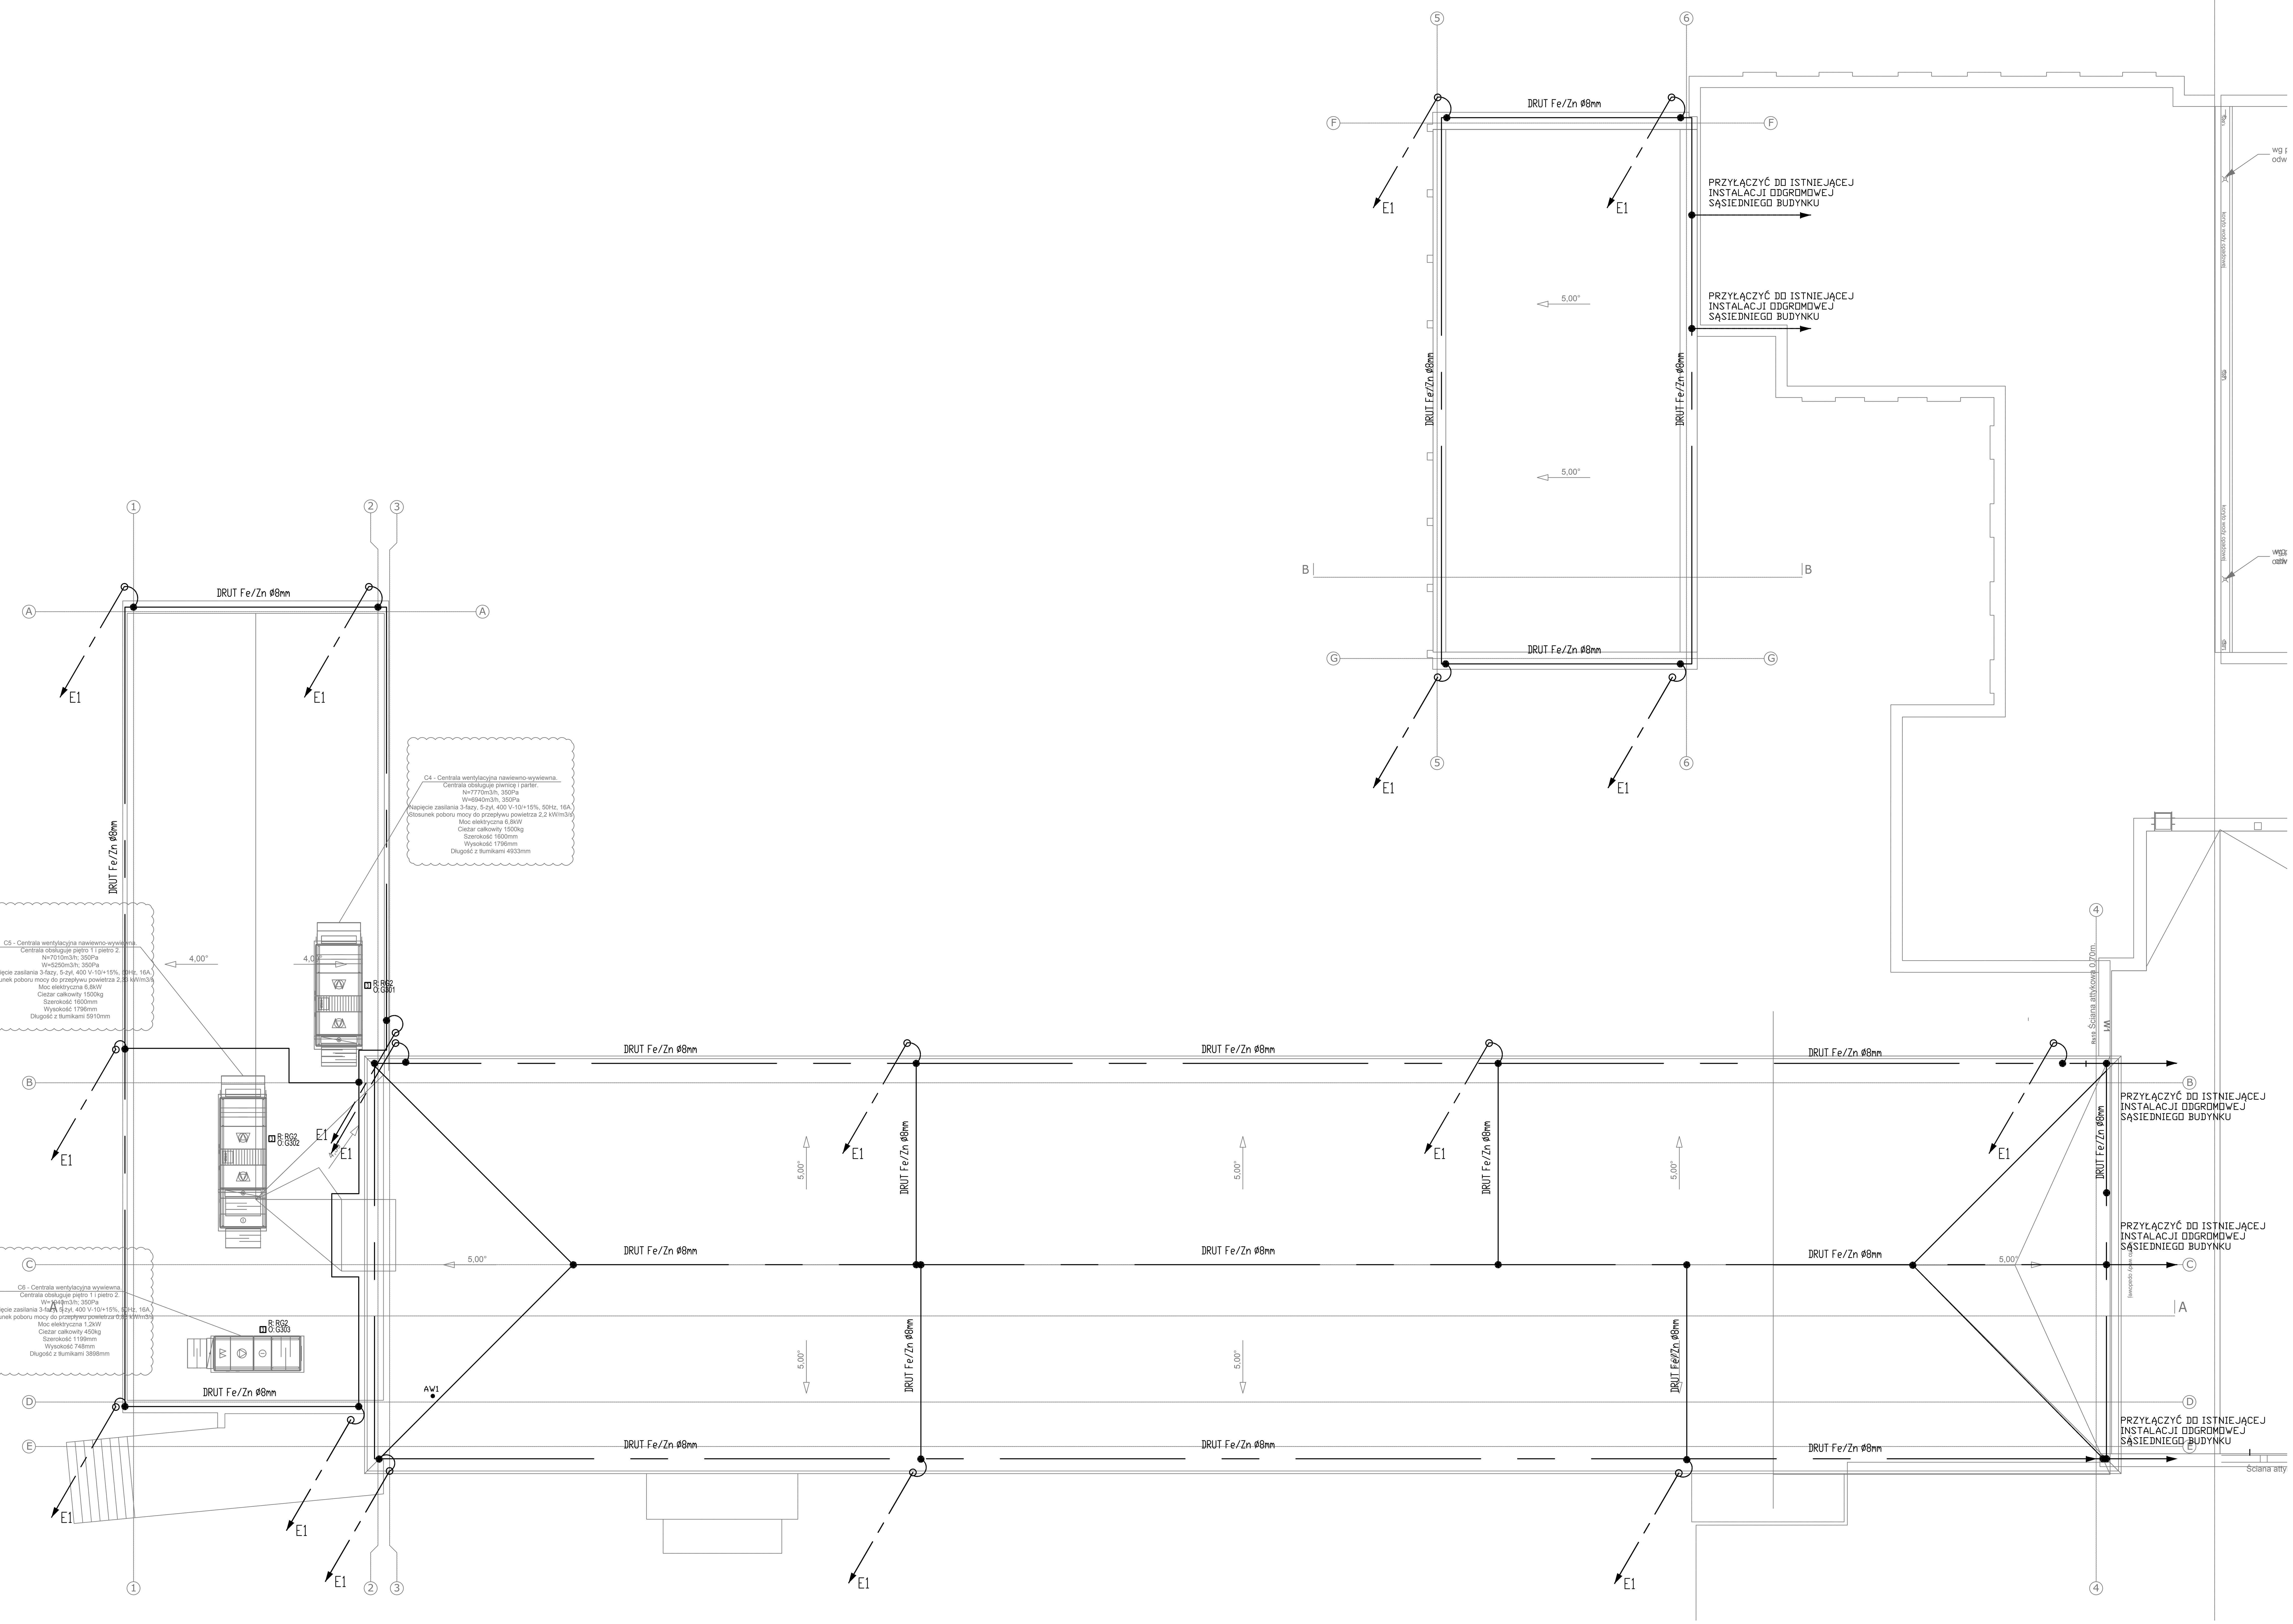

LEGENDA

E1	Przewód odprowadzający - płaskownik FeZn 25x4mm na elewacji pod ociepleniem
———	Zwód poziomy niski - drut Fe/Zn Ø 8mm
•	Punkt połączenia instalacji np. złącze krzyżowe
3	Wypust 3-fazowy zasilanie central wentylacyjnych

UWAGI

1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem DFe/Zn Ø 8mm. Wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku.
2. Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające bezpośredniego połączenia z urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,z wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. Wysokość iglic chroniących urządzenia klimatyzacyjne należy dobrać na etapie projektu wykonawczego i dostosować do rzeczywistych wymiarów urządzeń.
4. Odstęp izolacyjny 70cm.
5. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie części metalowe znajdujace się na dachu.
6. Przewody odprowadzające -ozn. E1 wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym na elewacji pod ociepleniem budynku.
7. Na poziomie parteru przewody odprowadzające E1 przyłączyć do istniejących uziomów. Stan uziomów należy zweryfikować pomiarami przed realizacją inwestycji. Uziom powinien cechować się ciągłością połączeń oraz posiadać rezystancję nie większą niż 10 Ohm. W przypadku nie spełnienia tych warunków przez uziom należy dokonać naprawy i rozbudowy o dodatkowe uziomy pionowe np. typu Galmar.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Vowie STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20
64-500 SZAMOTUŁY
(61)292 28 21 /293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl

nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W POZNANIU

adres: ul. Szczepankowo 72A, 61-306 Poznań, działka: 1/18

inwestor: Miasto Poznań, adres: pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań.

nazwa rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

nr rysunku: E05

projektant : mgr inż. Piotr Halamski upr. nr WKP/0243/POOE/15

projektant - sprawdzający : mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw

skala 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data 27.06.2016