OCHRONA OD PORAŻEŃ
- SZYBKIE WYŁĄCZANIE

UWAGA
przed ostatecznym zamówieniem opraw należy upewnić się co do końcowych decyzji o rodzaju sufitów/stropów w poszczególnych pomieszczeniach

Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABAZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

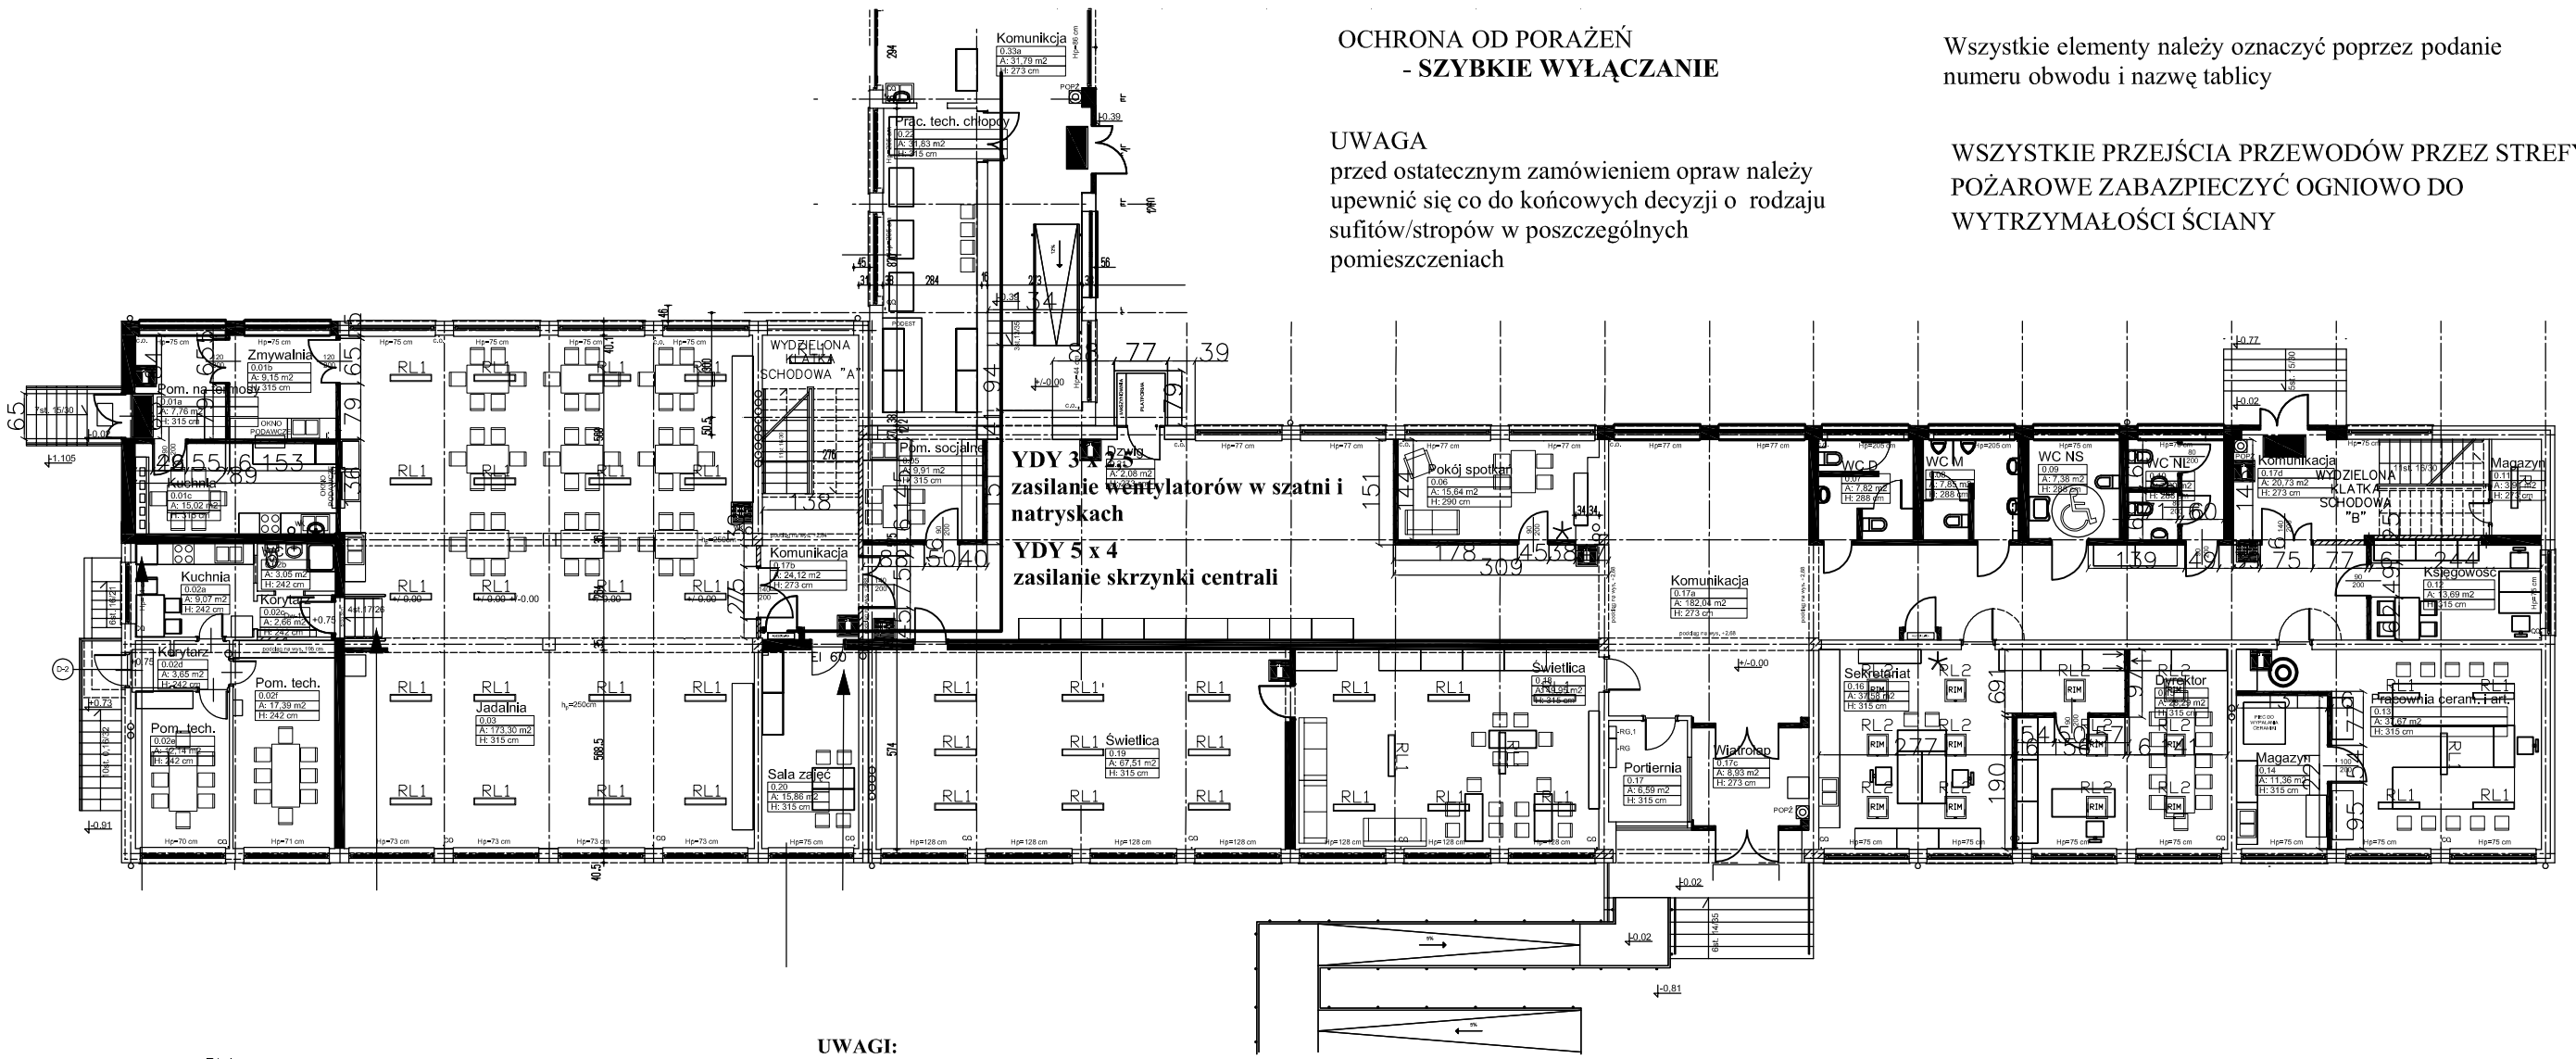

RL1 — LUXIONA Poland S.A. RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 840 / 1200X300

RL2 — LUXIONA RIM LED 840 3800 Lm

PLAFON LED 22 W 1800 Lm

A1 — LUXIONA Poland S.A. RUBN SPORT LED 7600 Lm micro prm 840

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową - ewentualne przedłużenia przewodów- wykonać przewodemYDY 3 x 1,5,4 x 1,5 p/t główne ciągi
2. Niewykorzystane wypusty po demontazu opraw należy zabezpieczyć opskami termokurczliwymi i umieścic p/t
3. Wykonać wyprawki malarskie po demontazu i montażu lamp
4. Tablice główna rozbudować o S 303 C 20 A dla zasilania centrali i S 301 C 16 dla zasilania wentylatorów w szatni i natryskach

UWAGA
W zakresie robót lezy wymiana 4 sztuk opraw oświetlenia zewnętrznego parkowego. Przyjęte oprawy ISKRA LED ALFA 4700 lm ROSA

ZUHPWALTER
Pracownia Projektowa
60-651 Poznań
ul. Maczka 16/60
tel. (0-61) 8486-316
mob. +48 602 11 58 78

INWESTOR:
Miasto Poznań
Zespół szkół Specjalnych nr 105
61-127 Poznan
ul. Bydgoska 4

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt modernizacji oświetlenia we wskazanych pomieszczeniach budynku przy ul. Nieszawskiej 21 w Poznanlu oraz uzgodnlonego zakresu robót elektrycznych

Skala 1:200

PROJEKTOWAŁ:
Przemysław Walter
Upr. nr 7131/112/PW/2002

PODPIS:

mgr iż. Wojciech Podwójski
upr 285/76Pw

TEMAT RYSUNKU:
Usytuowanie wykonywanych elementów instalacji parter cz I

Branża: ELEKTR

Data: 06.2016

Nr rys. 1