


ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C

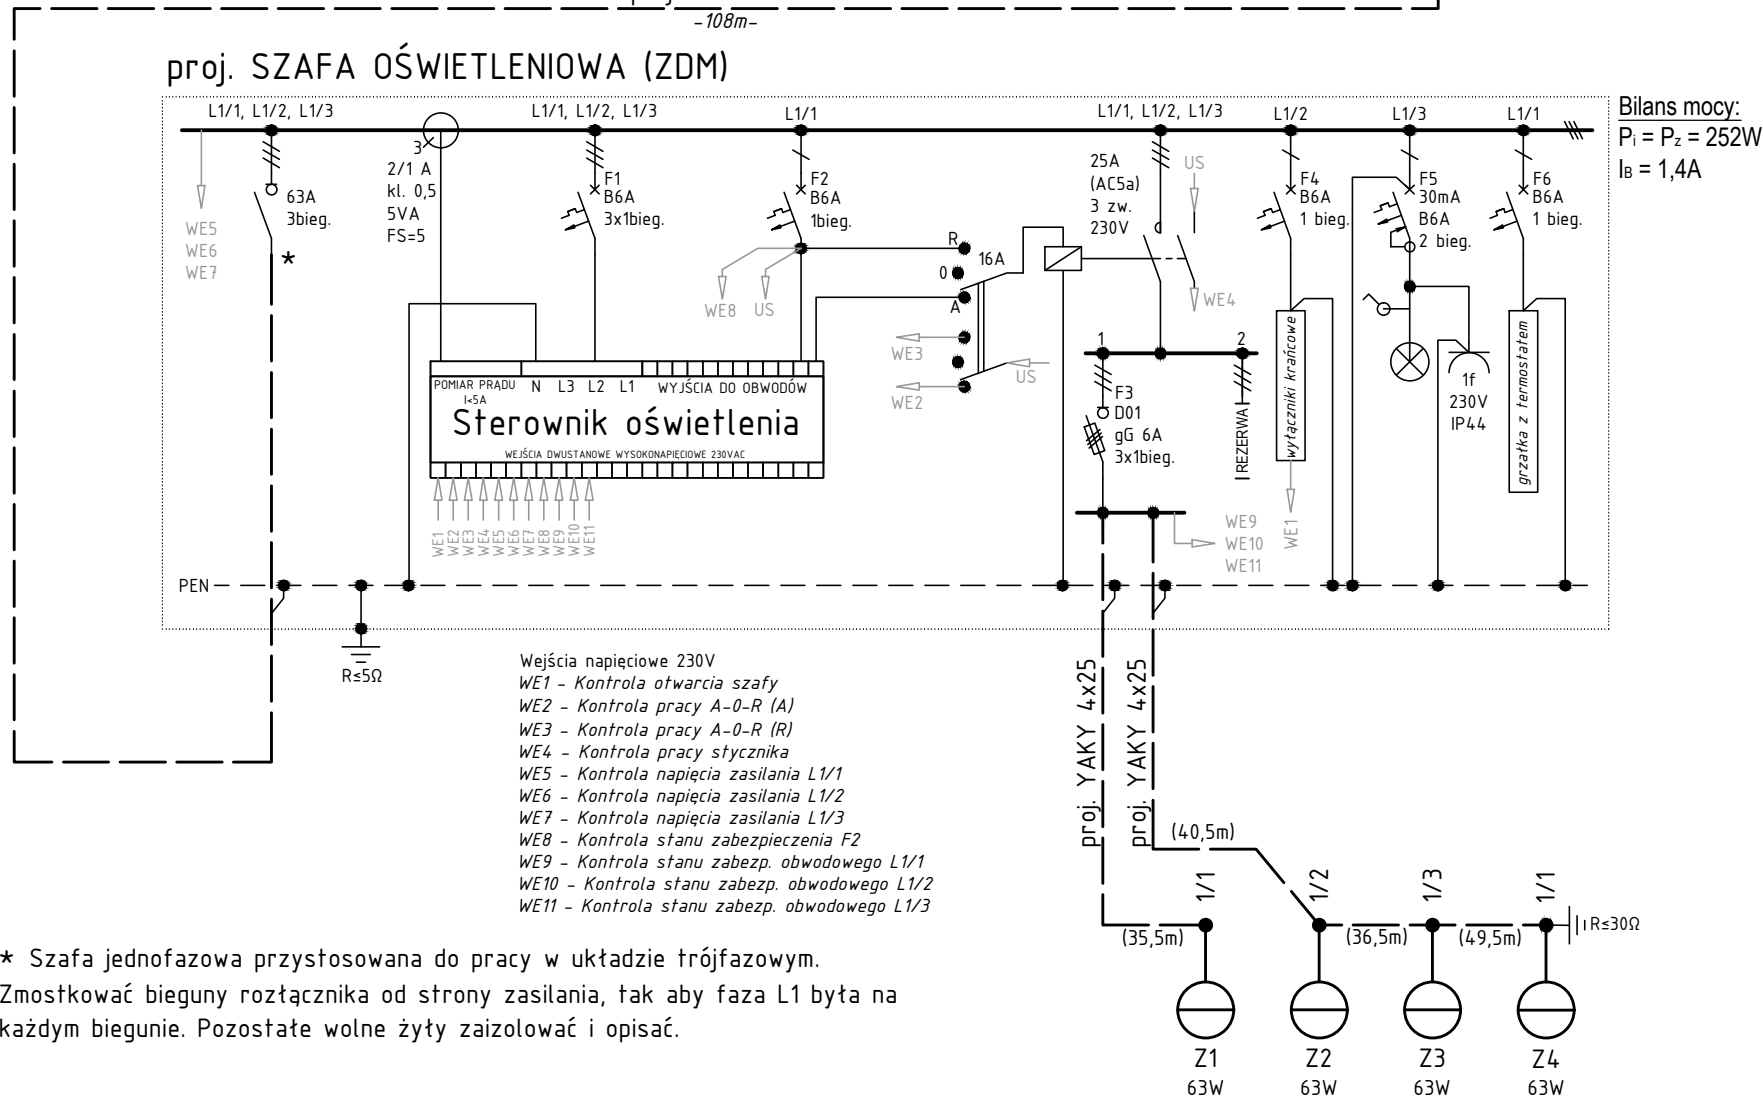

UWAGA
Równolegle z kablami układać bednarkę stalową ocynkowaną 25x4mm. Z bednarką potączyć wszystkie słupy i szafki.

GRUPA ZUE BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.							
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data	Projekt wykonawczy Rozbudowa skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II		
PROJEKTANT	Jakub Wróblewski	WKP/0255/POOE/15		03.2017			
OPRACOWAŁ	Arkadiusz Kozłowski	---		03.2017			
OPRACOWAŁ	Tomasz Hibner	---		03.2017			
SPRAWDZAJĄCY	Stanisław Łukasiewicz	400/82/PW		03.2017	Schemat ideowy szafki oświetleniowej (ZDM).		
BRANŻA ELEKTRYCZNA	ARKUSZ NR	---	SKALA	---			
					NR UMOWY	15003	NR RYS. E-2