



INTERIA <small>GEOTECHNIA</small>	SPRAWOZDANIE Z BADANIA		data 16.01.2017
os. Rzeczypospolitej 85, 61-392 Poznań	KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)		zał. 8.1

NR OTWORU: 2	Analiza sitowa	OBIEKT: rejon przystanku Żegrze II
GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 1,5 m p.p.t.	RODZAJ GRUNTU: Pd Piasek drobny	

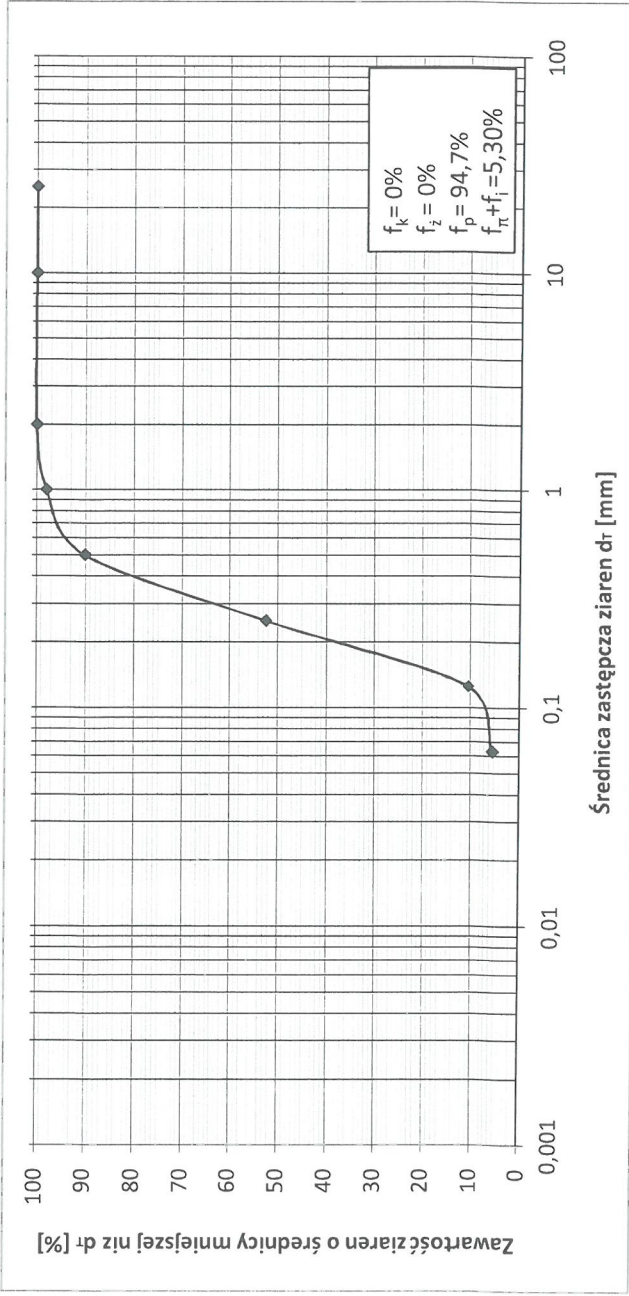

sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,00	100
25	0,00	100,00
10	0,00	100,00
2,0	0,00	100,00
1,0	2,04	97,96
0,5	7,87	90,09
0,25	37,64	52,45
0,1	41,95	10,50
0,063	5,19	5,30
0,063>	5,30	0,00

	<div>SPRAWOZDANIE Z BADANIA</div>	<div>data</div> <div>16.01.2017</div>
<div>os. Rzeczypospolitej 85, 61-392 Poznań</div>	<div>KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)</div>	<div>zał. 8.2</div>

NR OTWORU:

1

OBIEKT:

rejon przystanku Żegrze II

GLĘBOKOŚĆ POBRANIA:

1,8

m ppt

RODZAJ GRUNTU:

Gp

Gлина piaszczysta

