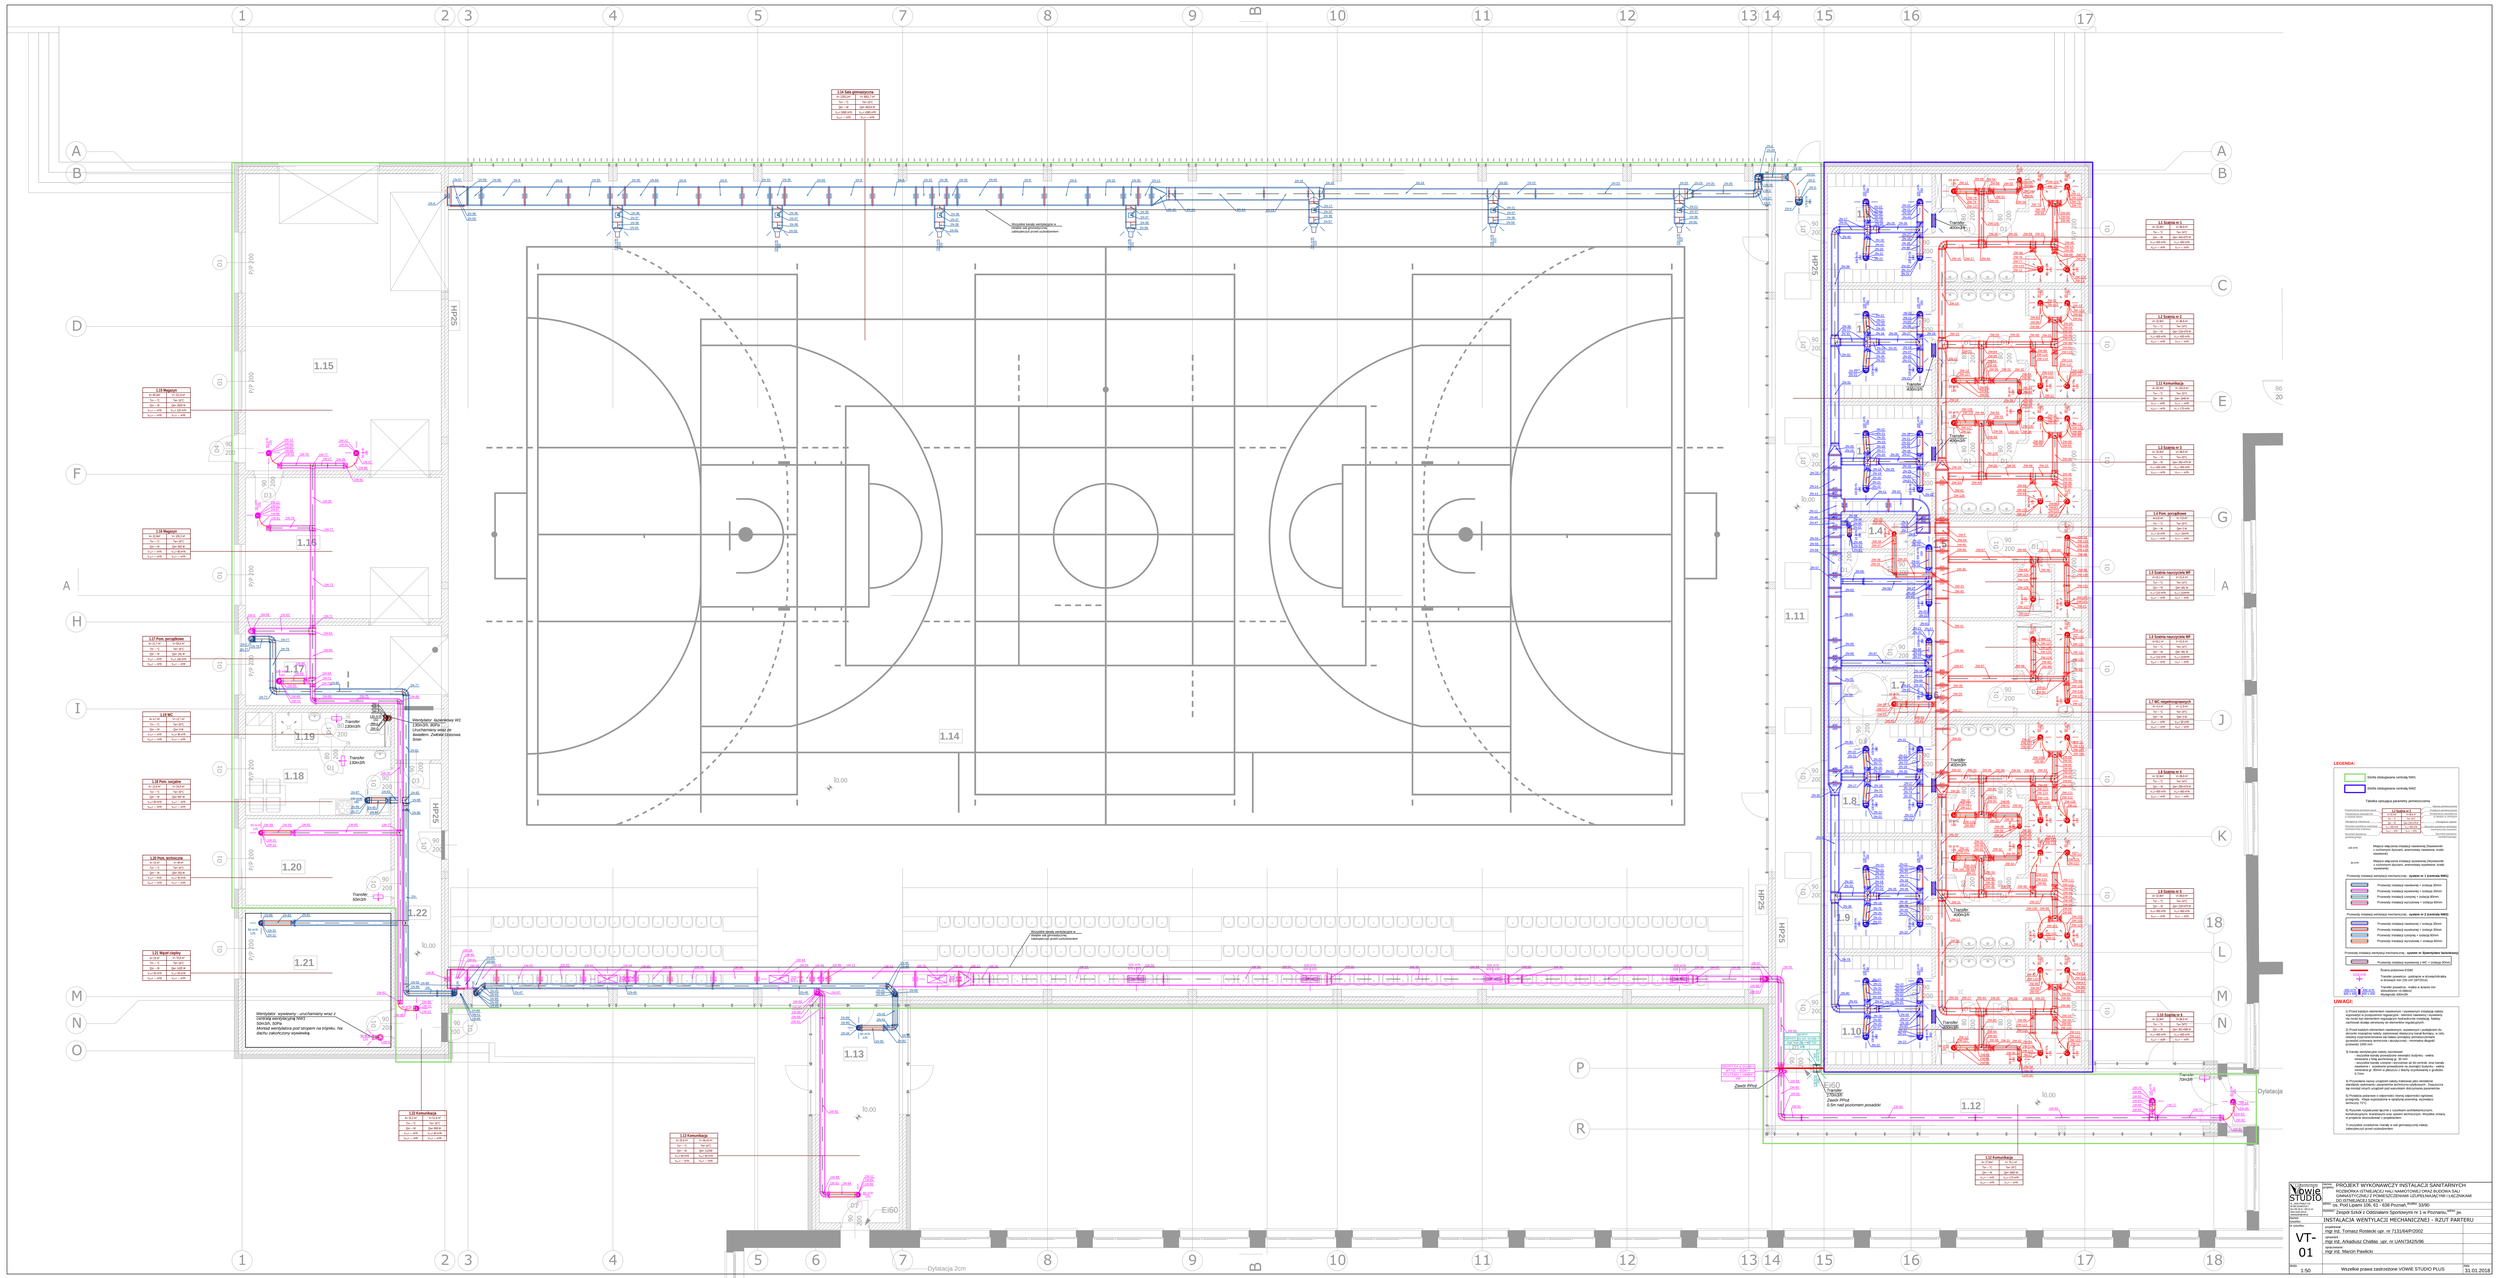
1.14 Hala gimnastyczna
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.13
1.12
1.11
1.10
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.15 Magazyn
1.16 Magazyn
1.17 Pom. porządkowe
1.18 WC
1.19 Pom. sprzątania
1.20 Pom. techniczne
1.21 Węzeł cieplny
1.22 Komunikacja
1.13 Komunikacja
1.12 Komunikacja
1.11 Komunikacja
1.10 Szatnia nr 1
1.9 Szatnia nr 2
1.8 Szatnia nr 3
1.7 WC nauczycielskie
1.6 Szatnia nr 4
1.5 Szatnia nauczyciela WF
1.4 Szatnia nauczyciela WF
1.3 Pom. porządkowe
1.2 Szatnia nr 2
1.1 Szatnia nr 1
Transfer 400x400
Transfer 200x200
Transfer 50x50
Transfer 100x100
Transfer 150x150
Transfer 300x300
Transfer 600x300
Transfer 700x100
Wentylator dachowy WD 1300/530, 90Pa
Uruchamiany wraz ze sterowaniem. Zwalnia zaworowa linia
Wentylator dachowy WD 630/530, 50Pa
Uruchamiany wraz ze sterowaniem. Zwalnia zaworowa linia
Wentylator wywiewny - uruchamiany wraz z centralą wentylacyjną WW3
630x530, 50Pa
Wentylator zamontowany pod stropem na dźwigniku, na dachu zakończony wywietrzką
Wyciągi kanałowe wentylacyjne w strefach pożarowych
Wyciągi kanałowe wentylacyjne w strefach pożarowych
Zawór RTH-E
Zawór RTH-E
0,5m nad poziomem posadzki
EI60
EI60
Dylatacja
Dylatacja 2cm
HP25
HP25
HP25
HP25
PP 200
PP 200
PP 200