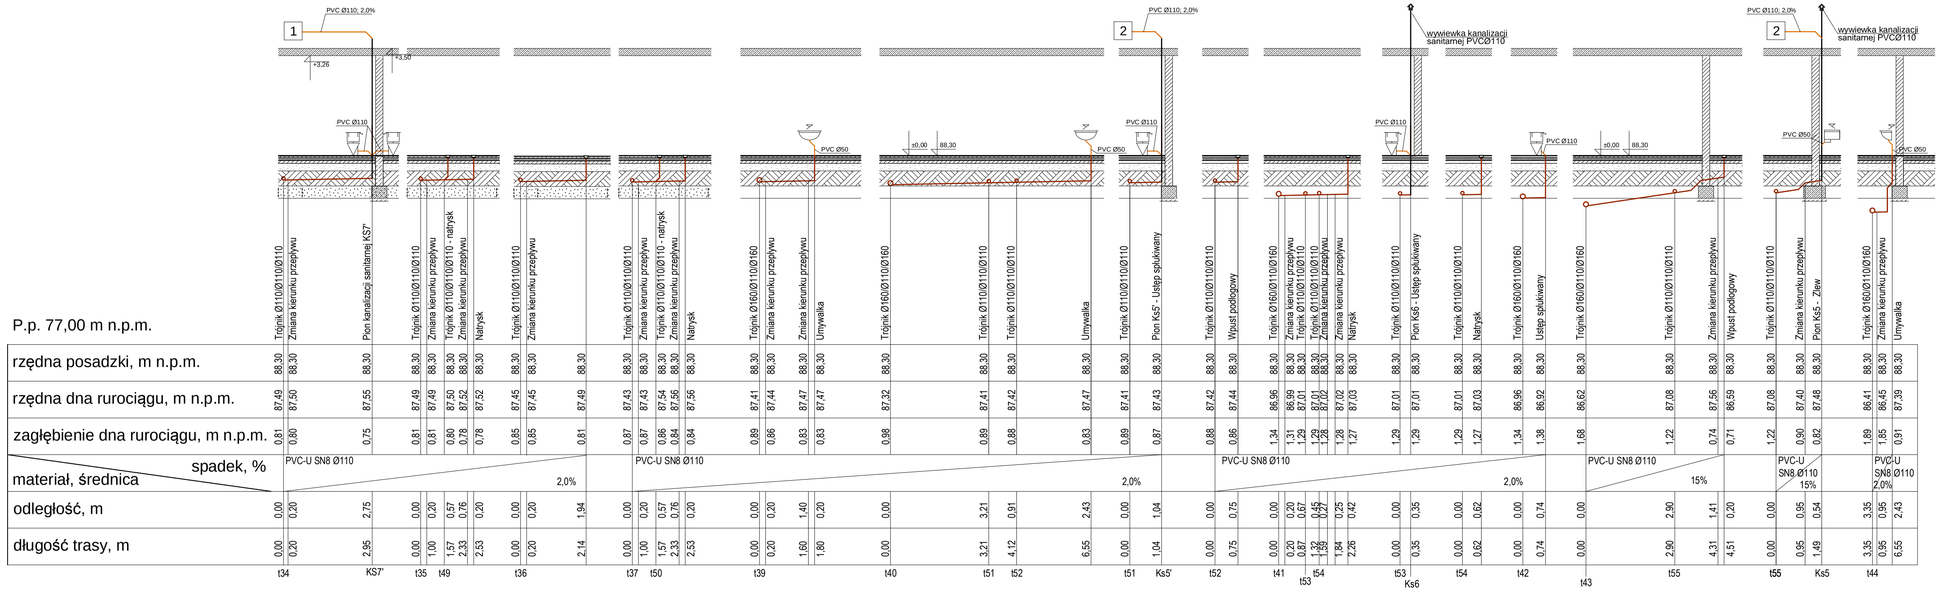

P.p. 77,00 m n.p.m.

	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Pion kanalizacji sanitarnej "KS7"	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	Zmiana kierunku przepływu	Natrysk	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110 - natrysk	Zmiana kierunku przepływu	Natrysk	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Zmiana kierunku przepływu	Zmiana kierunku przepływu	Umywalka	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Umywalka	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Pion Ks5' - Ustęp spłukiwany	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Wypust podłogowy	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Zmiana kierunku przepływu	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Natrysk	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Pion Ks6 - Ustęp spłukiwany	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Natrysk	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Ustęp spłukiwany	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Wypust podłogowy	Trójnik Ø110/Ø110/Ø110	Zmiana kierunku przepływu	Pion Ks5 - Zlew	Trójnik Ø160/Ø110/Ø160	Zmiana kierunku przepływu	Umywalka
rzędna posadzki, m n.p.m.	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,50	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30
rzędna dna rurociągu, m n.p.m.	87,49	87,50	87,55	87,49	87,49	87,50	87,52	87,52	87,45	87,45	87,49	87,43	87,43	87,54	87,56	87,56	87,41	87,44	87,47	87,47	87,32	87,41	87,42	87,41	87,43	87,42	87,44	86,96	86,99	87,01	87,02	87,03	87,01	87,01	87,03	86,96	86,92	86,62	87,08	87,56	86,59	87,08	87,40	87,48	86,41	86,45	87,39
zagłębienie dna rurociągu, m n.p.m.	0,81	0,80	0,75	0,81	0,81	0,80	0,78	0,78	0,85	0,85	0,81	0,87	0,87	0,86	0,84	0,84	0,89	0,86	0,83	0,83	0,98	0,89	0,88	0,89	0,87	0,88	0,86	1,34	1,31	1,29	1,28	1,27	1,29	1,29	1,27	1,34	1,38	1,68	1,22	0,74	0,71	1,22	0,90	0,82	1,89	1,85	0,91
spadek, % / materiał, średnica	PVC-U SN8 Ø110						2,0%					PVC-U SN8 Ø110									2,0%					PVC-U SN8 Ø110									2,0%					PVC-U SN8 Ø110			15%			PVC-U SN8 Ø110	15%	2,0%
odległość, m	0,00	0,20	2,75	0,00	0,20	0,57	0,76	0,20	0,00	0,20	1,94	0,00	0,20	0,57	0,76	0,20	0,00	0,20	1,40	0,20	0,00	3,21	0,91	2,43	0,00	1,04	0,00	0,75	0,00	0,20	0,67	0,45	0,00	0,35	0,00	0,62	0,00	0,74	0,00	2,90	1,41	0,20	0,00	0,95	0,54	3,35	0,95	2,43
długość trasy, m	0,00	0,20	2,95	0,00	1,00	1,57	2,33	2,53	0,00	0,20	2,14	0,00	0,20	1,57	2,33	2,53	0,00	0,20	1,60	1,80	0,00	3,21	4,12	6,55	0,00	1,04	0,00	0,75	0,00	0,20	0,87	1,32	1,84	2,26	0,00	0,62	0,00	0,74	0,00	2,90	4,31	4,51	0,00	0,95	1,49	3,35	0,95	6,55
	t34		KS7'	t35	t49				t36			t37	t50				t39				t40	t51	t52		51	Ks5'	t52		t41	t53	t54		t53	Ks6	t54		t42		t43			t55			t55	Ks5	t44		

nazwa projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY
adres:	os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka: 33/90
inwestor:	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.
nazwa rysunku:	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFILE PODŁUŻNE CZ.4
nr rysunku:	WK-09
projektował:	mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002
sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Chatłas upr. nr UAN7342/5/96
opracowanie:	mgr inż. Marcin Pawlicki
skala	1:100/1:500
	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS
data	31.01.2018

VOWIE STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 20
64-920 SZAMOTUŁY
(61) 292 29 21 / 292 21 44
biuro@vowie.pl
www.vowiestudio.pl