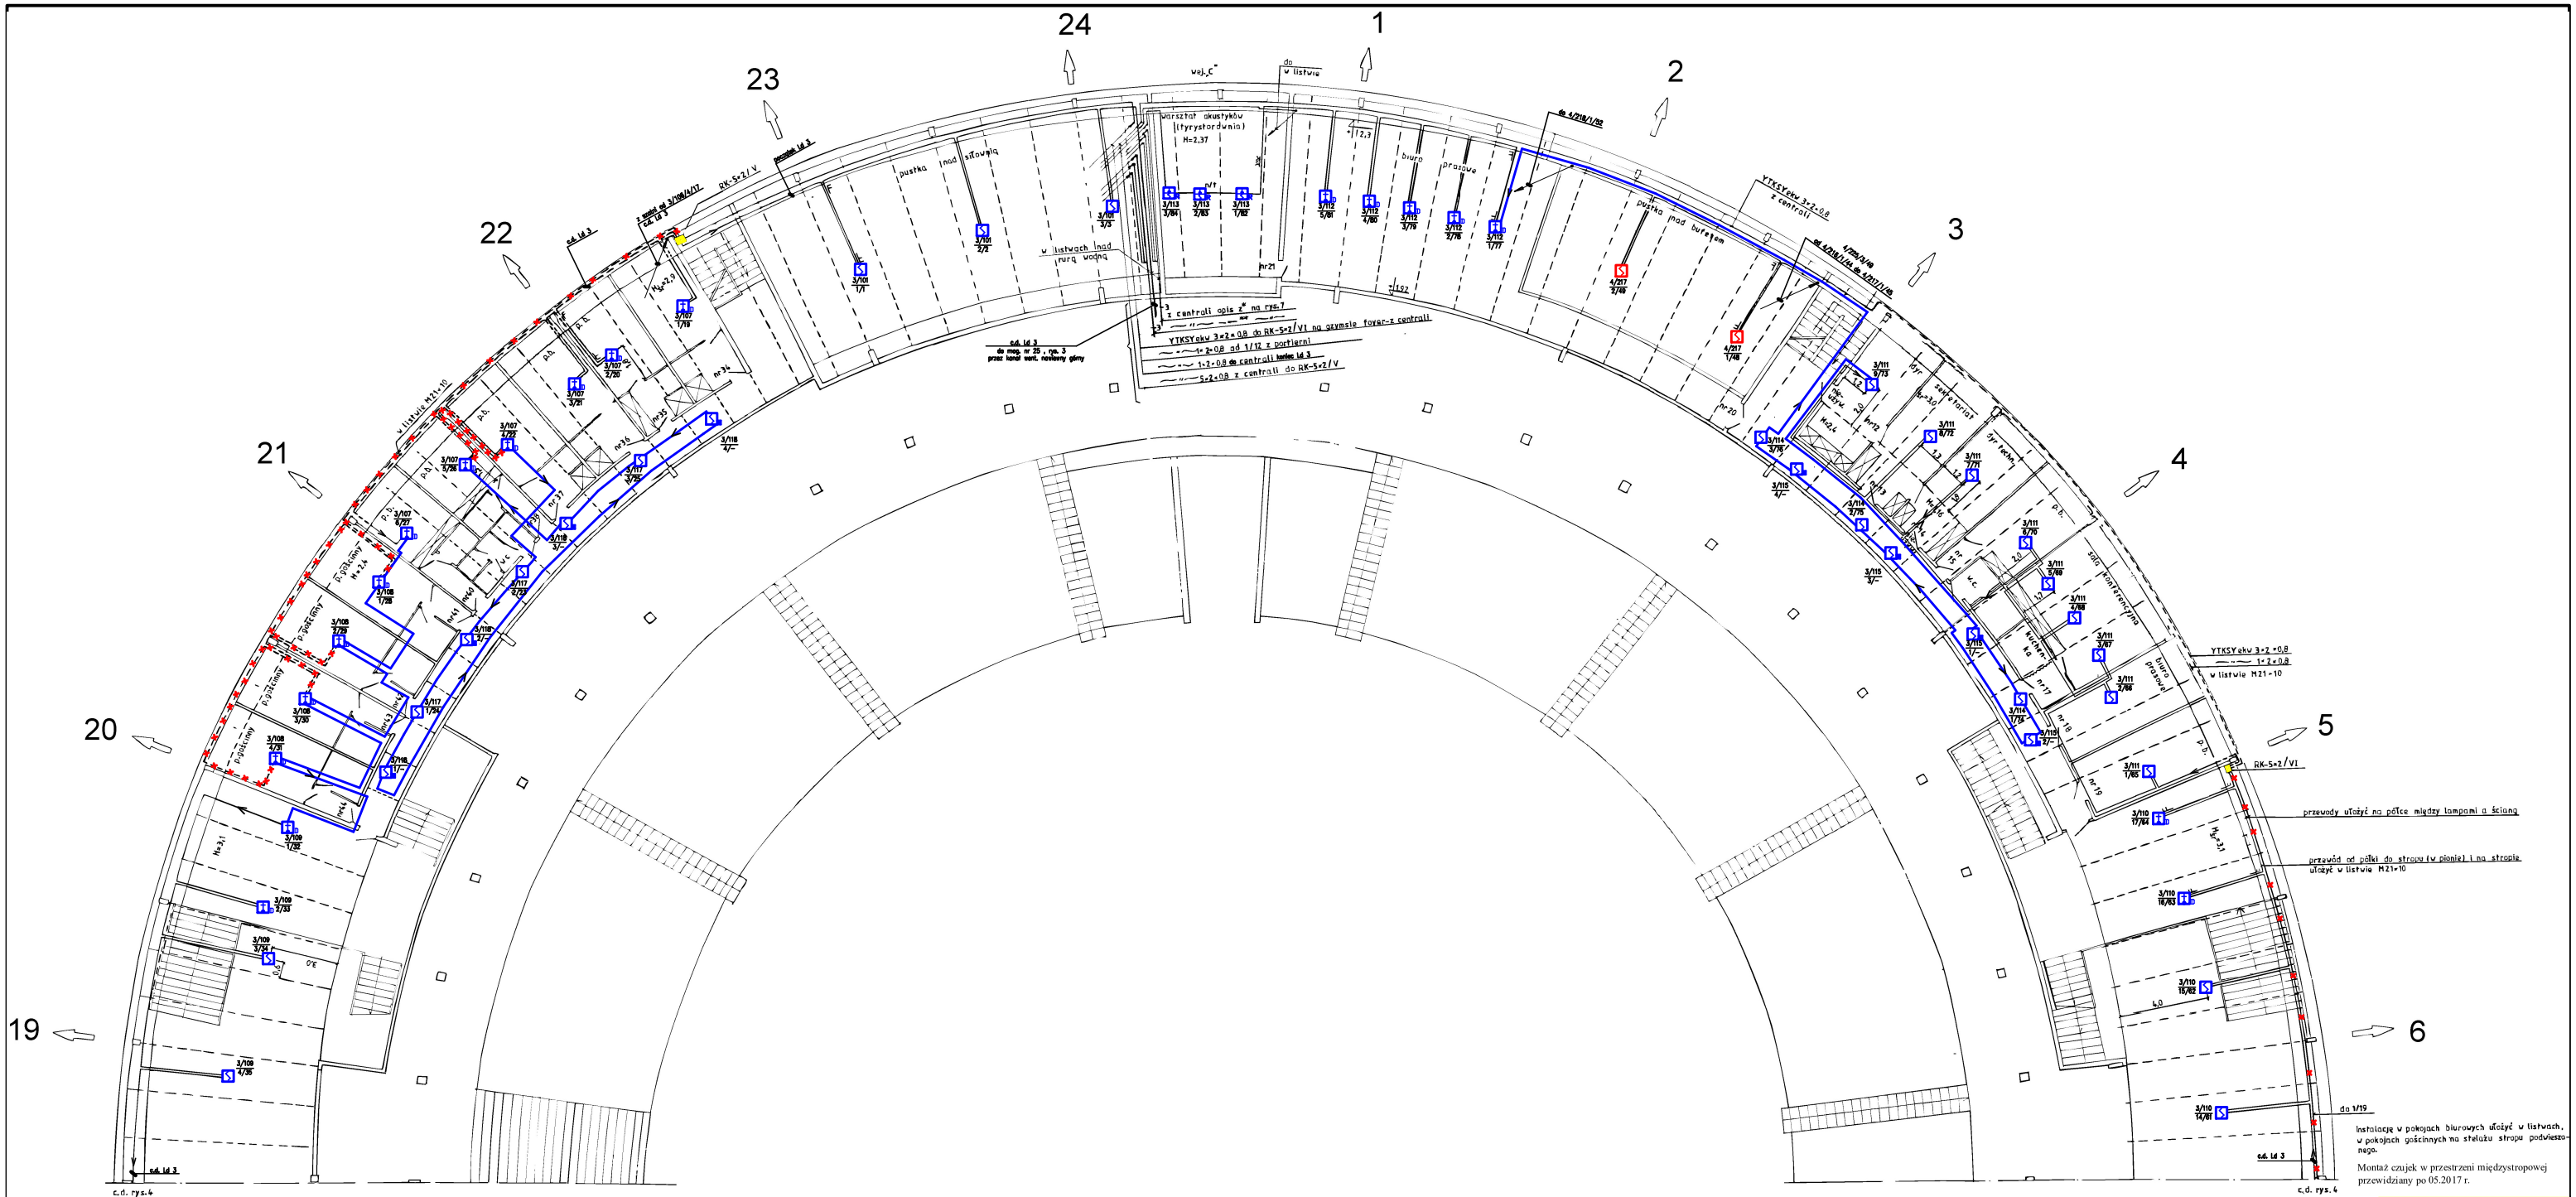
24
1
23
2
22
3
21
4
20
5
19
6
warsztat akustyków (tyrystorownia) H=2,37
biura
pralnie
pustka nad sufitem
pustka nad buforem
w listwach nad narożą wodną
YTKSYekw 3×2×0,8 z centrali
w listwie H21×10
RK-5×2/V1
przewody ułożyć na półce między lampami a ścianą
przewód od półki do stropu (w płaszcz) i na stropie ułożyć w listwie H21×10
do 1/19
c.d. rys.4
Instalację w pokojach biurowych ułożyć w listwach, w pokojach gościnnych na stelażu stropu podwieszonego.
Montaż czujek w przestrzeni międzystropowej przewidziany po 05.2017 r.
Połączenia do demontażu
Nowe połączenia
Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
UNITECHNIKA - SYSTEMY Sp. z o.o.
Poznań, ul. Lenna 1, tel. 061 864-08-65 fax 061 866-71-75
Obiekt/nazwa rysunku: Hala Widowiskowo - Sportowa "ARENA" Piętro cz. B
Projektował: inż. Aleksander Dubiski
Opracował: Henryk Rzeczkowski
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru
Data: 05.2017
Skala: 1 : 100
Nr rys.: 5