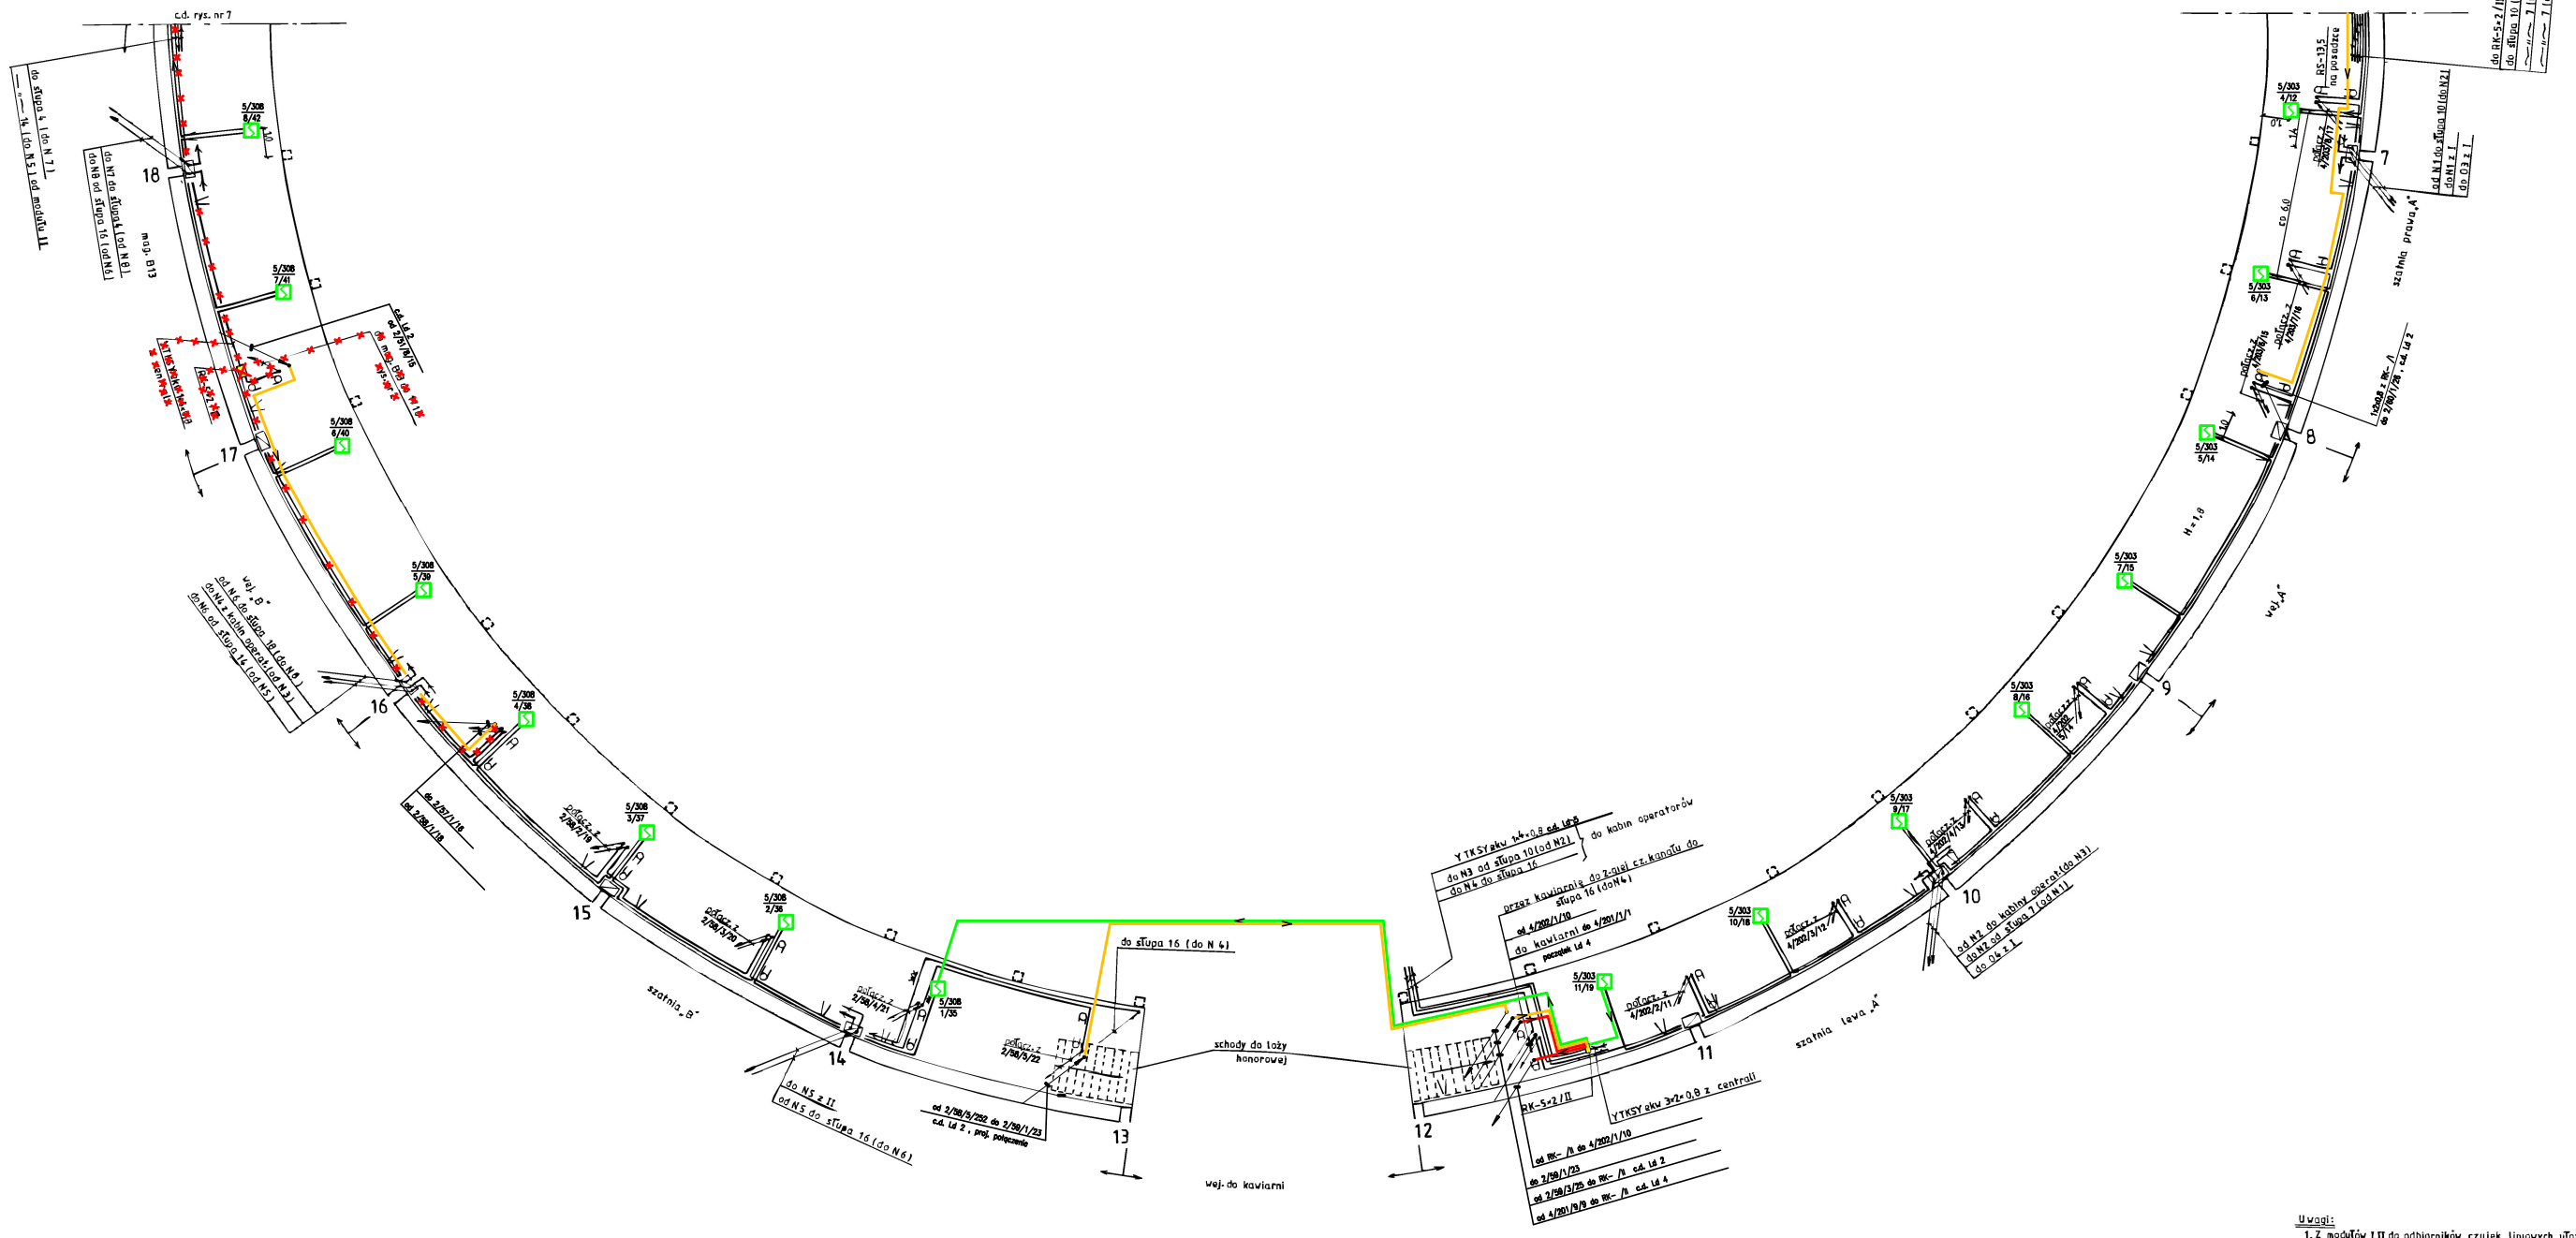

Uwagi:
1. Z modułów I,II do odbiorników czujek liniowych ułożyć YTKSYaku 1x4+0,8.
2. Instalację ułożyć n/t.

\/nawiew na foyer

Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	UNITECHNIKA - SYSTEMY Sp. z o.o. Poznań, ul. Letnia 1 , tel. 061 866-09-65 fax 061 866-71-75	
Obiekt/nazwa rysunku: Hala Widowiskowo - Sportowa "ARENA" Kanał nawiewny górny, cz. A	Projektował: inż. Aleksander Dubiski	
	Opracował: Henryk Rzeczkowski	
Temat: Instalacja sygnalizacji pożaru	Data: 05.2017	Skala: 1 : 100
		Nr rys.: 6