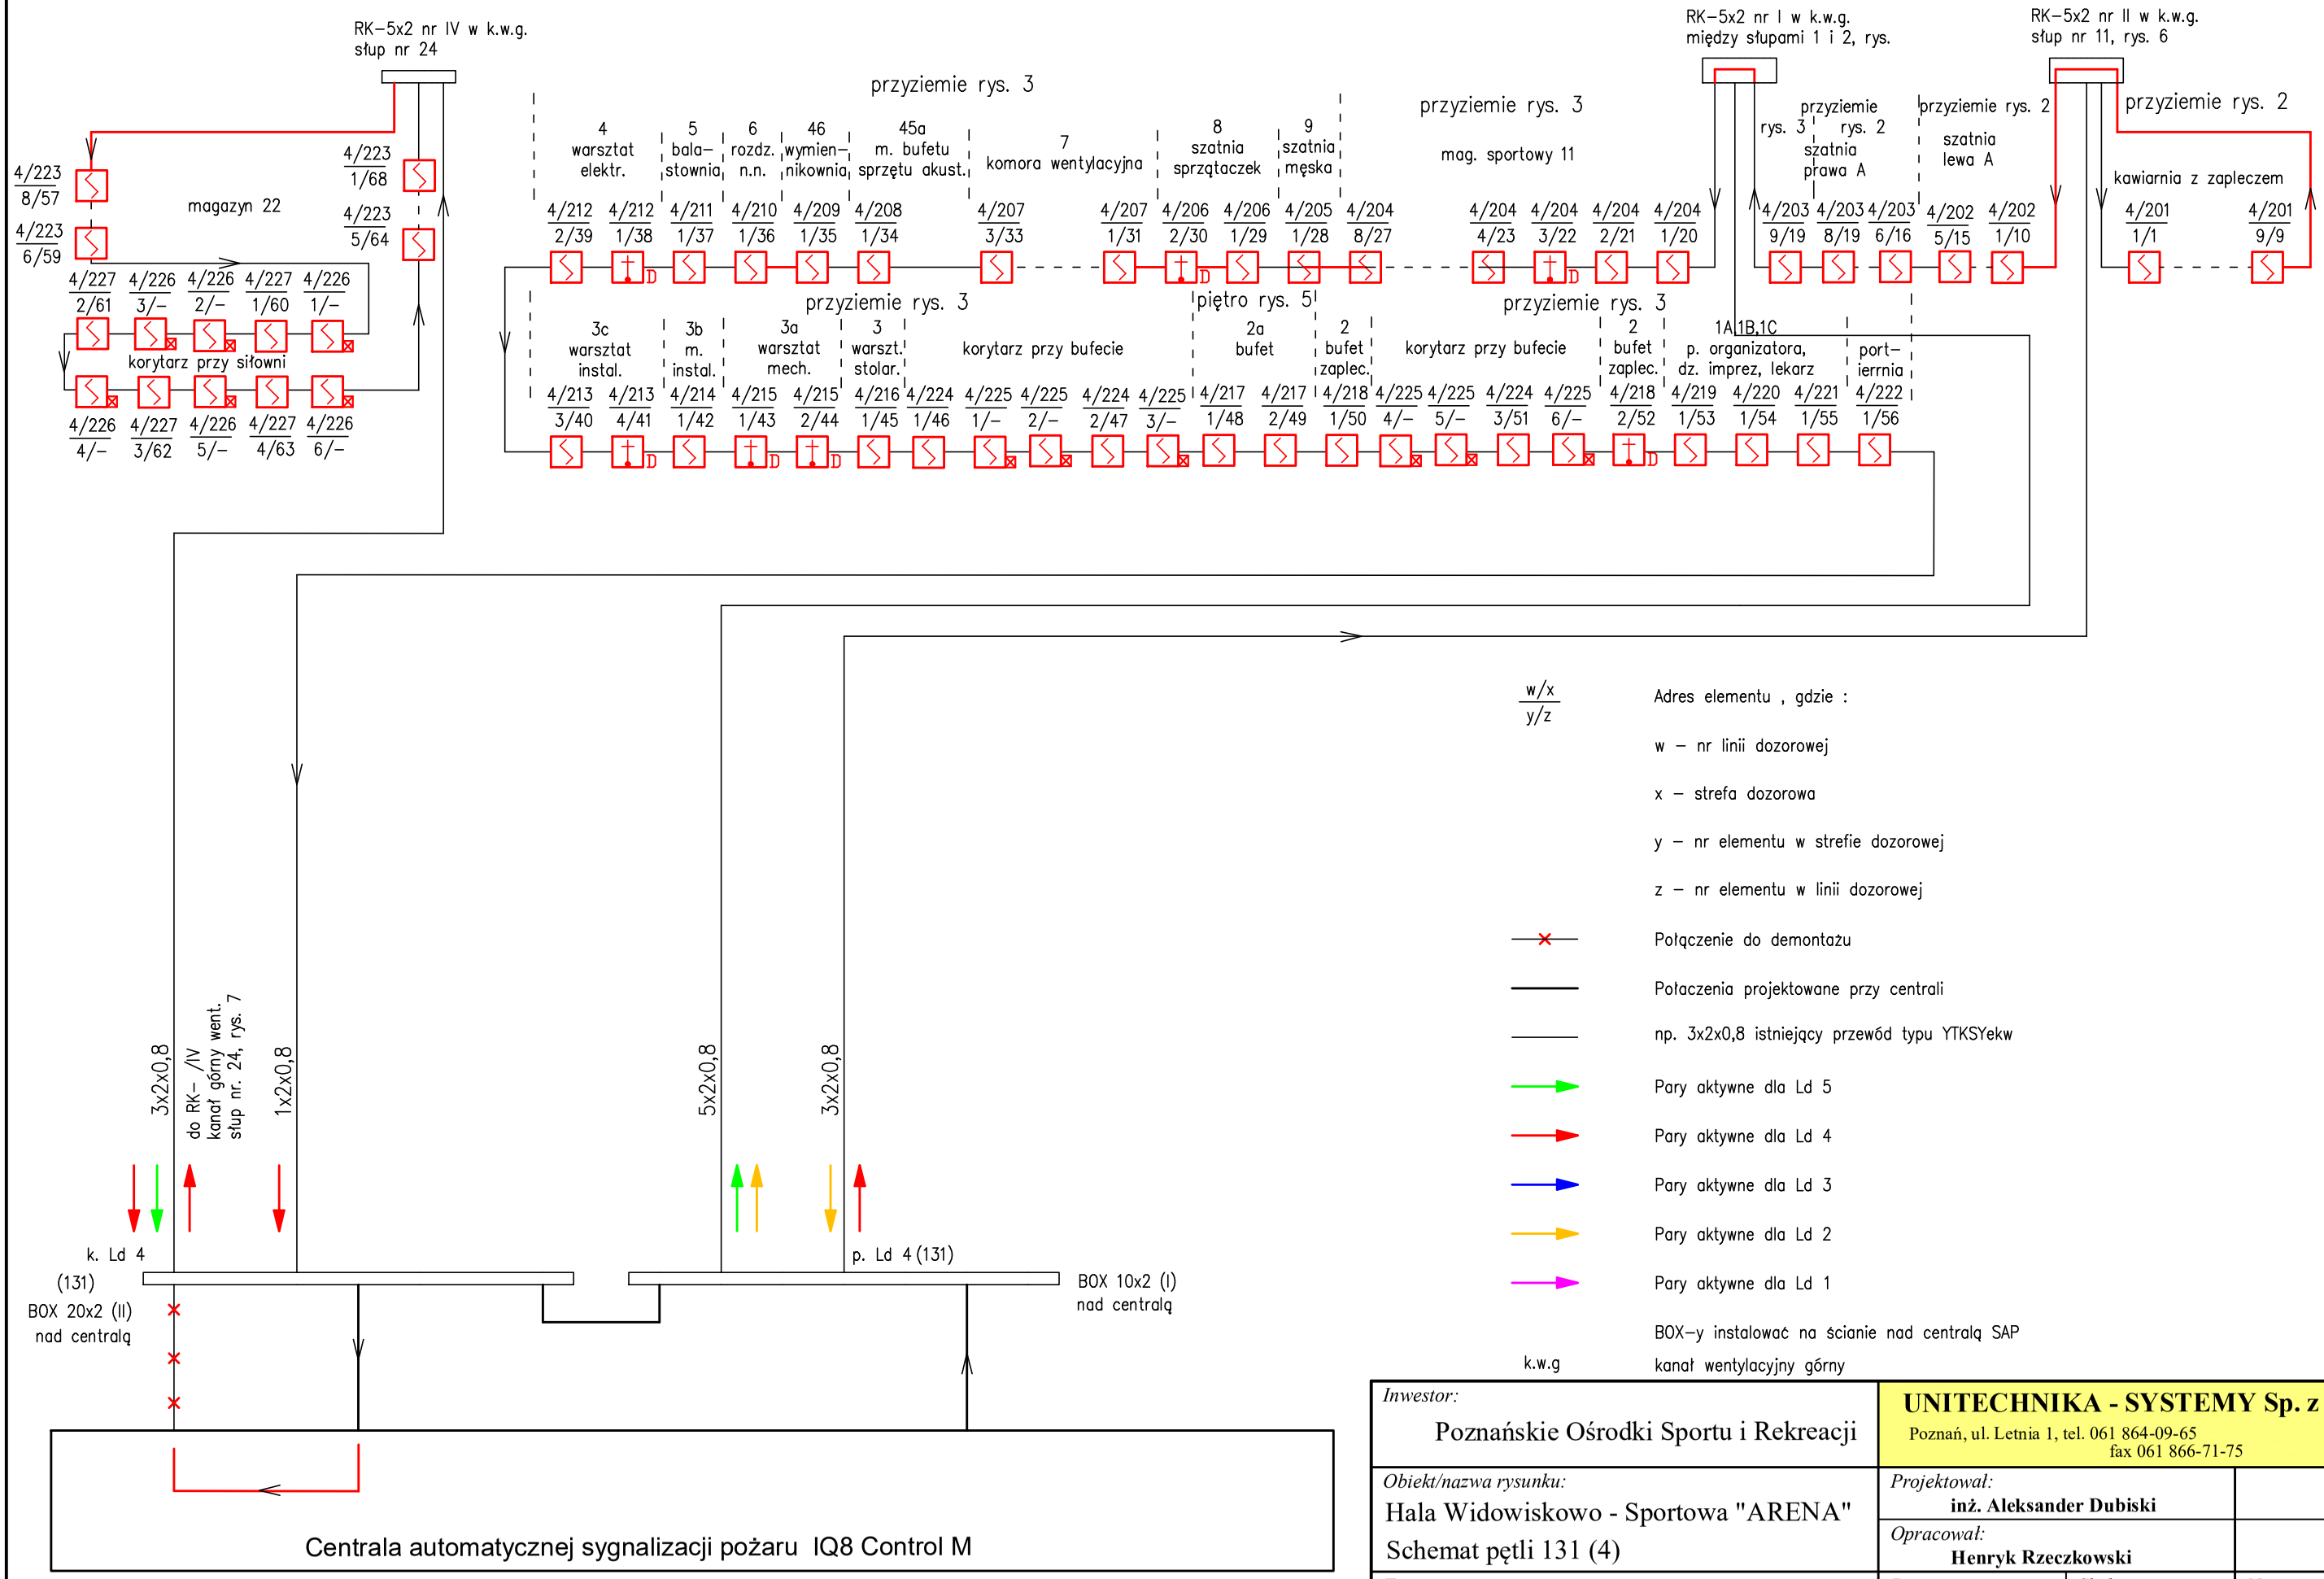

w/x
y/z

Adres elementu , gdzie :

w – nr linii dozorowej

x – strefa dozorowa

y – nr elementu w strefie dozorowej

z – nr elementu w linii dozorowej

Połączenie do demontażu

Połaczenia projektowane przy centrali

np. 3x2x0,8 istniejący przewód typu YTKSYekw

Pary aktywne dla Ld 5

Pary aktywne dla Ld 4

Pary aktywne dla Ld 3

Pary aktywne dla Ld 2

Pary aktywne dla Ld 1

BOX–y instalować na ścianie nad centralą SAP

k.w.g kanał wentylacyjny górny

Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	**UNITECHNIKA - SYSTEMY Sp. z o.o.** Poznań, ul. Letnia 1, tel. 061 864-09-65 fax 061 866-71-75	
Obiekt/nazwa rysunku: Hala Widowiskowo - Sportowa "ARENA" Schemat pętli 131 (4)	*Projektował:* **inż. Aleksander Dubiski**	
	Opracował: **Henryk Rzeczkowski**	
Temat: **Instalacja sygnalizacji pożaru**	*Data:* **05.2017**	*Skala:* **----**
		Nr rys.: **13**