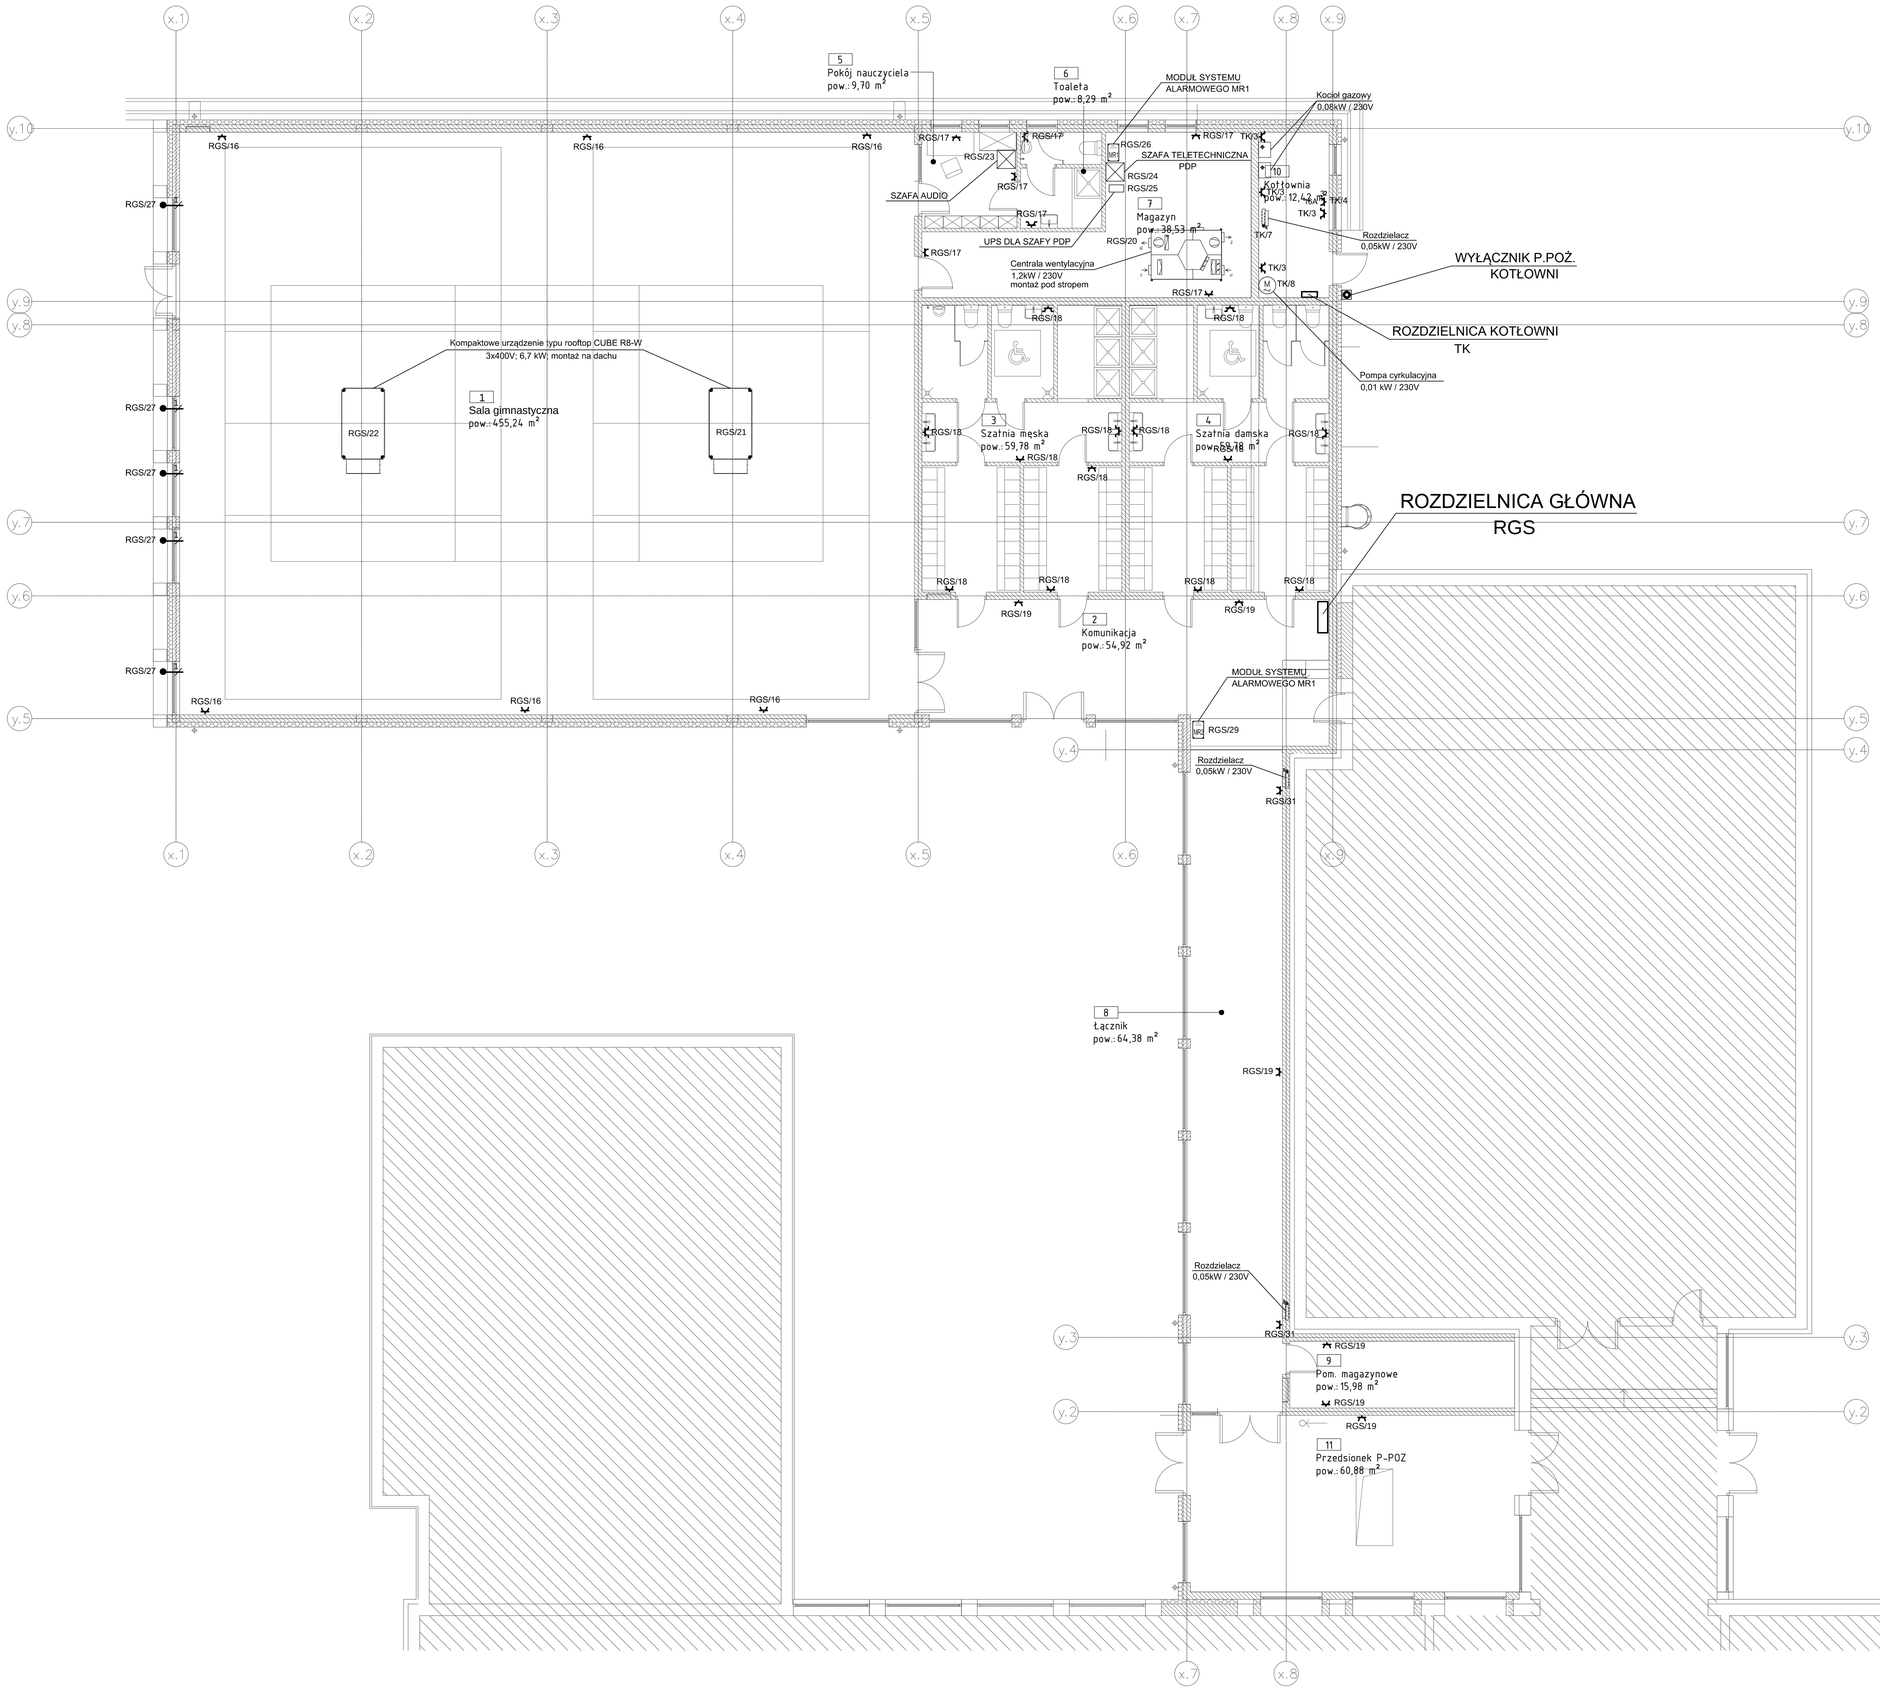

1 wypust 1-faz. do podłączenia rolet zewnętrznych (10 szt.)

Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A

3x 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z 16A instalowane we wspólnej ramce

przycisk p-poż

RGS rozdzielnica główna RGS

UWAGI

1. Instalację gniazd wtyczkowychwykonać przewodami typu YDYp 3x2,5mm ^{2} układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
2. W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
3. Przycisk p.poż. umieścić przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

ORIENTACJA



ZADANIE PROJEKTOWE: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187
dz. nr 12/1, arkusz 07, obręb Głuszyna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

WYDANIE w01
2017-07-28

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Hanna Kowalewska — UPR. NR 302/84/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ: Anna Nowak

SPRAWDZIŁ: inż. Jacek Lampe — UPR. NR 366/75/PW UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

DATA I PODPIS 10.2017 10.2017

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH - RZUT PRZYZIEMIA

RYSUNEK NR: E-7

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0451	10.2017	1:100