Rozdz.	Tablica 230/400V TK											
Typ szafki	RN-2x12-55											
Nazwa obwodu= opis wewn.	Zasilanie z RGS	Zabezpieczenie Wyłącznika p.poż.	Kontrola faz	GAZEX	Oświetlenie	Gn. wtyczkowe 1-faz.	Gn. wtyczkowe 3-faz.	Kocioł 1 i 2	Oświetlenie awaryjne	Rozdzielacz	Pompa cyrkulacyjna	Rezerwa
Moc [kW]	5,0	--	--	--	0,3	2,0	2,0	0,5	0,01	0,05	3x0,01	--

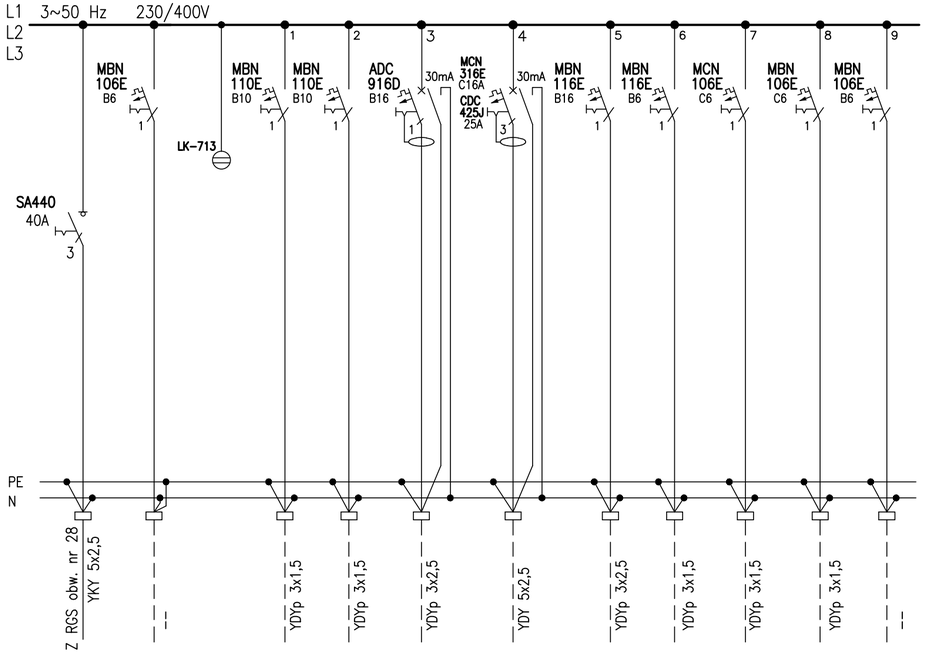

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

RN-2x12-55

wykonanie naścienne

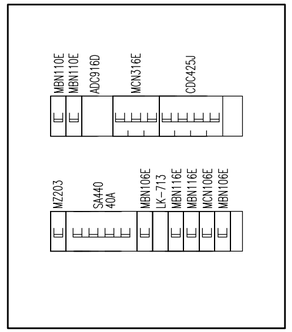

Pz=5,0kW

Poz.	Wyszczególnienie	Typ	Jedn.	Ilość	Uwagi
11	Lampka kontrolna zasilania	LK-713	szt.	1	F&F
10	Wyłącznik różnicowonadprądowy 4-bieg. 25A, 30mA	CCD 425J	szt.	1	
9	Wyłącznik nadprądowy 16A	MCN316E C16	szt.	1	HAGER
8	Wyłącznik nadprądowy 6A	MCN106E C6	szt.	1	HAGER
7	Wyłącznik nadprądowy 16A	MBN316E C16	szt.	1	HAGER
6	Wyłącznik nadprądowy 16A	MBN116E B6	szt.	2	HAGER
5	Wyłącznik nadprądowy 10A	MBN110E B10	szt.	2	HAGER
4	Wyłącznik nadprądowy 6A	MBN106E B6	szt.	2	HAGER
3	Wyzwalacz wzrostowy 110-130D DC/230-415V AC	MZ203	szt.	1	HAGER
2	Rozłącznik izolacyjny 4P 40A z możliwością wyzwalania	SA440	szt.	1	HAGER
1	Rozdzielnica naścienna wyposażona w zaciski N+PE	RN-2x12-55 nr ref. 66-504416	kpl.	1	LEGRAND

ORIENTACJA

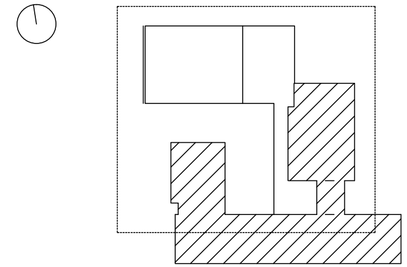

ZADANIE PROJEKTOWE: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187
dz. nr 12/1, arkusz 07, obręb Głuszyna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Hanna Kowalewska — UPR. NR 302/84/Pw UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ: Anna Nowak

SPRAWDZIŁ: inż. Jacek Lampe — UPR. NR 366/75/PW UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

WYDANIE: w01 2017-07-28

DATA I PODPIS: 10.2017 — 10.2017

TREŚĆ RYSUNKU: TABLICA KOTŁOWNI 0,4 kV TK
schemat zasadniczy, plan rozmieszczenia

RYSUNEK NR: E-5

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0451	10.2017	--