



SZ.A

Szafa 24U 600x600x1230 nośność 300kg RAL 9005

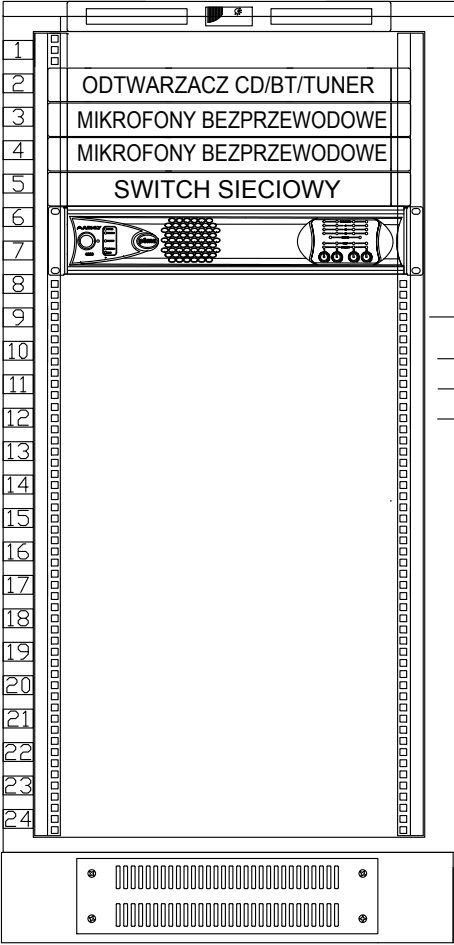


listwy zasilające montowane z tyłu szafy

DN - 300Z  
EW 135 G3/ GA3/AB3  
EW 135 G3  
ASA1+NT 1-1  
  
Cyfrowy wzmacniacz mocy ASHLY pema 4250.10

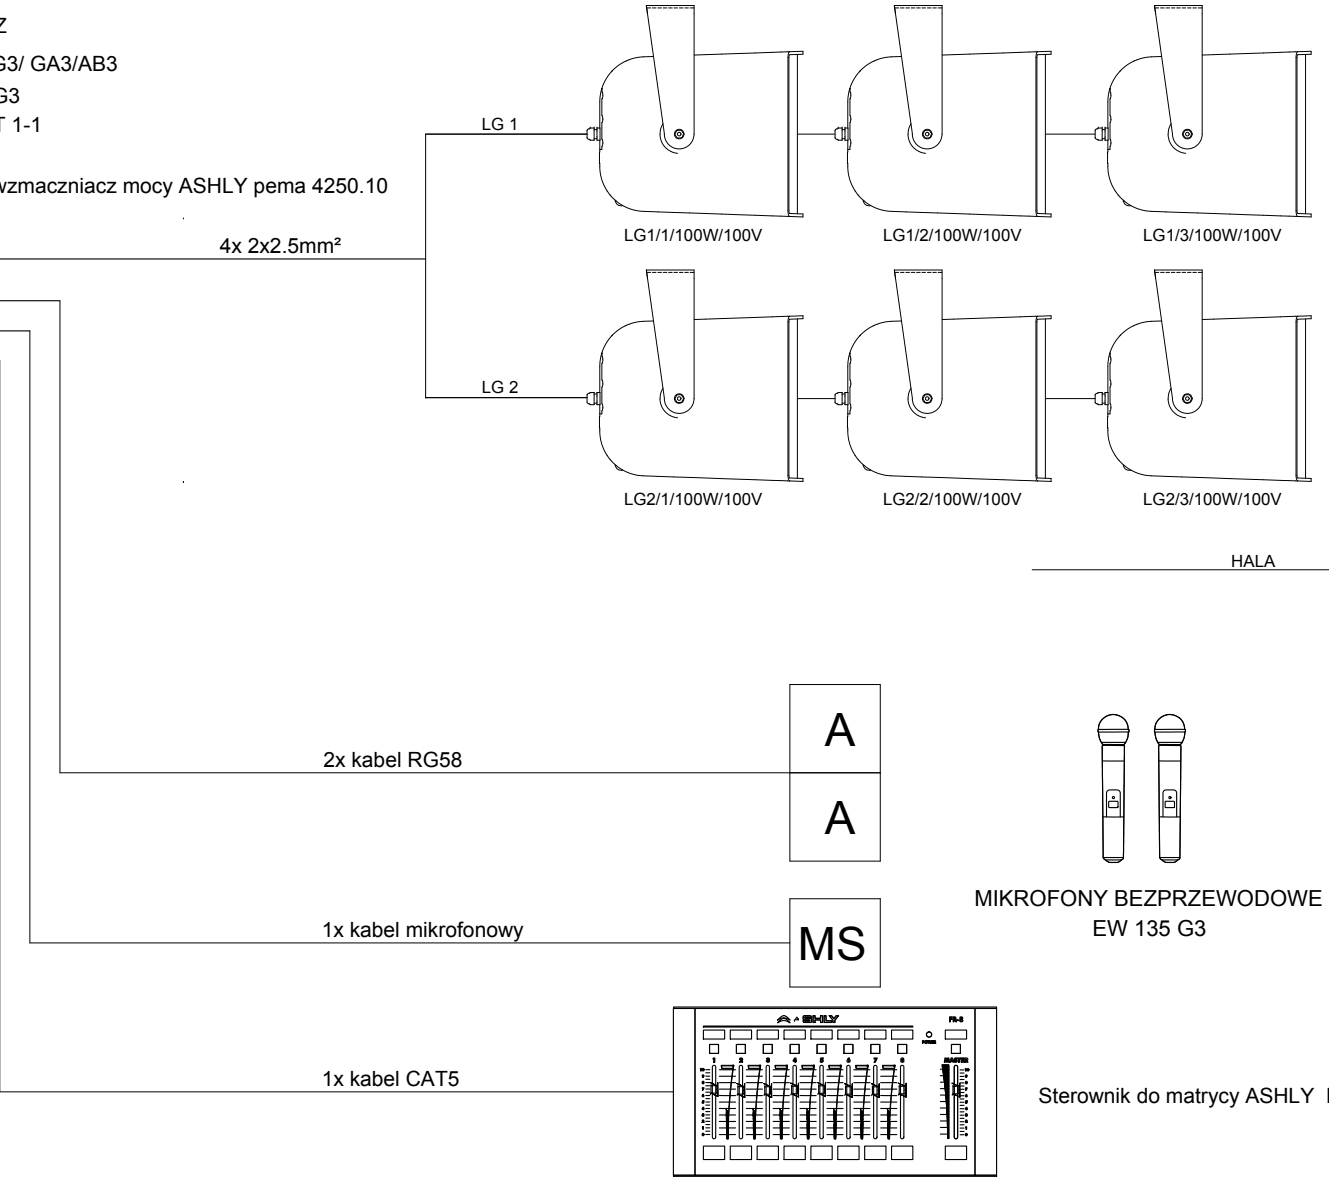

OPIS



ZESTAW GŁOŚNIKOWY - R.35-3896  
MOC NOMINALNA - 400W / 8Ohm (200W, 100W, 50W / 100V)  
KĄTY PROMIENIOWANIA - 90°/60° (H/W)  
PASMO PRZENOSZENIA - 80Hz - 16kHz  
SKUTECZNOŚĆ - 100 dB 1W/1m (125Hz - 10kHz)

A

ANTENA SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO  
A 1031-U

MS

MIKSER ŚCIENNY UV-300

KABEL CAT5


KABEL MIKROFONOWY

KABEL GŁOŚNIKOWY

KABEL ANTENOWY KOAKSYJALNY

PRZEWODY KONFEKCJONOWANE - RÓŻNE RODZAJE

ŚWIATŁOWÓD



MIKROFONY BEZPRZEWODOWE  
EW 135 G3

Sterownik do matrycy ASHLY FR-8

ZADANIE PROJEKTOWE				
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 Poznań, ul. Głuszyna 187 dz. nr 12/1, arkusz 07, obręb Głuszyna				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				WYDANIE
 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL				w01 2017-07-28
PROJEKTOWAŁ				DATA I PODPIS
Ireneusz Berger		0562/97/U		07.2017
OPRACOWAŁ				07.2017
Paweł Król		163/P/2015; L0014589		
SPRAWDZIŁ				07.2017
Zbigniew Anioła		0277/96/U		
TREŚĆ RYSUNKU				RYSUNEK NR
INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA - SCHEMAT				5
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	
teletechniczna	proj. wykonawczy	0451	11.2017	