



- LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
 - kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
 - ciepła woda użytkowa
 - ciepła woda cyrkulacyjna
 - zimna woda użytkowa
 - woda podł. hydrantowa
 - pion wody użytkowej
 - zawór kulowy odcinający
 - wodomierz
 - filtr siatkowy
 - zawór antyskażeniowy typu EA
 - bateria umywalkowa/zlewowywakowa
 - bateria prysznicowa/wannowa
 - zawór kątowy do wc/pralki
 - pion kanalizacji sanitarnej
 - podejście kanalizacyjne Ø110
 - podejście kanalizacyjne Ø90

Instalacja wody użytkowej prowadzona w podłozce, chyba że zaznaczono inaczej.
Instalacja kanalizacji podposadzkowej - minimum Ø110mm.
Instalacja kanalizacji w pomieszczeniach - zabudować.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

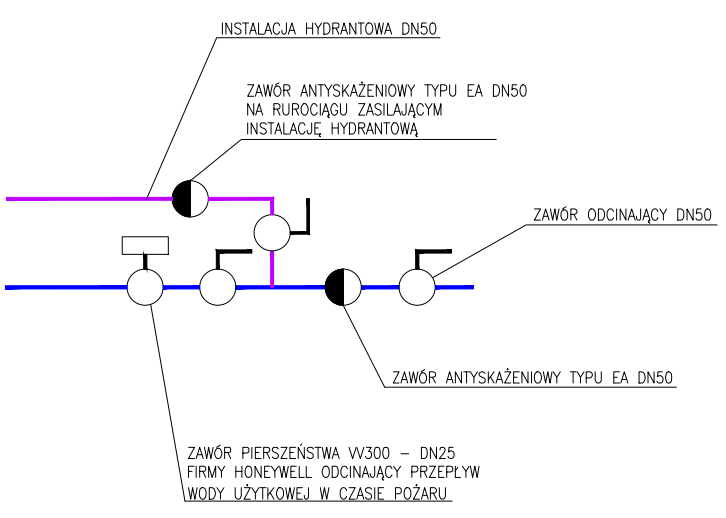

SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANTU HP25 Z WĘZEM PÓLSZTYWNYM DŁ.30m

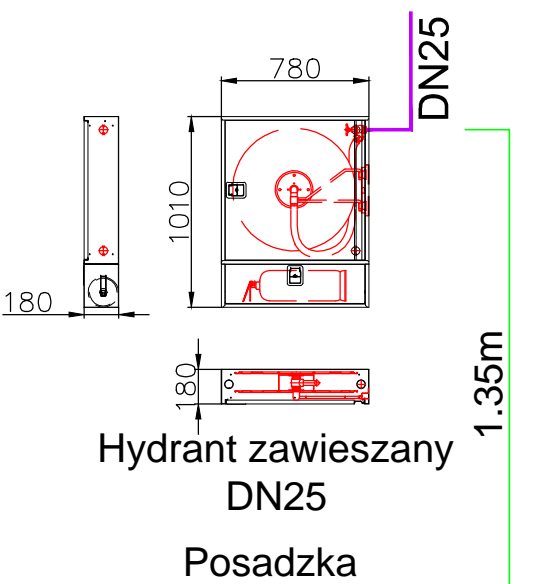

ZADANIE PROJEKTOWE (obowiązkowo)			
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 Poznań, ul. Głuszyna 187 dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b./4 TEL./FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Ryszard Kaźmierczak (zł. projektant)	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Dariusz Zdunek	
TREŚĆ RYSUNKU		RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN.	
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA
sanitarna	proj. wykonawczy	INDEX	04/51
		DATA	12.2017
		SKALA	1:100
		RYSUnek NR	S-03