


Legenda:

- Moduł odwodnienia liniowego A.II.1 1.1 AS-B100 L=1000mm z rusztem ocynkowanym ogniowo, zebrowany, klasa B125, 32szt.
- L2 Włączenie rury do odwodnienia liniowego
- Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC-U
- Istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej do wymiany na nową

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac wszystkie rzędne sprawdzić na budowie
poszczególne elementy instalacji zamawiać po sprawdzeniu ze stanem rzeczywistym

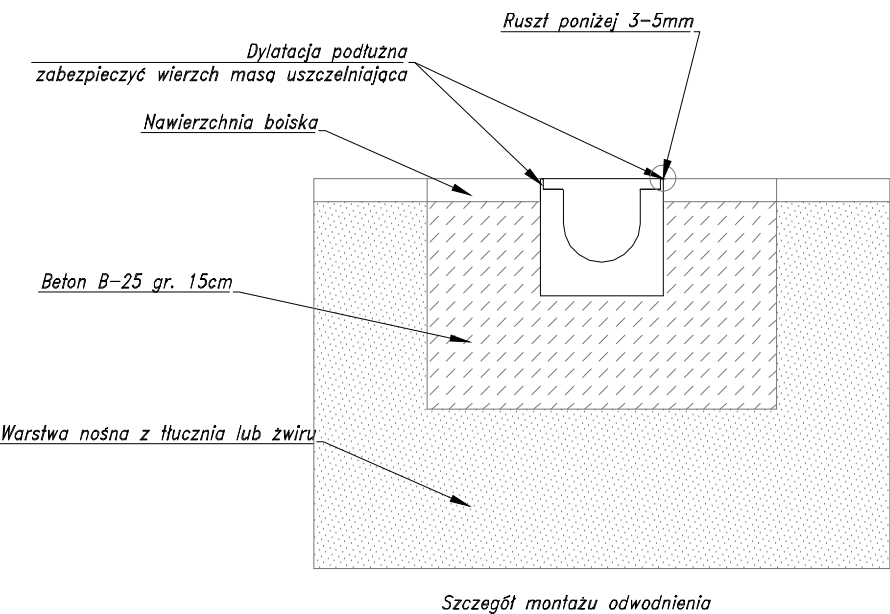

PROJEKT "SPORTOWE ŻEGRZE"
ORAZ TEREN DO ĆWICZEŃ JRG-7
NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7
PRZY UL. BOBRZAŃSKIEJ W POZNANIU

Inwestor:
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Adres inwestycji:
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań,
dz. nr ew. 3/6, ark. 32 obr. Żegrze

Branża:
Sanitarna

Faza projektowa:
Projekt Budowlano – Wykonawczy

Tytuł:
ODWODNIENIE LINIOWE BIEŻNI – PROFIL

inż.
Wojciech Dardas
nr uprawnień 193/76/Pw
specjalność instalacje sanitarne

mgr inż.
Łukasz Dardas

08.2017 Skala 1:100 Rysunek IS-04