| Rozdz. | Tablica 230/400V T2.2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ szafy | $XL^3 160$ | | | | | | | | | | |
| Nazwa obwodu= opis wewn. szafy | Zasilanie z rozdzielnicy RG | Kontrola napięcia | Ochrona przeciwprzepięciowa | Zasilanie tablicy T225, T228 | Zasilanie tablicy T210, T212 | Rezerwa | Zasilanie czujek ruchu | Oświetlenie pom. nr 218-223 | Oświetlenie pom. nr 224, 227 | Oświetlenie pom. nr 229, 231 | Oświetlenie pom. nr 235-239 |
| Moc [kW] | Pz=28,0 | -- | -- | Pi=22,8 Pz=7,0 | Pi=22,8 Pz=7,0 | -- | -- | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,45 |

| Nazwa obwodu= opis wewn. szafy | Oświetlenie komunikacja pom. nr 221, 226 | Oświetlenie komunikacja pom. nr 233 | Oświetlenie komunikacja pom. nr 234 | Oświetlenie awaryjne pom. nr 226 | Oświetlenie ewakuacyjne | Oświetlenie rezerwa | Oświetlenie rezerwa | Oświetlenie rezerwa | Jednostka zewn. klimatyzacji piętro | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 212 JED25 | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 215 JED26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc [kW] | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -- | -- | -- | 8,98 | 0,33 | 0,33 |

| Nazwa obwodu= opis wewn. szafy | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 225 JED27 | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 228 JED28 | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 230 JED29 | Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 232 JED30 | Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych 1-faz. | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 218-223, 226 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 224, 227 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 229, 231 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 233,234,239 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 235, 236 | Rezerwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc [kW] | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -- |

| Nazwa obwodu= opis wewn. szafy | Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych 1-faz. | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 237 | Rezerwa | Rezerwa | Moduł systemu alarmowego MR6 pom. nr 201 | Żaluzje zewnętrzne pom. nr 224, 227 | Żaluzje zewnętrzne pom. nr 229, 231 | Wentylacja wywiewna pom. nr 235, 236 | Wentylacja wywiewna pom. nr 237 | Wentylacja wywiewna pom. nr 238, 239 | Rezerwa | Rezerwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc [kW] | 2,0 | 2,0 | -- | -- | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | -- | -- |

$XL^3 160$

wykonanie wnękowe

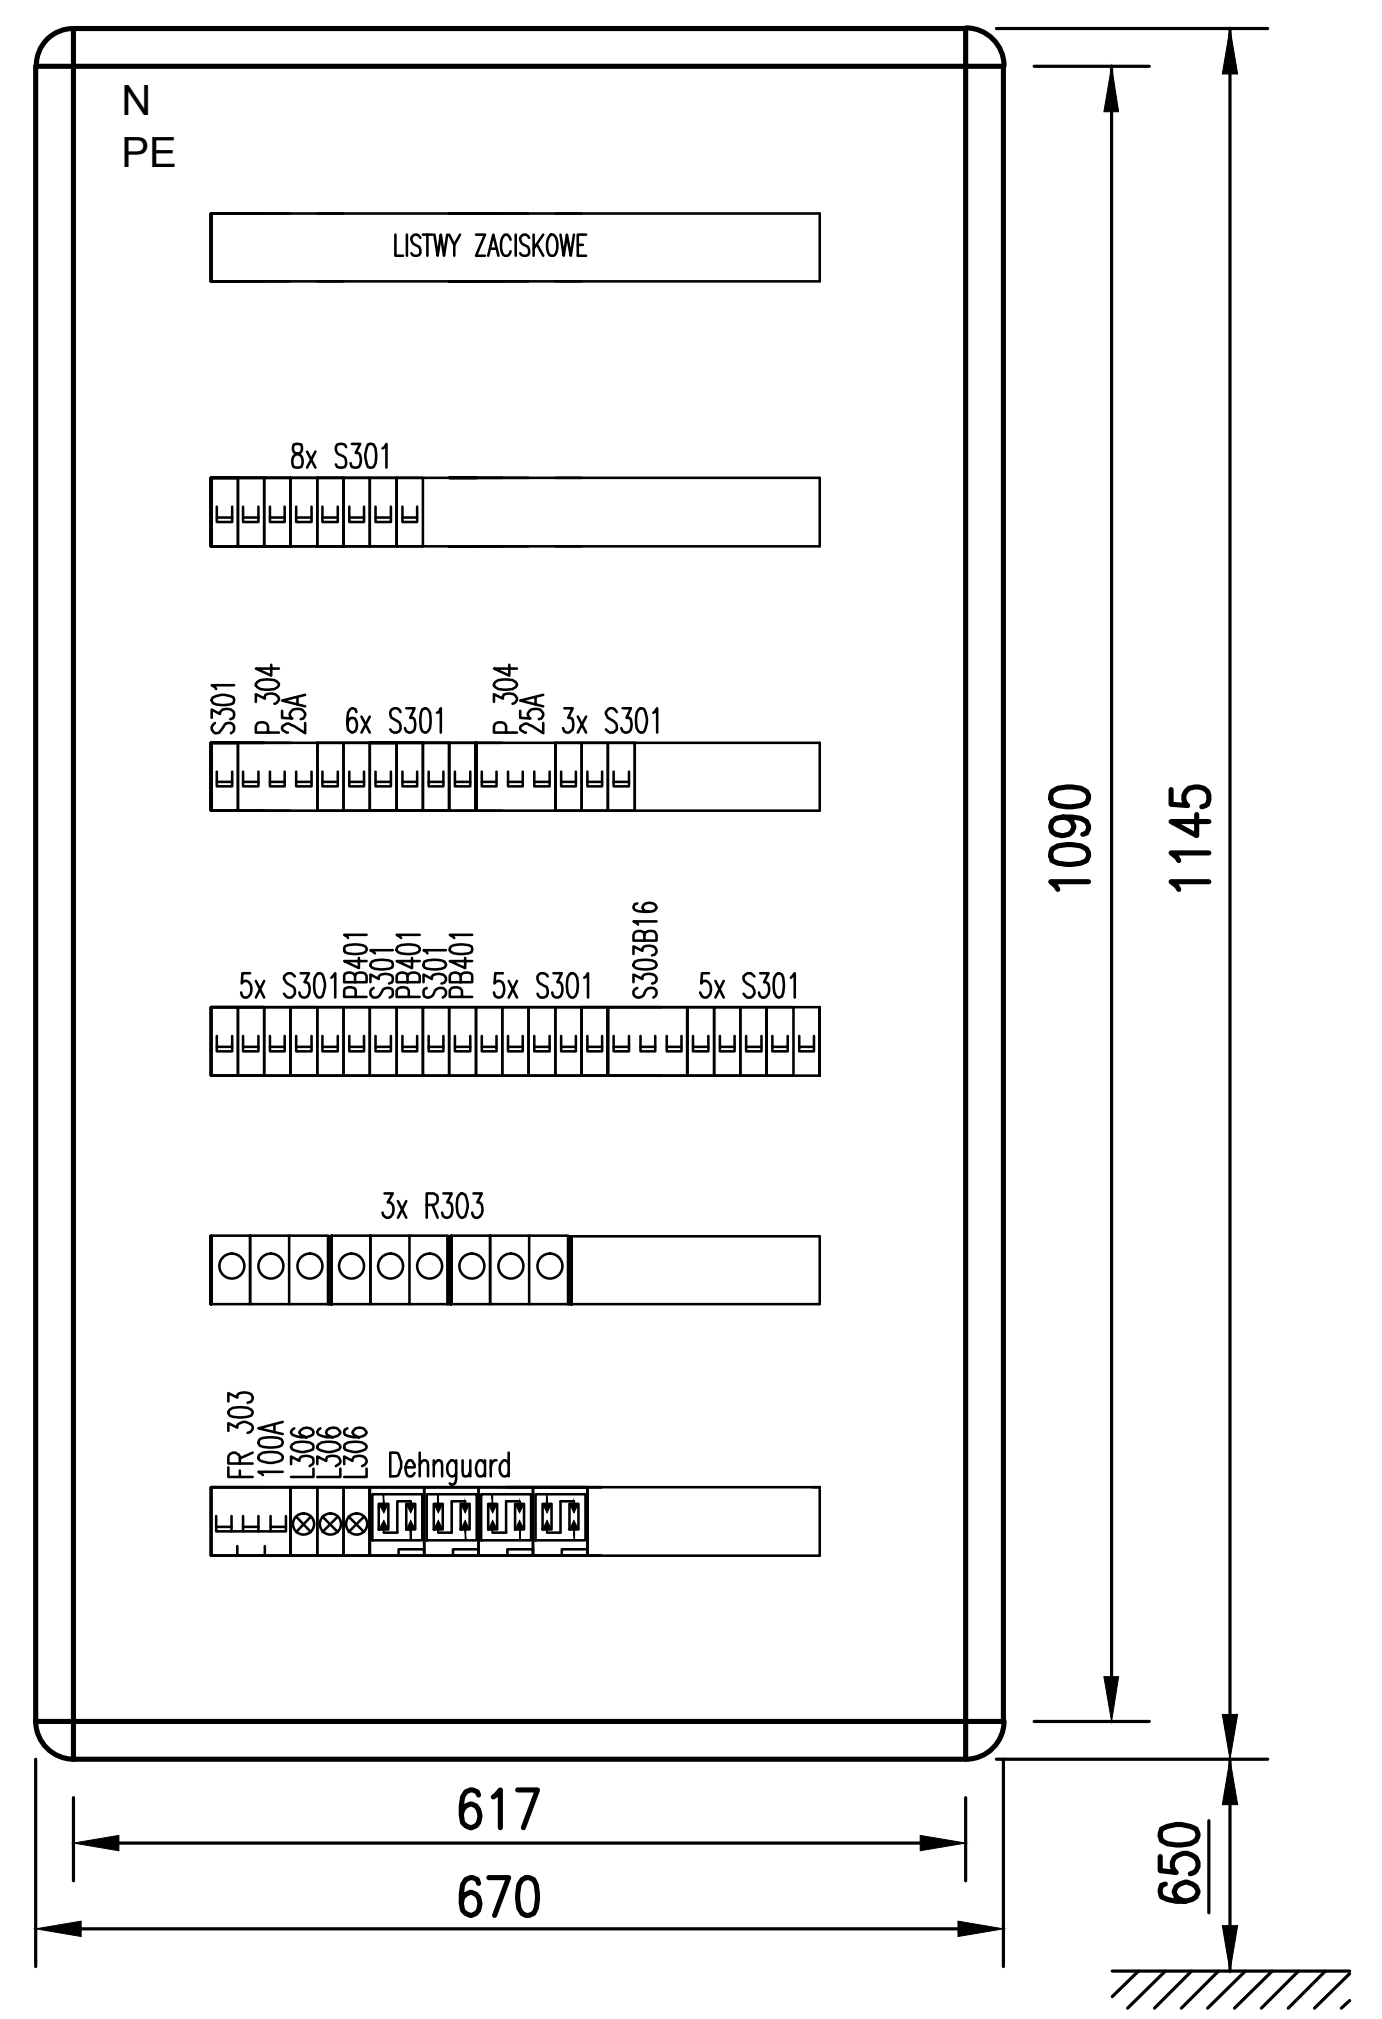


zasilanie od dołu rozdzielnicy

odpływy od góry i od dołu rozdzielnicy

Pi = 70,0 kW

Pz = 28,0 kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | TYP | JEDN | ILOŚĆ | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Listwy zaciskowe | | kpl. | 1 | |
| 12 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC | P304 25-30-AC | szt | 2 | LEGRAND |
| 11 | Wyłącznik bistabilny | PB 401 | szt | 3 | LEGRAND |
| 10 | Wyłącznik instalacyjny | S303 C40 | szt | 1 | LEGRAND |
| 9 | Wyłącznik instalacyjny | S301 C6 | szt | 9 | LEGRAND |
| 8 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B16 | szt | 10 | LEGRAND |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B10 | szt | 15 | LEGRAND |
| 6 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B6 | szt | 2 | LEGRAND |
| 5 | Rozłącznik bezpiecznikowy | R303 | szt | 3 | LEGRAND |
| 4 | Lampka sygnalizacyjna | L306 | szt | 3 | LEGRAND |
| 3 | Ochronnik przeciwprzepięciowy | DEHNquard S 275 FM nr 952090 | szt | 4 | DEHN |
| 2 | Rozłącznik izolacyjny 100A | FR 303-100 | szt | 1 | LEGRAND |
| 1 | Rozdzielnica wnękowa -6 rzędowa 144 modułowa z drzwiczkami metalowymi | $XL^3 160$ nr ref. 020066 | kpl | 1 | LEGRAND |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103<br>Poznań ul. Kanclerska 31–33<br>działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz, | | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI<br>61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4<br>TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL | | | | WYDANIE w01 2017-05-31 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Hanna Kowalewska | UPR. NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | | | DATA I PODPIS 05.2017 |
| OPRACOWAŁ | Anna Nowak | | | | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Jacek Lampe | UPR. NR 366/73/Pm, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | | | 05.2017 |
| TREŚĆ RYSUNKU | TABLICA PIĘTROWA T2.2 | | | | RYSUNEK NR E-18 |
| BRANŻA elektryczna | STADIUM proj. wykonawczy | INDEX 0439 | DATA 05.2017 | SKALA 1:1 | STRONA ......... |