Tablica 230/400V T1.1

Typ szafy: $XL^3$ 160

| Nazwa obwodu= opis wewn. szafy | Zasilanie z rozdzielnicy RG | Kontrola napięcia | Ochrona przeciwzwarciowa | Zasilanie tablicy TD113, TD115 | Zasilanie tablicy TD117, TD119 | Zasilanie tablicy TD122, TD124 | Rezerwa | Oświetlenie pom. nr 102, 103 | Oświetlenie pom. nr 104, 105, 106 | Oświetlenie pom. nr 134, 135 | Zasilanie czujek ruchu | Oświetlenie pom. nr 109-111 | Oświetlenie komunikacja pom. nr 100,101,126,127 | Oświetlenie pom. nr 112 | Oświetlenie awaryjne | Oświetlenie ewakuacyjne | Oświetlenie pom. nr 121 | Oświetlenie rezerwa | Oświetlenie rezerwa | Oświetlenie rezerwa | Jednostka zewn. klimatyzacji pomieszczeń | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 104 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 105 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 106 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 111 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 113 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 115 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 117 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 119 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 122 | Jednostka wewn. klimatyzacji parter pom. nr 124 | Wyłącznik różnicowoprądowy dzw. gniazd wtyczkowych | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 101-102, 109, 113, 124 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 103, 106 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 104, 105 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 111 | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 121 | Rezerwa | Wyłącznik różnicowoprądowy dzw. gniazd wtyczkowych | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 111 rozmk. | Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 111 awam. | Szyna transzyzowa dla podrozdzielnic | Rezerwa | Rezerwa | Sterownik systemu CCTV SAKI | Moduł systemu alarmowego pom. nr 103 | Zasilanie zewnętrzne pom. nr 107,108 | Zasilanie zewnętrzne pom. nr 111 | Zasilanie zewnętrzne pom. nr pałac | Wentylacja wywiewna pom. nr 111 | Wentylacja wywiewna pom. nr 121 | Drzwi rozsuwane | Drzwi rozsuwane | Rezerwa | Rezerwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc [kW] | Pz=40,0 | -- | -- | Pi=22,8 Pz=7,0 | Pi=22,8 Pz=7,0 | Pi=22,8 Pz=7,0 | -- | 0,2 | 0,3 | 0,45 | -- | 0,31 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | 13,0 | 0,03 | 0,019 | 0,019 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -- | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | -- | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,017 | 0,014 | 0,2 | 0,2 | -- | -- |

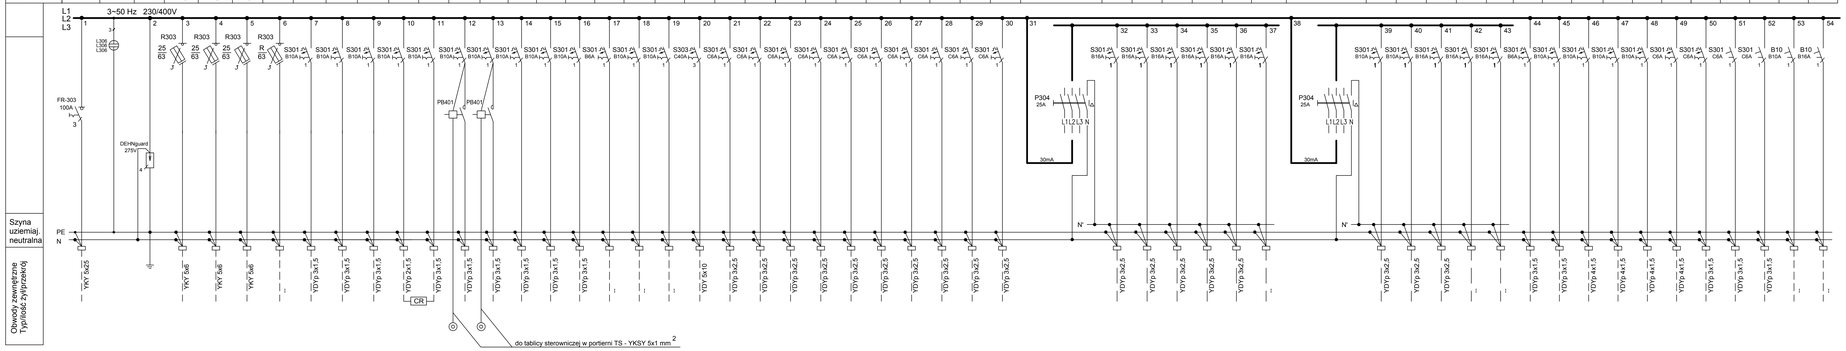


**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

Pi = 104,0 kW

Pz = 40,0 kW

$XL^3$160

wykonanie wnękowe

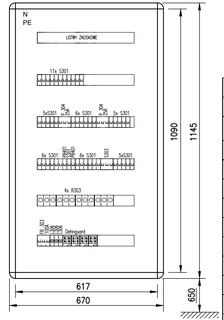


zasilanie od dołu rozdzielnicy
odpływy od góry i od dołu rozdzielnicy

| LP | NAZWA | TYP | JEDN | ILOŚĆ | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Listwy zaciskowe | | kpl. | 1 | |
| 13 | Rozłącznik bezpiecznikowy | R303 25A | szt | 4 | LEGRAND |
| 11 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC | P304 25-30-AC | szt | 2 | LEGRAND |
| 10 | Wyłącznik bistabilny | PB 401 | szt | 2 | LEGRAND |
| 9 | Wyłącznik instalacyjny | S303 C40 | szt | 1 | LEGRAND |
| 8 | Wyłącznik instalacyjny | S301 C6 | szt | 14 | LEGRAND |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B16 | szt | 10 | LEGRAND |
| 6 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B10 | szt | 19 | LEGRAND |
| 5 | Wyłącznik instalacyjny | S301 B6 | szt | 2 | LEGRAND |
| 4 | Lampka sygnalizacyjna | L306 | szt | 3 | LEGRAND |
| 3 | Ochronnik przeciwprzepięciowy | DEHNguard S 275 FM nr 952090 | szt | 4 | DEHN |
| 2 | Rozłącznik izolacyjny 100A | FR 303-100 | szt | 1 | LEGRAND |
| 1 | Rozdzielnica wnękowa -6 rzędowa 144 modułowa z drzwiczkami metalowymi | $XL^3$160 nr ref. 020066 | kpl | 1 | LEGRAND |

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-581 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2 b/14
TEL/FAX 61-6497396 WWW.MSA.NET.PL

WYDANIE: w01
2017-05-31

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Hanna Kowalewska | UPR. NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | DATA I PODPIS 05.2017 |
| OPRACOWAŁ: | Anna Nowak | | |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Jacek Lampe | UPR. NR 366/73/Pm, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 05.2017 |

TREŚĆ RYSUNKU: TABLICA PIĘTROWA T1.1

RYSUNEK NR: E-13

| BRANŻA | STADIUM | INDEX | DATA | SKALA |
|---|---|---|---|---|
| elektryczna | proj. wykonawczy | 0439 | 05.2017 | 1:1 |

STRONA .....