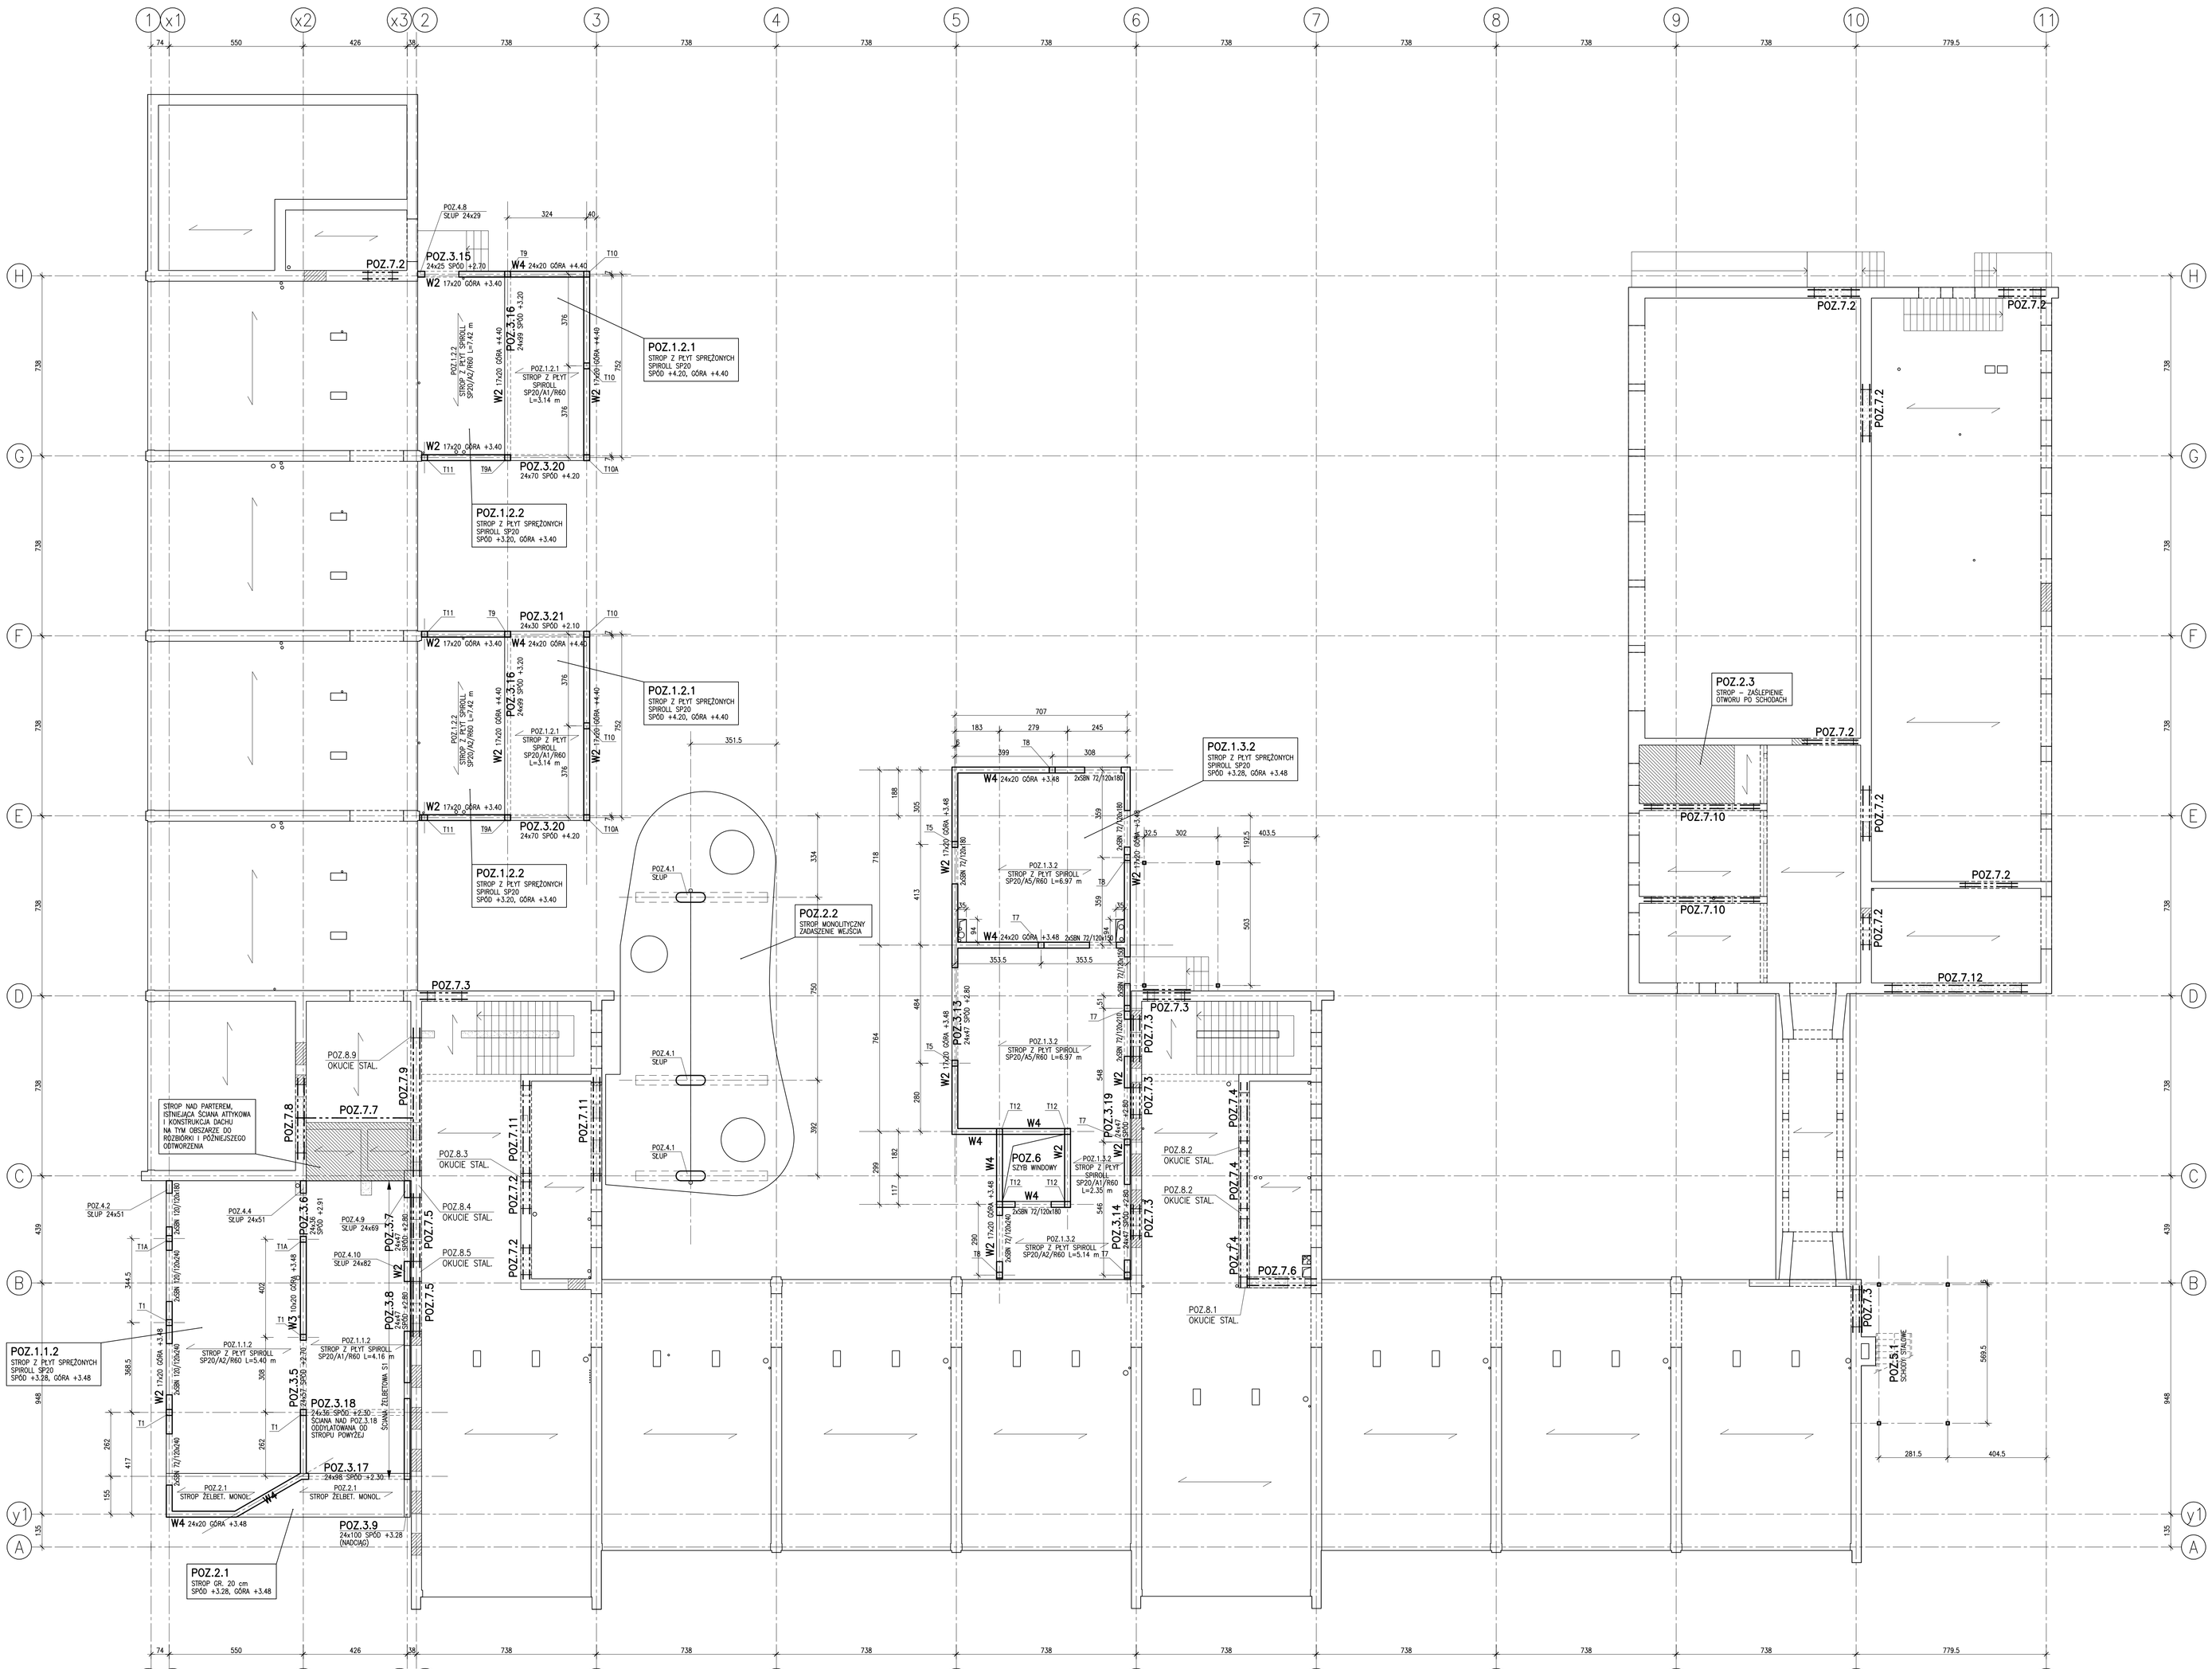
POZ.3.15 24x25 SPOD +2.30
POZ.7.2
W4 24x20 GÓRA +4.40
W2 17x20 GÓRA +3.40
POZ.3.16 24x69 SPOD +3.20
POZ.1.2.1 STROP Z PŁYT SPRĘŻONYCH SPIROLL SP20 SPOD +4.20, GÓRA +4.40
POZ.3.20 24x70 SPOD +4.20
POZ.1.2.2 STROP Z PŁYT SPRĘŻONYCH SPIROLL SP20 SPOD +3.20, GÓRA +3.40
POZ.3.21 24x30 SPOD +2.10
POZ.2.2 STROP MONOLITYCZNY ZAKRZEPIENIE WEJŚCIA
POZ.1.3.2 STROP Z PŁYT SPIROLL SP20/A5/R60 L=6.97 m
POZ.3.13 24x67 SPOD +3.20
POZ.6 SZYB WINDOWY
POZ.3.19 24x67 SPOD +3.20
POZ.1.3.3 STROP Z PŁYT SPIROLL SP20/A2/R60 L=5.14 m
POZ.3.14 24x67 SPOD +3.20
POZ.1.3.1 STROP Z PŁYT SPIROLL SP20/A5/R60 L=2.35 m
POZ.2.3 STROP - ZAŚLEPIENIE OTWORU PO SCHODACH
POZ.7.10
POZ.7.12
STROP NAD PARTEREM, ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA I KONSTRUKCJA DACHU NA TYM OBSZARZE DO ROZBIÓRKI I PONOWIONEGO ODTWORZENIA
POZ.1.1.2 STROP Z PŁYT SPRĘŻONYCH SPIROLL SP20 SPOD +3.28, GÓRA +3.48
POZ.1.1.2 STROP Z PŁYT SPIROLL SP20/A2/R60 L=5.43 m
POZ.1.1.2 STROP Z PŁYT SPIROLL SP20/A1/R60 L=4.16 m
POZ.3.18 24x36 SPOD +2.30 ŚCIANA NAD POZ.3.18 ODDYLATOWANA OD STROPU POWYŻEJ
POZ.3.17 24x98 SPOD +2.30
POZ.3.9 24x100 SPOD +3.28 (NADCIĄG)
POZ.2.1 STROP GR. 20 cm SPOD +3.28, GÓRA +3.48
POZ.8.1 OKUCIE STAL.
POZ.8.2 OKUCIE STAL.
POZ.8.3 OKUCIE STAL.
POZ.8.4 OKUCIE STAL.
POZ.8.5 OKUCIE STAL.
POZ.8.9 OKUCIE STAL.
POZ.5.1 SCHODY STALOWE
POZ.4.1 SŁUP
POZ.4.2 SŁUP 24x51
POZ.4.4 SŁUP 24x51
POZ.4.9 SŁUP 24x69
POZ.4.10 SŁUP 24x82
POZ.7.3
POZ.7.4
POZ.7.5
POZ.7.6
POZ.7.7
POZ.7.8
POZ.7.9
POZ.7.11
POZ.7.12
POZ.7.2
POZ.7.10
POZ.3.5
POZ.3.6
POZ.3.7
POZ.3.8
POZ.3.10
POZ.3.11
POZ.3.12
POZ.1.3.2
POZ.1.3.3
POZ.1.3.1
POZ.2.1
POZ.4.8 SŁUP 24x29
POZ.4.7 SŁUP 24x29
POZ.4.6 SŁUP 24x29
POZ.4.5 SŁUP 24x29
POZ.4.3 SŁUP 24x29
POZ.4.11 SŁUP 24x29
POZ.4.12 SŁUP 24x29
POZ.4.13 SŁUP 24x29
POZ.4.14 SŁUP 24x29
POZ.4.15 SŁUP 24x29
POZ.4.16 SŁUP 24x29
POZ.4.17 SŁUP 24x29
POZ.4.18 SŁUP 24x29
POZ.4.19 SŁUP 24x29
POZ.4.20 SŁUP 24x29
POZ.4.21 SŁUP 24x29
POZ.4.22 SŁUP 24x29
POZ.4.23 SŁUP 24x29