POZ.0.3
1:20 WYK. x 17.0 mb

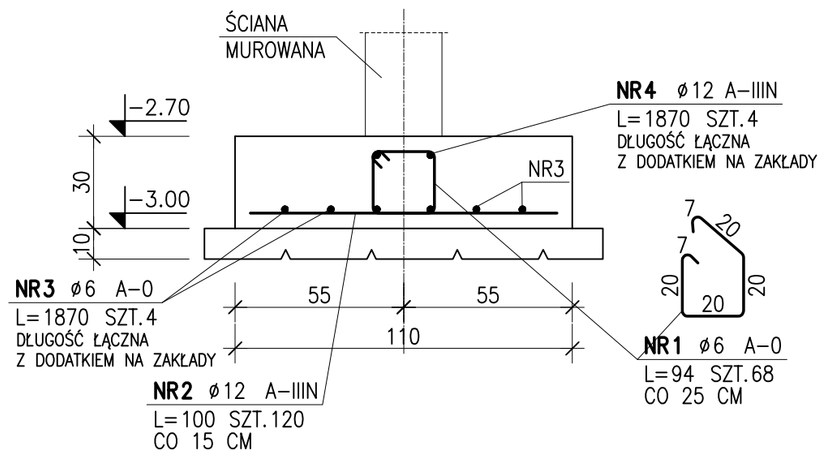

POZ.0.4
1:20 WYK. x 23.0 mb

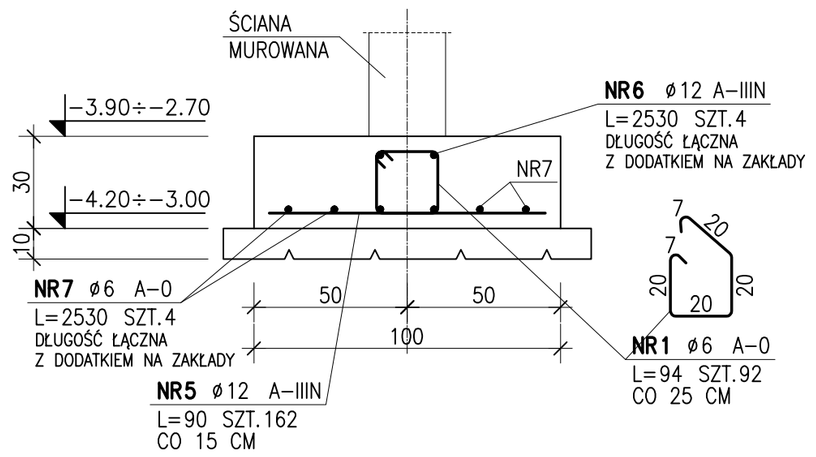

POZ.0.5
1:20 WYK. x 3.0 mb

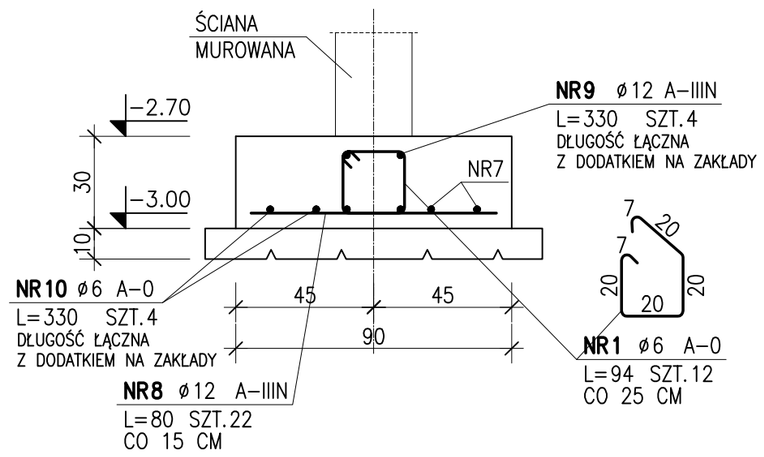

POZ.0.6
1:20 WYK. x 78.0 mb

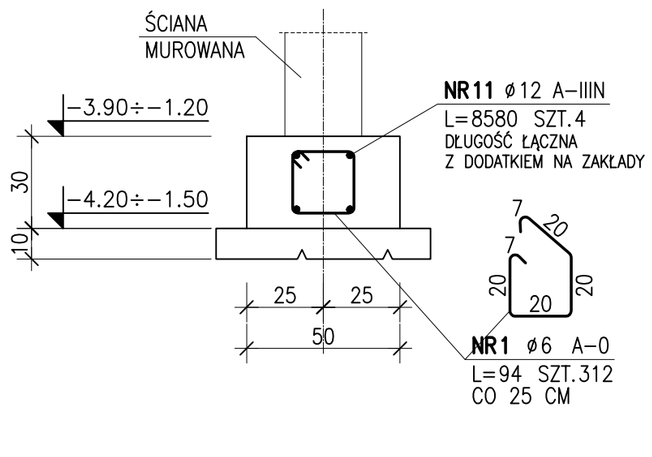

POZ.0.8
1:20 WYK. x 12.0 mb

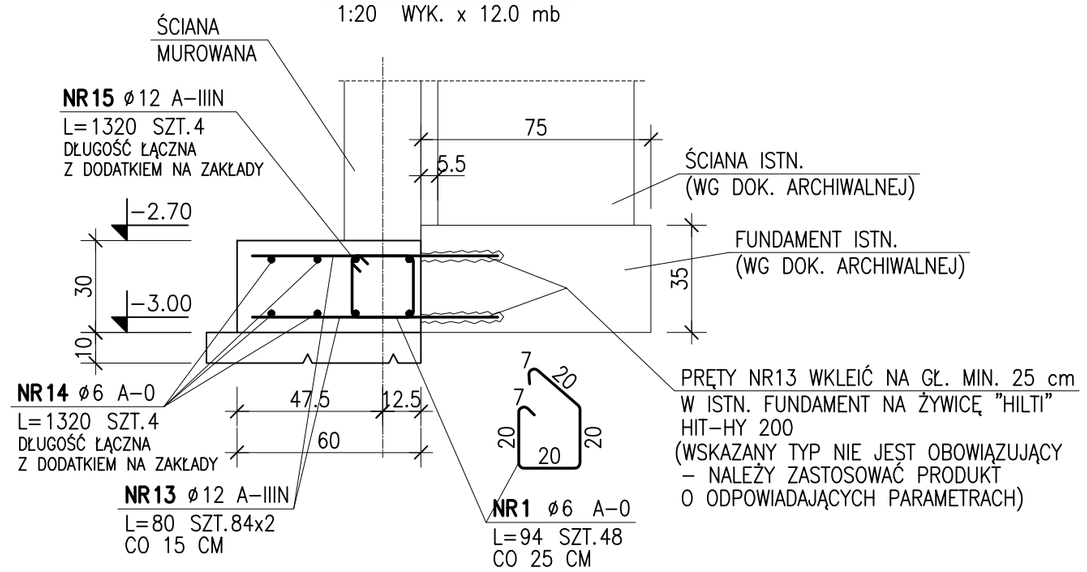

UWAGA:
- FUNDAMENT POZ.0.8 WYKONYWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI OK. 1.0 − 1.5 m
- POWIERZCHNIĘ BOCZNĄ ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU WYMŁOTKOWAĆ CELEM UZYSKANIA LEPSZEJ PRZYCZEPNOŚCI Z NOWYM BETONEM
- PRĘTY PODŁUŻNE NOWEGO FUNDAMENTU WKLEIĆ W PROSTOPADŁE ŁAWY ISTNIEJĄCE

POZ.0.7
1:20 WYK. x 16.0 mb

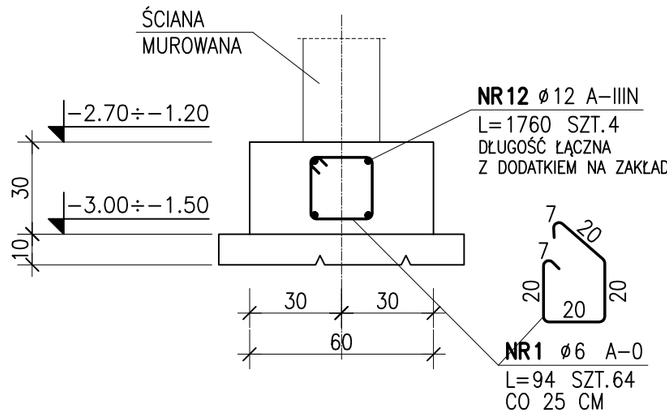

POZ.0.9
1:20 WYK. x 12.5 mb

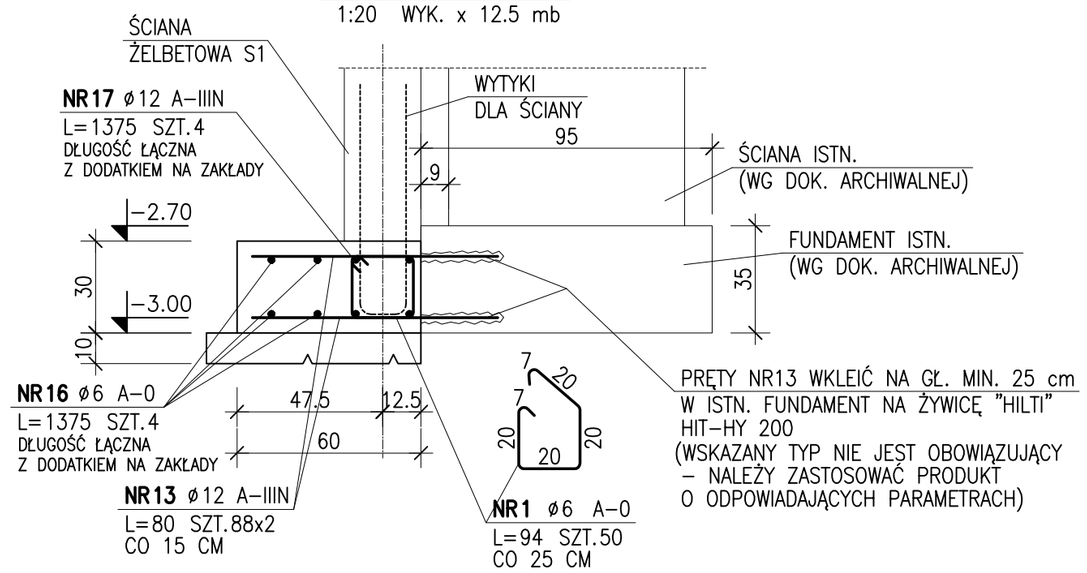

UWAGA:
- FUNDAMENT POZ.0.8 WYKONYWAĆ ODCINKAMI O DŁUGOŚCI OK. 1.0 − 1.5 m
- POWIERZCHNIĘ BOCZNĄ ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU WYMŁOTKOWAĆ CELEM UZYSKANIA LEPSZEJ PRZYCZEPNOŚCI Z NOWYM BETONEM
- PRĘTY PODŁUŻNE NOWEGO FUNDAMENTU WKLEIĆ W PROSTOPADŁE ŁAWY ISTNIEJĄCE

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A−0 ø6		DŁ. ŁĄCZNA [m] A−IIIN ø12	
0.3	1	ø6 A−0	94	68	63.92			
	2	ø12 A−IIIN	100	120			120	
	3	ø6 A−0	1870	4	74.8			
	4	ø12 A−IIIN	1870	4			74.8	
0.4	1	ø6 A−0	94	92	86.48			
	5	ø12 A−IIIN	90	162			145.8	
	6	ø12 A−IIIN	2530	4			101.2	
	7	ø6 A−0	2530	4	101.2			
0.5	1	ø6 A−0	94	12	11.28			
	8	ø12 A−IIIN	80	22			17.6	
	9	ø12 A−IIIN	330	4			13.2	
	10	ø6 A−0	330	4	13.2			
0.6	1	ø6 A−0	94	312	293.28			
	11	ø12 A−IIIN	8580	4			343.2	
0.7	1	ø6 A−0	94	64	60.16			
	12	ø12 A−IIIN	1760	4			70.4	
0.8	1	ø6 A−0	94	48	45.12			
	13	ø12 A−IIIN	80	168			134.4	
	14	ø6 A−0	1320	4	52.8			
	15	ø12 A−IIIN	1320	4			52.8	
0.9	1	ø6 A−0	94	50	47			
	13	ø12 A−IIIN	80	176			140.8	
	16	ø6 A−0	1375	4	55			
	17	ø12 A−IIIN	1375	4			55	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					904.24		1269.2	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888	
MASA [kg]					200.74		1127.05	
MASA OGÓŁEM [kg]					1327.79			
WYKONAĆ: x 1					1327.79			

UWAGI:
- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW − 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI − 3.5 cm
  PODCIĄGÓW, WIEŃCY, STROPÓW, ŚCIAN − 2.5 cm
- POZIOM FUNDAMENTÓW W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE STAREGO BUDYNKU DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH W CELU UPEWNIENIA SIĘ CO DO WIELKOŚCI ODSADZKI ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- WYMIARY STRZEMION i PRĘTÓW GIĘTYCH PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE

KLASA EKSP. XC2
BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8/10 (B10)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.60
STAL A−IIIN (B500B), A−0

poziom odniesienia ±0.00

KALETA
Pracownia Projektowa Maciej Kaleta
61-611 Poznań ul. Naramowicka 203/67a
tel.: 501 03 4474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta UPR. NR WKP/0210/POOK/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
DATA I PODPIS	05.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKROJE FUNDAMENTÓW POZ.0.3-POZ.0.9
RYSUNEK NR	KW08

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
konstrukcja	proj. wykonawczy	0439	05.2017	1:20