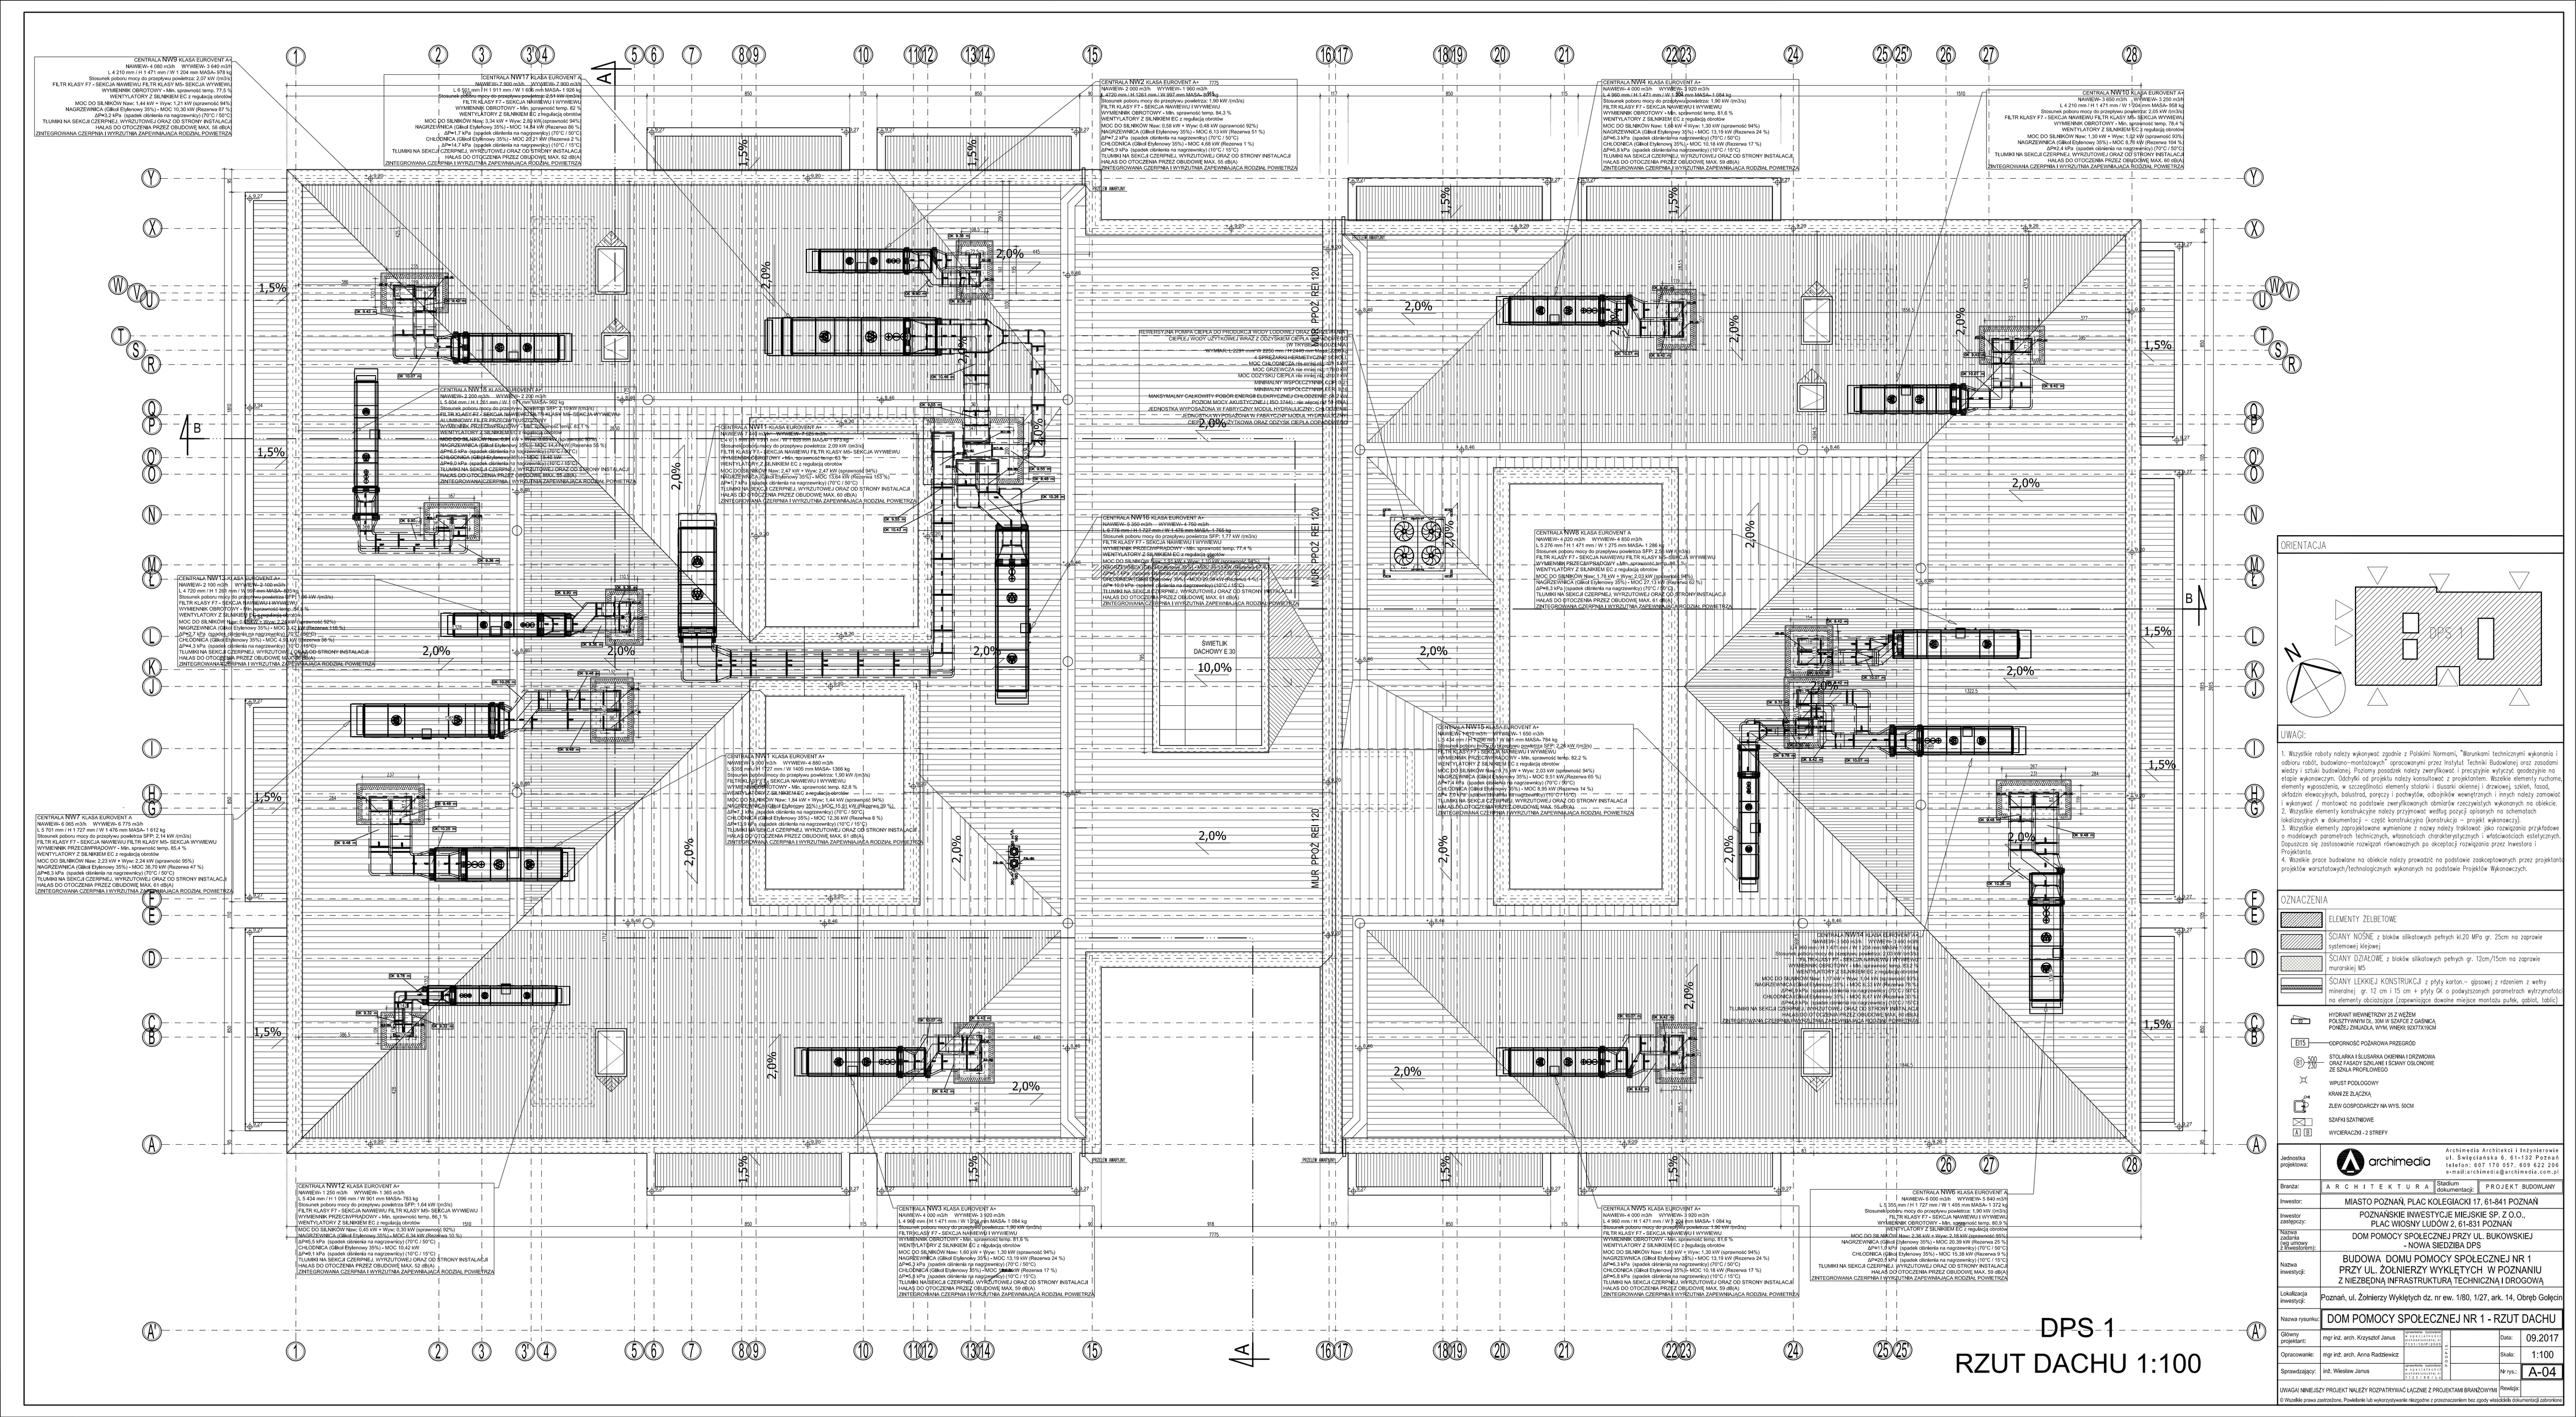

ORIENTACJA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, lasur, okładzin drewnianych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i właściwościach estetycznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowartościowych po akceptacji rozwiązania przez Inwestora i Projektanta.
4. Wszelkie prace budowlane na obiekcie należy prowadzić na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektów warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektów Wykonawczych.

OZNACZENIA

- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ŚCIANY NOŚNE z bloków silikatowych pełnych kl.20 MPa gr. 25cm na zaprawie systemowej klejowej
- ŚCIANY DZIAŁOWE z bloków silikatowych pełnych gr. 12cm/15cm na zaprawie murarskiej M5
- ŚCIANY LEKKIEJ KONSTRUKCJI z płyty karton.– gipsowej z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 12 cm i 15 cm + płyty GK o podwyższonych parametrach wytrzymałości na elementy obciążone (zapewniające dowolne miejsce montażu półek, gablot, tablic)

- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z WĘŻEM PŁASZTYWNYM DŁ. 30M W SZAFCE Z GAŚNICĄ PROSZKOWĄ ZWIĄZKA, WYM. WNĘKI: 930X770X190
- EI15 – ODPORNOŚĆ POŻAROWA PRZEGRÓD
- EI 400/250 – STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ FASADY SZKLANE I ŚCIANY OSŁONOWE ZE SZKŁA PROFILOWEGO
- WPUST PODŁOGOWY
- KRAN ZE ZŁĄCZKĄ
- ZLEW GOSPODARCZY NA WYS. 550CM
- SZAFKI SZATNIOWE
- WYCIERACZKI - 2 STREFY

Jednostka projektowa:	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Świętosławska 8, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:architekci@archimedia.com.pl
Branża:	A R C H I T E K T U R A — Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
Inwestor zastępczy:	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ
Nazwa zadania (wg umowy z Inwestorem):	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BUKOWSKIEJ - NOWA SIEDZIBA DPS
Nazwa inwestycji:	BUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 PRZY UL. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W POZNANIU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ
Lokalizacja inwestycji:	Poznań, ul. Żołnierzy Wyklętych dz. nr ew. 1/80, 1/27, ark. 14, Obręb Golęcin
Nazwa rysunku:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 - RZUT DACHU
Główny projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus — Data: 09.2017
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Radtkiewicz — Skala: 1:100
Sprawdzający:	inż. Wiesław Janus — Nr rys.: A-04

UWAGI NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI — Rewizja

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z poznanowanym bez zgody właściciela dokumentacji zabronione

DPS 1
RZUT DACHU 1:100